

# RAUTAPOHJASSA RAKENTAJANPÄIVÄ JOKAPÄIVÄ

Soita ja kysy meiltä lisää

## RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET



Antero Sihvonen  
Rakennustarvike ja LVI  
osastovastaava  
044 5109 315



Vesa Marjamaa  
Rakennustarvikemyynti, LVI  
044 5109 324



Ilkka Nikula  
Rakentajamyymä  
044 5109 336



Juho Tuomaala  
Työkalut ja rakennustarvikkeet  
044 5109 326



Veijo Koutonen  
Työkalut ja sähkötarvikkeet  
044 5109 330

## SISUSTAMINEN JA KODINTARVIKKEET



Aila Haikola  
Sisustus,  
osastovastaava  
044 5109 371



Auli Palola  
Sisustus suunnittelu,  
tuoteryhmävastaava  
044 5109 375



Jenna Korte  
Keittiö- ja  
kiintokalusteet  
044 5109 325



Pertti Hiltunen  
Tekninen sisustusmyyjä  
044-5109 320



Niina Rautioaho  
Piha- ja puutarhamyymälä  
044 5109 370

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@k-rauta.fi



## VieskaKoti

MUUTTOVALMIIT PUU- JA HIRSITALOT

Vesa Savolainen  
p. 0400 587 767  
www.vieskakoti.fi

# K Rauta

RAUTAPOHJA



Kettukallionkatu 1  
84100 Ylivieska  
08 - 410 9300

Avoimena:  
ma-pe 7.30-18.00  
la 9.00-15.00

Rakennustarvikkeet ja aineet	Sisustus	Tulisijatuotteet	Työvälineet

# RAKENTAJAN OPAS 2019-2020



• Ylivieska • Kalajoki • Oulainen • Alavieska

rakentajanopas.fi



**KAIKKI KODINELEKTRONIIKKA JA KODINKALUSTEET  
SAMAN KATON ALTA**



**SarinKaluste**

[www.kodinkaluste.net](http://www.kodinkaluste.net)



**Veikon Kone**

**OULAINEN TOKOLA**  
Keskuskatu 11, Oulainen  
Palvelemme ma-pe 9-18, la 10-15



**PalveluMakasiini Oy**  
KODINRAKENTAJAN ERIKOISLIIKE



**LEVY Palvelu**

[www.palvelumakasiini.fi](http://www.palvelumakasiini.fi)

Monipuolinen LEVY Palvelu sahaa levyt mittojesi mukaan tai vaikka kasaa kaapiksi asti. Teemme mittatilauskaappeja myös asennettuna. Varastossa laaja valikoima levyjä!



NunnaUuni - eniten lämpöä!



TERVETULO A KOTIIN

**JETTATALO**



**ESSVE**

**AINA**  
keittiöt

**RUUKKI**

**Sievi**

**PUKKILA**

**SCHIEDEL**



[www.palvelumakasiini.fi](http://www.palvelumakasiini.fi)

Tulolantie 21  
84100 Ylivieska  
puh. 044 705 1763

Avoinna:  
ma-pe 7.00-17.00  
la 8.30-14.00





# Jita-tuotteilla onnistut!



## 1. Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.



## 2. Sadevesijärjestelmät

Putket ja tarvikkeet sadevesien johtamiseen.



## 3. Salaojajärjestelmät

Salaojituksen ratkaisut pihan ja perustuksen kuivatukseen. Putket, osat ja tarvikkeet.



## 4. Sadevesikaivot

Kaivoratkaisut vakiomalleina ja räätälöitynä moneen käyttöön.



## 5. Kaapelinsuojaus

Suojaputket kaapeleille, vesijohtoille, läpivienteihin, alituksiin jne.

### Myynti:

Rauta- ja maatalouskaupat ympäri Suomen.

Kysy lisätietoja ja lähin jälleenmyyjäsi  
puh. 03 475 6100.

www.jita.fi



## kotimaista kalustemuotia suomalaisissa kodeissa jo 80 vuotta

Topin laajasta ja monipuolisesta mallistosta tyylikkäiden ja toimivien keittiöratkaisujen lisäksi kiintokalusteet myös kylpyhuoneisiin, kodinhoituhuoneisiin ja kaikkeen säilytykseen sekä kodinkoneet, altaat ja hanat sekä tarvittaessa myös asennus. Kaikki palvelut myös rakennusliikkeille. Kysy myös edullista Topi-rahoitusta.

RTS on myöntänyt mm. Topin melamiinioville, kalusterungoille ja laminaattitasoille M1-laatuluokituksen – parhaan mahdollisen.

Tehtaan myymälä, Kalajoentie 43, 85100 Kalajoki, 044 469 5537

**Varaa suunnitteluaika helposti ja nopeasti: [topi-keittiot.fi](https://topi-keittiot.fi)**  
[keittiö/kylpyhuone/kodinhoito/liukuovet/säilytys](https://topi-keittiot.fi)

# topi

persoonallisia ratkaisuja jo vuodesta 1939

# SISÄLLYSLUETTELO

Ylivieskan kaupunki .....	4	Rakentajan sähköopas .....	51
Kalajoen kaupunki .....	6	Katot .....	52
Oulaisten kaupunki .....	7	Tiedätkö mitä kattoremonttisopimuksesi sisältää .....	54
Alavieskan kunta .....	8	CLT - ristiin liimatusta puusta... ..	55
Verohallinto - rakentamisilmoitukset .....	9	Vesivahingot pientaloissa ja niiden tehokas estäminen .....	56
Tulevaisuuden energiatehokkuus .....	10	Valesokkelin korjaus .....	58
Kuivaketju10 .....	16	Maaperätutkimus .....	60
Hoksauttamalla laatua enemmän kuin laki vaatii .....	20	Asunnon käyttötarkoituksen muutos .....	61
Maasta ilmaisenergiaa lämmitykseen ja viilennykseen .....	24	Korjausvelka ja rakennusosien käyttöiät .....	62
Tähtiluokitus .....	27	Pientaloasujan kevään tarkastuslista .....	62
Pientalon paloturvallisuus paremmaksi .....	31	Pientaloasujan syksyn tarkastuslista .....	63
Energiatehokkuuteen liittyvät seikat .....	36	Rakentamisen aikataulu .....	64
Pohjarakenteiden suunnittelu .....	38	Kustannusarvio ja -seuranta .....	66
Sadevesi- ja perustusten kuivatusvesilaitteisto Jätevedet .....	42 44	Vakuutukset .....	67

## LUKIJALLE

Oman kodin rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi monien perheen suunnitelmiin. Vanhan asunnon nykyaikaistaminen on myös vaativa tehtävä. Tavoite voidaan saavuttaa monin eri tavoin: valmistalo (avaimet käteen), talopakettina tai rakentamalla ns. hartiapankki-toteutuksella. Suureen urakkaan lähtijät eivät useinkaan ole rakennusalan ammattilaisia tai edes tietoisia asiaan liittyvistä tiedon- ja taidontarpeista. Auttaaksemme teitä hyvän lopputuloksen aikaansaamisessa, päätimme koota opaskirjasen alan ammattilaisten avustamana. Rakentamisen säännöt ovat laajat ja juuri muuttumassa, joten panostamme tälle alueelle. Pyrimme antamaan yhteysverkoston pienraken-

tajien käyttöön. Vastaavan työnjohtajan osuus on hyvin merkittävä onnistuneessa rakennusprojektissa ja sen on oltava nimettyä jokaisessa merkittävämmässä rakennuskohteessa viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita ilmoittajia, joiden asiantuntemuksella toivomme rakennusprojektinne onnistuvan. Kiitos myös eri alojen asiantuntijoille, jotka ovat mahdollistaneet tämän oppaan laatimisen.

**RAKENTAJA, muistathan asiantuntemuksen olevan hyödyksi myös rakentamisessa.**

Verivel Oy

## RAKENNUSPROJEKTI

Haaveet/ajatukset	* liikennejärjestelyt	Rakennusluvan hakeminen
* perheen koko	* ostaminen/lohkominen/lainhuuto	* suunnitelmat
* harrastukset	* kaava-alue/haja-alue/ranta-alue	* luvan hakeminen
* tulevaisuuden odotukset		* naapurien kuuleminen
Suunnittelija	Rakennus	Rakentamisen aikataulu
	* paloturvallisuus	
	* rakennusmateriaalit	
Tontti	* märkätilat	Kustannukset/rahoitus
* puhdas vesi	* ilmanvaihto	
* jätevesi	* lämmitysjärjestelmä	

*Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien [www-sivuilta](http://www.sivuilla) tai [rakentajanopas.fi](http://rakentajanopas.fi)*

Julkaisija: Verivel Oy, [verivel@verivel.fi](mailto:verivel@verivel.fi)

1354-10-19

Kansi: Graafinen toimisto Seria

Paino: Mustasaaren painotalo



## Tekniset palvelut

Kyöstintie 4, PL 70, 84101 Ylivieska

Puhelin: (08) 42941 (vaihde), fax. (08) 4294 229

email: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Toimisto avoinna kaupungintalon aukioloajan mukaisesti ma-pe klo 9.00 - 15.00

## Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä, opastaa ja valvoo laadukkaasti rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Yksikkö palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Johtava rakennustarkastaja Iiris Nivala,  
puh. 044 4294 373

- neuvonta
- rakennuslupa-asiat

Rakennustarkastaja Markku Sorvoja,  
puh. 044 4294 236

- neuvonta, korjausneuvonta
- katselmukset ja tarkastukset

Ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho,  
puh. 044 4294 227

- neuvonta, tarkastukset, ympäristölupa-asiat

Ympäristösuunnittelija Katja Polojärvi  
puh. 044 4294 226

Lupasihteeri Sirkka Huhtakangas,  
puh. 044 4294 238

- rakentamisen lupien hakemuksen teon avustaminen
- neuvonta

## Maankäyttöpalvelut

### YLIVIESKAN KAUPUNGIN TONTIT

Ylivieskan kaupungilla on tontteja omakotirakentajille eri kaupunginosissa.

Valikoima on laajin kevättalvella, jolloin uudet omakotitontit tulevat varattaviksi. Keväällä tonttien varaamiselle on haku aika, varausajasta kuulutetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin internetsivulla [www.ylivieska.fi](http://www.ylivieska.fi). Varattavat tontit ovat Ylivieskan karttapaikassa josta sähköinen tonttivaraus tulee jättää ensisijaisesti. Varausajan jälkeen kaava-alueen tontteja voi hakea jatkuvasti.

Maanmittausinsinööri Maria Puranen,  
puh. 044 4294 247

- tietoja vapaana olevista kaava-alueen tonteista
- tontinvaraaminen
- kauppakirjan teko

Kartoittaja Jari Törmänen,  
puh. 044 4294 469

- rakennuksen paikan- ja korkeudenmerkitseminen

Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari,  
puh. 044 4294 232

- kaavoitus

JOKILAAKSON PALO- JA PELASTUSLAITOS  
08-429 6200

### 1. Sähköliittymä:

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab  
Tulolantie 21, 84100 Ylivieska

Puhelinvaihe: 08 4110 400

Fax 08 4110 411

Yhteyshenkilö: Ari Sovisto 044 781 5373

Petri Pyhtilä 044-354 9323

Sähköposti: etunimi.sukunimi@katterno.fi

MUKAAN: Asemapiirustus ja sähkösuunnitelma jos on.  
Käynti heti, kun rakentamispäätös on varmistunut.

### 2. Kaukolämpöliittymä:

Herrfors Oy Ab

Tulolantie 20, 84100 Ylivieska

Puhelinvaihe: 08 411 0400

Yhteyshenkilöt:

Voimalaitospäällikkö Tommi Salo

044 781 5399

Käyttöinsinööri Pekka Nevalainen

044 781 5379

Sähköposti: etunimi.sukunimi@katterno.fi

### Kaukolämpöverkkoon liittyminen

Kaukolämpö on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, joka sopii sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin, omakotitaloihin samoin kuin yritystiloihinkin. Kaukolämpö tarjoaa käyttäjälle monia etuja:

- Turvallinen, toimitusvarma ja käyttäjäystävällinen
- Asumismukavuus, tasainen sisälämpötila
- Lämmintä vettä aina käytettävissä
- Säästää energiaa

Herrfors tarjoaa mahdollisuuden rakennusten liittämiseen kaukolämpöverkkoon Ylivieskassa. Jokainen uusi liittymiskohde käsitellään erikseen, jolloin tutkitaan, onko kaukolämpöverkon laajentaminen juuri siihen kohteeseen tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti mahdollista.

Kaukolämpöverkon läheisyydessä sijaitsevat rakennukset (etäisyys alle 50 metriä) voidaan liittää verkkoon. Mitä kauempana verkosta rakennukset sijaitsevat, sitä suurempi niiden yhteenlasketun tilausvaikutuksen tulee olla, jotta liittyminen olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Annamme mielellämme lisätietoa kaukolämpöverkkoon liittymisestä.

**MUKAAN:**

Asemapiirustus, LVI-pohjapiirustus lämmönjako-  
huoneesta sekä lämpöjohtolaitteiden kytkentäkaavio.  
Käynti heti, kun rakentamispäätös on varmistunut.

## **VESIHUOLTO**

### **Vesi- ja viemäri liittymät:**

Ylivieskan Vesiosuuskunta

Tasangontie 21, 84100 Ylivieska

Puhelinvaihe: (08) 4109 400

Sähköposti: etunimi.sukunimi@yvo.fi

Lisätietoa osoitteesta: [www.yvo.fi](http://www.yvo.fi)

Liittymissopimus vesi- ja viemäri liittymästä tehdään Vesiosuuskunnan toimistolla. Käynti heti rakentamispäätöksen varmistuttua. Vesiosuuskunta saa tarvittavat piirustukset rakennusvalvonnasta Lupapistejärjestelmän kautta.

### **Ylivieskan Vesiosuuskunnan palvelut rakentajille**

Vesi- ja viemäri liittymät

Tonttivesijohtojen ja -viemäreiden rakentaminen

Tonttivesijohtojen ja -viemäreiden tarvikkeet

Vesimittari

Yhteystiedot:

Toimisto, vaihe 4109 400

[vesilaitos@yvo.fi](mailto:vesilaitos@yvo.fi)

Toimitusjohtaja Toni Huuha 044 0166 941

Vesihuoltomestari Juha Vääntänen (työnjohto)

044 0286 519

Vikapäivystys

044 0283 366

# KALAJOEN KAUPUNKI

**Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki**  
**Puhelin: (08) 46911 (vaihte), fax (08) 4691 314**

## Rakennusvalvonta

- rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen  
puh. 044 4691 890
- kennustarkastaja Tero Jelekäinen  
puh. 044 4691 428
- lupasihteeri Annina Slotte-Kallio  
puh. 040 5690 264

## Kaupungin tontit

Tietoja Kalajoen kaupungin kaavoituksesta, vapaista teollisuus-, asunto- ja vapaa-ajan tonteista sekä niiden varaus- ja luovutusehdoista saa Kalajoen kaupungin maankäyttöpäalveluista:

- maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä,  
puh. 044 4691 219
- maankäyttösihteeri Esa Juola, puh. 044 4691 298
- paikkatietoaineistot Juhani Kattilakoski,  
paikkatietoinsinööri  
puh. 044-4691 221
- rakennuspaikkoihin liittyvät mittaukset Hannu  
Vähäkuopus, mittaustyönjohtaja puh. 044-4691 306

## Kaavoitus

- kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi  
puh. 044 4691 225
- kaavoitusteknikko Terho Männistö,  
puh. 044 4691 222
- kaavasuunnittelija Sanna Matkaselkä  
puh. 044-4691 450

## Viemärilaitos

- kuntatekniikan suunnittelija Anton Tavasti,  
puh. 044 469 1367
- yhdyskuntatekniikan insinööri  
Annukka Takalo, puh. 044-4691 217
- kuntatekniikan rakennusmestari Ari Ketola,  
puh. 044 4691 416
- viemäri liittymissopimukset:  
lupasihteeri Terttu Kerola, puh. 044 4691 216
- jätevedenpuhdistamo Kalajoki  
(omistaja Vesikolmio Oy):  
puhdistamonhoitaja Jari Niemi, puh.044 0890 216
- jätevedenpuhdistamo Himanka: puh. 044 4691 882

## Ympäristö

- ympäristötarkastaja Heidi Kaiponen, puh. 044 4691 406
- ympäristötarkastaja Jatta Heikkinen, puh. 044 4691 229
- lupasihteeri Terttu Kerola, puh. 044 4691 216

## KUNNALLISTEKNIikka OSUUSKUNTA VALKEAVESI Kalajoen Vesilaitos Vesijohdot

Tietoja vesijohtoliittymästä, liittymiskohdasta, vesijohtojen ja viemäreiden sijainnista, painetasoista ja muista liittymiin vaikuttavista asioista saa Osuuskunta Valkeavedeltä:

Toimisto, Heinistönkuja 1, 85100 Kalajoki  
Puhelin (08) 4696 400 / vaihte

**[www.valkeavesi.fi](http://www.valkeavesi.fi)**

Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan myönnetystä rakennusluvasta LVI-suunnitelmien mukaiset asemapiirustukset 1:500 sekä pohjapiirustukset liitettävistä rakennuksista pinta-alatietoineen. Vesijohdon liittymissopimus (Osuuskunta Valkeavesi) ja viemäri liittymissopimus (Kalajoen kaupunki) tulee olla allekirjoitettuna ennen asennustöiden aloitusta.

## Osuuskunta Valkeaveden palvelut rakentajille:

Tonttivesijohtojen ja –viemäreiden asennukset  
Tonttivesijohtojen ja –viemäreiden rakennustarvikkeet  
Johto-osien kaivuutyöt  
Putkistojen sisäpuolinen videokuvaus

## Yhteyshenkilöt (suorat)

Puhelin (08) 4696 400

Toim.joht. Voitto Juola	044 0890 740
Vesilaskutus Tanja Heininen	044 7478 003
Kirjanpito Paula Yliuntinen	044 7478 004
Työnjohtaja/kartoittaja Petri Peltokangas	044 741 4168
Asentaja Esa Kamunen	044 046 3788
Asentaja Tuomas Vähäyjylkkä	044 0280890
Asentaja Mika Saarela	044 278 5813
Asentaja Jukka Perttula	044 736 8021

## Sähköposti:

**[etunimi.sukunimi@valkeavesi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@valkeavesi.fi)**

**Kotisivu josta tarkempia tietoja:**

**[www.valkeavesi.fi](http://www.valkeavesi.fi)**

**JOKILAAKSON PALO- JA PELASTUSLAITOS**  
**08-429 6200**



## Tekninen keskus

Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

### Rakennusvalvonta

- Rakennustarkastaja Veijo Hemmilä puh. 044 4793 231

Rakennusvalvonnan palvelut

- rakennus- ja toimenpideluvat, rakentamisen ja ympäristönhoidon valvonta
- rakennusjärjestys on nähtävillä [www.oulainen.fi](http://www.oulainen.fi)

### Kaavoitus- ja tonttipalvelut

- Tekninen johtaja Markku Ketonen  
puh. 044 4793 250
- Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola  
puh. 044 4793 264
- tonttien varaus ja luovutus
- yksityisten tonttien välitys

### Mittauspalvelut

- Kartoittaja Esko Korhikoski  
puh. 044 4793 262

### Toimiston palvelut rakentajille

- tontinmuodostus
- luovutuskirjojen laatimiset
- etuosto-oikeusilmoitukset
- lainhuutojen hakemiset
- rakennuslupien karttaotteet ja kopiointi- ja tulostuspalvelut
- kiinteistörekisteriotteet ja lainhuutotodistukset
- rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset

### Ympäristö

- Ympäristötarkastaja Laura Liuska  
puh. 044 4793233

### KUNNALLISTEKNIikka

#### Vesijohdot

Tiedot vesijohtoliittymästä saa Oulaisten Vesiosuuskunnalta  
toimisto Keskuskatu 9, 86300 Oulainen  
puh. 08-470 261, faksi. 08-472 973  
sähköposti: [asiakaspalvelu@oulavesi.fi](mailto:asiakaspalvelu@oulavesi.fi)  
Kotisivut: [www.oulavesi.fi](http://www.oulavesi.fi)

Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan LVI-suunnitelmista tontin asemapiirros 1:500 sekä pohjapiirustus 1:50 (vesi- ja viemärijohdot).

#### Vesiosuuskunnan palvelut rakentajille

- vesijohtoliittymät
- tonttivesijohtojen ja -viemäreiden rakentaminen
- tonttivesijohtojen ja -viemäreiden rak.tarvikkeet
- vesimittarit

#### Yhteyshenkilöt

- Toimitusjohtaja Jarmo Äijälä  
puh. 044 5470 261
- Toimistonsihteeri Mirja-Liisa Nisukainen  
puh. 08 470 261

Asennustyöt

Verkostomestari Jari Rautio, puh. 0500 954 220

#### Viemärit

Tiedot jätevesi- ja sadevesiviemäroinnin liitoskorkeuksista, liitoskohdasta ym. saa teknisestä keskuksista kuntatekniikan päällikkö Hannu Yppäriältä puh. 044 -4793 254

Viemäri liittymäsopimus tehdään teknisessä keskuksessa (os. Lautatarhankatu 7 A), yhteyshenkilöt toimistosihteeri Sonja Lämsä puh. 044 4793 252 tai Hannu Yppäriä puh. 044 4793 254  
Sopimukseen tarvitaan liitteeksi tontin asemapiirros 1:500, jossa näkyvät ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot.

#### Muu kunnallistekniikka

Tiedot muusta kunnallistekniikasta esim. tonttiliittymän rumpuputken koosta ja paikasta saa Hannu Yppäriältä, puh. 044 4793 254.

#### Sähkö

Elenia Verkko Oy, 020 690022

#### Kaukolämpö

Elenia Lämpö Oy, 040 6532792

**JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS**  
**08-429 6200**

# ALAVIESKAN KUNTA

## **Tekninen toimisto**

**Pappilantie 1, 85200 Alavieska**

**Puhelin: 08-4395 111 (vaihde)**

**Sposti: [etunimi.sukunimi@alavieska.fi](mailto:etunimi.sukunimi@alavieska.fi)**

**Toimisto Avoinna ma-pe klo 9.00 - 15.00**

---

## **Rakennusvalvonta**

Kunnaninsinööri Tuomas Häggman,  
puh. 044-5395 287

\* neuvonta

\* rakennuslupa-asiat

\* katselmukset

Toimistosihtööri Jaana Pudas, puh. 044-5395 283

\* rakentamiseen liittyvä lomakkeisto

\* lupahakemusten vastaanotto

## **Korjausneuvonta**

Kunnaninsinööri Tuomas Häggman,  
puh. 044-5395 287

## **Vesi- ja viemärlaitos**

VS. Kehitysjohtaja Sami Nyrhinen,  
puh. 044-5395 288

Asuntosihtööri Mervi Murto, puh. 044-5395 285

## **Ympäristö**

Ympäristösihtööri Sami Nyrhinen,  
puh. 044-5395 288

\* jätevesien johtaminen

## **Kunnan tonttiasiat**

Kunnaninsinööri Tuomas Häggman,  
puh. 044-5395 287

\*tiedot kunnan tonteista

\*tonttivaraukset

## **JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS**

**08-429 6200**



# VEROHALLINTO – RAKENTAMISILMOITUKSET

## Rakentamisilmoitukset - henkilöasiakkaat

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista ostamistaan rakennuslupan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta.

### Anna rakentamisilmoitus rakennuslupan alaisesta työstä

Ilmoita tiedot ainoastaan rakennuslupaa edellyttävästä rakentamistyöstä. Rakennuslupan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lisätietoja rakennuslupan alaisista töistä saat kunnasta.

Ilmoita tiedot myös **osakehuoneistojen korjaukseen** liittyvästä työstä, jos olet itse tilannut työn. **Talkootyönä** tai hartiapankkirakentamisena tehdystä rakentamistyöstä sinun täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi yhdessä puolisoasi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus

### Ilmoita tiedot rakennuskohteesta, jos työ on tehty ennen 1.7.2014

Rakennuslupan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä. Jos rakennustyö on tehty ennen heinäkuun 2014 alkua, mutta **loppukatselmus pidetään myöhemmin**, ilmoita tiedot **rakennuskohteesta**. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja yrityksistä, työntekijöistä tai talkootyöstä.

### Ilmoita tiedot rakentamistyöstä, joka on tehty 1.7.2014 jälkeen

Sinun täytyy ilmoittaa omien yhteystietojesi lisäksi muun muassa:

henkilötunnuksesi

rakennuskohteen tiedot (esimerkiksi kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön y-tunnus)

onko rakennustyö uudisrakentamista vai korjausrakentamista

### Lisäksi

ilmoita yritykseltä ostetusta <b>rakentamistyöstä</b>	ilmoita palkkaamastasi <b>työntekijästä</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>yrityksen yksilöintitiedot</li><li>yritykselle maksamasi suoritukset materiaaleineen ilman arvonlisäveroa</li><li>työn aloitus- ja lopetuspäivämäärä</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>työntekijän yksilöintitiedot</li><li>työntekijälle maksamasi palkka</li><li>työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä</li></ul>

**Katso tarkempi listaus tiedoista.** (3 § Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuus)

### Käytä verkkolomaketta

Täytä rakentamisilmoitus **suomi.fi**-palvelussa. Verkkolomake ohjaa tietojen täyttämässä. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Voit myös antaa ilmoituksen vero.fi:stä tulostettavalla paperilomakkeella.

### Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus lähetetään ilman erillistä pyyntöä. Ilmoita tiedot hyvissä ajoin, jotta ehdit saada todistuksen ennen loppukatselmusta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa.

Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse antaa uudestaan jo ilmoittamiasi tietoja, vaan ilmoitat ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot.

Rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Velvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Lähde: Verohallinto

<http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakentamisilmoitukset>

### **Energiamääräykset muuttuvat ripeään tahtiin – hallitaanko riskit?**

Suomen kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuvat rakennusten energiatehokkuustavoitteet ovat erittäin haastavia. Kansallisessa rakentamisen ohjauksen tiekartassa on asetettu selkeät energiatehokkuuden tavoitteen vuosikymmeneksi eteenpäin. Heinäkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus parani 20 %. Vuonna 2015 määräyksiä kiristetään 30 % ja vuonna 2020 uusien talojen tulee olla lähes nollaenergia-taloja. Suuri haaste on kokonaislaadun tavoitteet – energian lisäksi kosteuskestävyys, hyvä sisäilmasto ja ympäristövaikutukset. Energiatehokkuuden osa-optimointia ei pidä sallia.

Voimassa olevan määräyksen mukaan energiatehokkuus määritetään talon teknisillä ominaisuuksilla. Vaikuttavia tekijöitä ovat lämmöneristävyys, ilmatiiveys ja ilmanvaihdon lämmön talteenotto. Lisäksi huomioidaan energialähteet ja rakennuksen koko. Uusi määräys ohjaa tekemään pienempiä rakennuksia, käyttämään yhteiskunnan kannalta edullisimpia energialähteitä ja vähentämään kokonaisenergiatarvetta. Tuleva määräys pyrkii vähentämään esim. sähkön käyttöä lämmitykseen ja lisäämään bioenergian, auringon ja tuulen osuutta. Se kannustaa myös kaukolämmön käyttöön.

### **Määräysten tulkinta ja selkokiehitykset valintakonseptit**

Suuri haaste on saada uudet määräykset selkokiehitykseen muotoon. Kaukolämpöalueella eivät päde samat valintakonseptit kuin sen ulkopuolella. Kaukolämpöalueella energialähteiden muutokset voidaan tehdä keskitetysti, mutta kaukolämpöverkon ulkopuolella valinnat tehdään talokohtaisesti tai alueratkaisuina. Energiamuotojen erilainen hintakehitys sekä energiateknologioiden läpimurto edellyttävät rakennettaviin taloihin muunneltavia lämmöntuotto- ja lämmönjakojärjestelmiä, ns. hybridijärjestelmiä. Yhden energialähteen varaan rakennettu lämmitysjärjestelmä voi talon elinkaaren aikana tulla erittäin kalliiksi vaikka perusinvestointina ratkaisu olisikin nyt edullinen.

## **2. Lämmitysmuotojen valinta pientaloissa – kansantajuiset valintakonseptit**

### **Rakentaja tiedostaa oman elämäntavan, käytettävissä olevan vapaa-ajan ja arvot:**

- Selvitetään rakentajan oma halukkuus/mahdollisuus aktiivisuuteen ja vaivannäköön lämmityksessä (esim. polttopuiden teko, mielenkiinnon teknisiin järjestelmiin jne.)

- Millä hinnalla ja mistä rakennuttaja/asukas saa polttoainetta (onko edullista puuta, tykkääkö tehdä vapaa-aikana metsätöitä ja ovatko polttopuut kohtuuetäisyydellä?)
- Selvitetään lämmitysratkaisun ekologiset, taloudelliset, mukavuustekijät ja omistajan arvovalinnat
- Voidaanko valittua lämmitysmuotoa muuntaa ja kehittää tulevaisuudessa parempaan? (järjestelmien, tilojen ja rakenteiden muuntojoustavuus, esim. teknisen tilan koko)
- Selvitetään rakentajan näkemys lämmitysmuodosta (haluaako nähdä vaivaa energian hankinnassa ja säästää energiakuluissa vai haluaako helppohoitoisen lämmitysjärjestelmän, joka voi olla elinkaarikustannuksiltaan hieman kalliimpi?)
- **Johtopäätös:**  
**On useita oikeita lämmitysmuotoja, kun ratkaisua lähestytään eri näkökulmista**

### **Kaikille rakennuksille yhteiset peruskriteerit**

- Energia-arkkitehtuuri ja ilmaisenergioiden hyödyntäminen, tilatehokkuus
- Energiatehokas rakennus, pieni lämpöhäviö (vähintään Oulun tavoitetaso ks. Energiakortti)
- Tutkitut, toimintavarmat ja turvalliset rakenteet
- Vesikiertoinen lämmönjako. Kaukolämpöverkon ulkopuolella vesivaraaja, joka tuunattavissa hybridiksi.
- Maapiirillä ilmanvaihdon esilämmitys
- Varalämmönlähteenä varaava takka
- Valmius sähkön tuottamiseen sähkökatkon aikaan (akut, generaattori jne.)
- Muuntojoustava tekninen tila
- Talossa on valmius kytkeä uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkojärjestelmiä (talon suuntaus sellainen, että etelään/länteen on vapaita ja varjostamattomia pintoja).

### **2.1 Rakennus kaukolämpöalueella**

Ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi kaukolämpöä, mutta myös muut lämmitysratkaisut mahdollisia. Pienissä ja energiatehokkaissa taloissa (alle 130 m<sup>2</sup>) tulee harkita myös muita lämmitysvaihtoehtoja kuin kaukolämpöä, koska kaukolämmön kiinteän maksun osuus kasvaa suhteettoman suureksi, kun kulutus jää pieneksi. Kaukolämmön yhteyteen ei ole järkevää asentaa aurinkokeräimiä, eikä ilmalämpöpumppua. Valmius tuottaa aurinkosähköä talon peruskuorman verran, joka tyypillisesti suurimmassa sähkövaiheessa on n 180 W. Siis taloudellisesti perusteltu aurinkosähköpaneelin pinta-ala tyypillisessä omakotitalossa on noin 1 -2 m<sup>2</sup>.



## 2.2 Energiakonseptit

Taulukossa on esitetty joitain vaihtoehtoja pientalon energiamuotoyhdistelmiksi. Ehdotuksia on luokiteltu talon koon ja asukasluvun perusteella.

Talon koko	Asukasluku	Lämmönlähteet	Suositteluja lisävaihtoehtoja
Alle 100 m <sup>2</sup>	1 - 3	Vesitakka Aurinkokeräimet *	
100 - 150 m <sup>2</sup>	2 - 5	Vesitakka Ilma-vesi-lämpöpumppu Aurinkokeräimet *	
		PILP (sis. IV-koneen)	Aurinkokeräimet mikäli asukastiheys suuri *
		PILP (sis. IV-koneen) Maalämpö	Aurinkokeräimet mikäli asukastiheys suuri *
130 - 180 m <sup>2</sup>	4 - 7	PILP (sis. IV-koneen) Vesitakka	Aurinkokeräimet mikäli asukastiheys suuri *
		PILP Maalämpö	Aurinkokeräimet mikäli asukastiheys suuri *
Yli 180 m <sup>2</sup>	6 - 9	Pelletti Aurinkokeräimet *	
		Maalämpö Aurinkokeräimet *	

\* **Aurinkokeräimien kannattavuus** on sidottu henkilömäärään sillä niiden järkevyyks lisääntyy selvästi, kun asukasmäärä kasvaa koska ne lämmittävät pääosin vain käyttövettä.  
Asukastiheys = asukasluku / m<sup>2</sup>

**Vesitakka** = Takka, jolla voidaan lämmittää lämmintä käyttövettä

**Ilmavesilämpöpumppu** = Ulkoilman lämpöä keskuslämmitysjärjestelmään siirtävä laite

**PILP** = Poistoilmalämpöpumppu, investointikustannuksia vertailtaessa kannattaa huomioida, että PILP sisältää ilmanvaihtokoneen.

**Huom! Automaatio-ohjain**  
Jos talossa on käytössä useita lämmönlähteitä,  
tulee varmistua niiden yhteistoiminnasta yhdistelmään  
sopivalla automaatiohjainjärjestelmällä,  
joka huomioi kaikki lämmönlähteet ja lämmönjakolaitteet.  
Myös ilmanvaihdon lämmöntalteenotto vaatii  
automaatio-ohjausta. Hinta n. 1000 - 1500 €

Jos rakennat alueelle, jossa on tarjolla kaukolämpö, on se  
yleensä järkevintä valita lämmitysmuodoksi.

## Mikä on hybridi?

Hybridilämmitysjärjestelmällä tarkoitetaan usean eri lämmönlähteen yhdistelmää, joka palvelee yhtä rakennusta. Usean lämmönlähteen käyttö mahdollistaa kaikkina vuodenaikoina mahdollisimman edullisen energian hinnan. Tällöin energiakustannukset jäävät oikein suunnitellussa hybridijärjestelmässä yhden lämmönlähteen järjestelmään verrattuna usein huomattavasti pienemmäksi. Usean lämmönlähteen järjestelmät käyttävät yleensä myös huomattavan määrän ilmais- ja uusiutuvaa energiaa, joten järjestelmää voidaan pitää ekologisena vaihtoehtona ainakin käytetyn energian näkökulmasta tarkasteltuna.

## Muuntojoustavuus

Muuntojoustavuuteen kannattaa panostaa suunnitteluvaiheessa, koska tällä hetkellä edullisin tapa tuottaa energiaa ei välttämättä ole edullisin vaihtoehto kymmenen vuoden kuluttua. Tekniikka kehittyy koko ajan, joten on järkevää panostaa lämmitysjärjestelmän joustavuuteen.

Muuntojoustavuutta voidaan parantaa esimerkiksi huomioimalla energiavaraajan liitettävien laitteiden määrä tai varaajan kyky varastoida riittävä määrä energiaa, jotta viikoittaiset tai vuorokautiset kulutus- ja tuottohuiput saadaan tasattua. Riittävän suuri tekninen tila antaa myös osittain mahdollisuuden muunnella järjestelmää energianhintojen vaihtelun mukaan.

## Lämminvesivaraaja

Hyvin merkittävä rooli muuntojoustavuuden takaamisessa on lämminvesivaraajalla. Varaajan muuntojoustavuus tarkoittaa

- varautumista siihen, että varaajaan voidaan myöhemmin liittää useampia lämmönlähteitä,
- riittävän suurta varaajan kokoa, jotta myöhemmin mahdollisesti kasvava lämpimän käyttövedentarve voidaan tyydyttää. Kannattaa huomioida, että mitä suurempi varaaja on, sitä suurempi on myös sen lämpöhäviö joten ylivoimainen turhaan ei kannata.

## Suunnittelija

Usean lämmönlähteen valinnassa ammattitaitoisen suunnittelun merkitys on erittäin suuri. Huomioitavia seikkoja ja erilaisia tarkasteltavia tilanteita on lukuisia. Tämän hallitseminen vaatii osaamista ja kokonaisuuden ymmärtämistä.

Huonosti suunnitellut tai ilman suunnittelua toteutetut kohteet eivät välttämättä toimi halutulla tavalla eli siten että mahdollisimman suuri osa tarvittavasta energiasta saadaan tuotettua ilmaisenergialla.

Energiankulutus kasvaa, kun lämmitysjärjestelmää laajennetaan. Tällöin suunnittelun laiminlyönnillä saadaan rakennettua erittäin epätaloudellinen järjestelmä, jos järjestelmä käyttääkin epäedullisinta energialähdettä väärään aikaan. Pahimmassa tapauksessa jokin lämmönlähteeksi tarkoitettu laite voi huomaamatta kuluttaa toisen lämmönlähteen tuottaman energian kokonaan.

## Tekninen toimivuus

Erityisesti tekniseen toimivuuteen on syytä kiinnittää huomiota suunnitteluvaiheessa. Hintavista hybridijärjestelmistä ei saa toivottua hyötyä irti mikäli eri lämmönlähteitä ei ole suunniteltu toimimaan optimaalisesti parhaalla mahdollisella tavalla tai järjestelmä ei ole sopiva muiden taloteknisten järjestelmien kanssa.

## Mistä saadaan energiaa ja milloin

**Ilmaisenergiaa** voidaan saada lämmitysjärjestelmän käyttöön mm.

- suorasta auringonsäteilystä
- maahan kesällä varastoituneesta aurinkoenergiasta
- maan alhaisesta lämpötilasta tai maahan talvella varastoituneesta jäädästä
- maalämmöstä (geoterminen lämpö)
- ulkoilmasta

**Uusiutuvaa energiaa** saadaan mm.

- puupohjaisista polttoaineista, kuten pelletti, hake ja halot
- bioöljyt

**Kesäisin** parhaimmillaan olevia lämmönlähteitä ovat

- aurinkokeräimet
- aurinkopaneelit
- ilmalämpöpumput
- poistoilmalämpöpumput

**Talvella** parhaimmillaan ovat

- polttokattilat
- maalämpöpumppu
- tuloilman lämmitys poistoilmalla (LTO)

**Lämmönlähteet tulee mitoittaa niiden parhaan tuoton ja sen aikaisen tarpeen mukaan!**

**Huomiota kannattaa kiinnittää myös tilatehokkuuteen, joka on osa energiatehokkuutta.**



## Energian hinta

Pääsääntöisesti kaikkien lämmityslaitteiden käyttämien

polttoaineiden, etenkin sähkön, hinnat ovat selkeästi kasvussa. Kts. Kuvaaja 2.

Lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa suosia ilmaisenergian käyttöä sillä siihen eivät vaikuta öljyn, sähkön, puun tai minkään muun polttoaineen hinnan vaihtelut. Kuvaajissa 3 ja 4 on esitetty muutamia eri lämmönlähdenvaihtoehtojen energian hintoja Suomen keskihinnoina sekä EU:n keskihinnoina. EU:n keskihinnat ovat huomattavasti kalliimmat kuin hinnat Suomessa tällä hetkellä. On siis syytä miettiä, mikä on eri energioiden hinta seuraavan 10 vuoden jälkeen.

## Lämpöhäviöt

Energian hinta ei ole ainoa huomioitava seikka energiamuotoja vertaillessa. Suunnittelussa on otettava huomioon, että mitä useampi lämmönlähde rakennuksessa on, sitä suurempi on yleensä myös lämpöhäviö, jolloin järjestelmästä saatava kokonaishyöty pienenee.

Energiankulutuksia tarkastellessa on myös tärkeää tiedostaa, että lämmönlähteestä riippuen kaikkea sen ottamaa energiaa ei saada käyttöön, vaan osa siitä katoaa myös muina häviöinä. Esimerkiksi suoraan sähkölämmitykseen verrattuna lämmittämällä puulla, energiankulutus nousee huomattavasti sillä höytsuhde polttaessa on huonompi.


Puun hankintahinta voi toisaalta olla niin paljon halvempi kuin sähkön ostohinta, että sen polttaminen on silti taloudellisesti kannattavaa. Näin tarkastellen voi olla edullisempaa ostaa hieman enemmän, mutta halvempaa ja ympäristöystävällisempää energiaa kuin pieni määrä kallista uusiutumaton energiaa.

## Mitä enemmän energiaa talo ja asukkaat käyttävät, sitä merkityksellisempää on käyttää uusiutuvia ja ilmaisenergioita.

Huomioitava on myös se, että käytettäessä paljon ilmaisenergiaa, laskee ostettavan energian määrä mutta toisaalta energia, joka kuitenkin joudutaan ostamaan, on useimmiten kallista energiaa kuten sähköä.

Kuvaajassa 5 esitetään ero ostettavan energian määrässä vertailtaessa ilmais- tai uusiutuvaa energiaa käyttäviä järjestelmiä.

## Kuvaaja 2

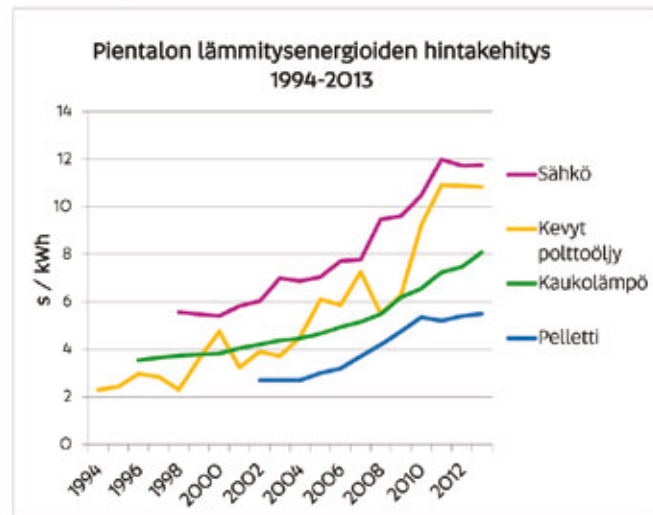


Huom. Hinnat eivät sisällä lämmöntuotto- ja jakolaitteiden hyötysuhteen vaikutusta hyödyksi saatavaan energianhintaan.


## Kuvaaja 3



## Kuvaaja 4

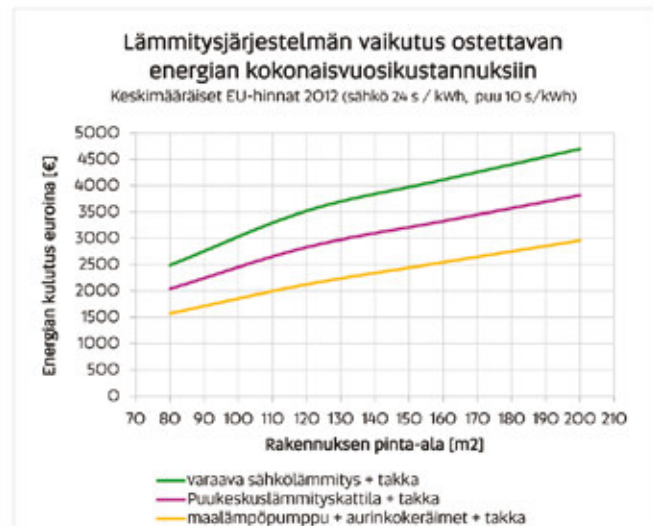

## Kuvaaja 5

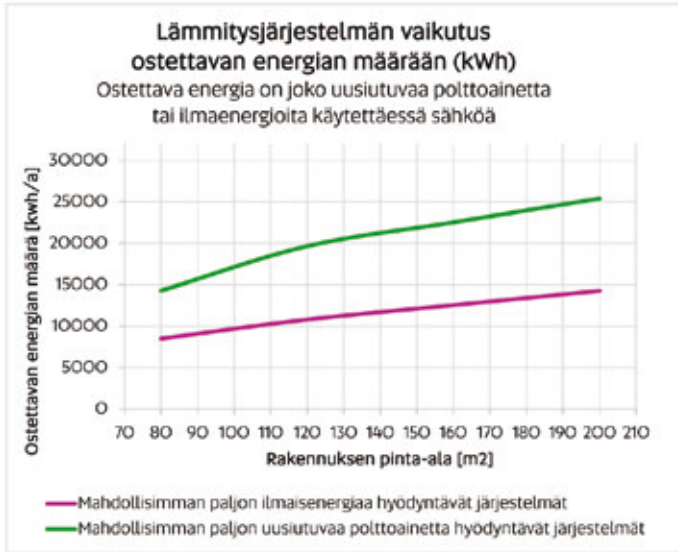

### Kuinka valita lämmönlähteiden yhdistelmät järkevästi

Eri energialähteitä yhdistäessä ja optimoidessa tulee huomioida, mitkä lämmönlähteet toimivat suurimmalla mahdollisella hyödyllä eri vuodenaikoina.

Energiantarve on normaalissa pientalossa kesäisin huomattavasti pienempi kuin talvella. Kesäisin ilmaisenergiaa olisi kuitenkin helposti saatavissa useasta eri energialähteestä, vaikka sille ei ole suurta tarvetta. Halvinta energiaa havittelevan ei siis kannata valita lämmönlähteeksi useita lämmönlähteitä, jotka ovat parhaimmillaan kesäisin: vaikka energia onkin ilmaista silloin, ei sille kaikelle vain ole käyttöä.

Energiamielessä lämmönlähteet, jotka ovat parhaimmillaan talvisin, kaipaavat usein tueksi jonkun kesälämmönlähteen. Suositeltava kahden lämmönlähteen yhdistelmä on esimerkiksi taloon sisälle sijoitettu lämmityskattila sekä katolle aurinkokeräimet. Kattilan käyttö kesällä on epämukavaa yllilämmön vuoksi ja kattilat on yleensä aina suunniteltu niin, että niiden hyötysuhde on parhaimmillaan, kun niitä poltetaan mitoitusteholla (eli talvella). Kesällä aurinkokeräimet taas tuottavat silloin tarvittua energiamäärän, jolloin lämmityskattilaa ei tarvitse käyttää. Kyseenalaisempina esimerkkinä on aurinkokeräinten, poistoilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun yhdistelmä. Tämän yhdistelmän poistoilmalämpöpumpun hyöty on kyseenalainen, koska riittävä määrä aurinkokeräimiä tuottaa kesäisin koko lämmitysenergian tarpeen. Poistoilma ei ole tuolloin tarvetta ottaa lämpöä talteen, joten poistoilmalämpöpumpun (joka on parhaimmillaan kesäisin) tuotto jää vuositasollakin mitättömäksi verrattuna tavalliseen ilmanvaihtokoneeseen, jossa on hyvä lämmöntalteenotto. Tämä ei kuitenkaan ole poissuljettu vaihtoehto, mikäli järjestelmä on suunniteltu toimimaan järkevällä tavalla. Yhdistelmä voi olla kannattava myös tilanteessa, jossa asukkaita on paljon ja lämpimän käytöveden kulutus suurta.

### Lämmönlähteen valinnan merkitys rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen

Uudessa energiatehokkaassa pientalossa lämmitysjärjestelmän valinnan vaikuttavuusalue on noin 50 % rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta. Energia on laskettu nettoenergiantarpeesta, jolloin lämmöntuottojärjestelmän energiantarve on hieman suurempi. Puolestaan 15 vuotta vanhassa, sen aikaisessa energiatehokkaassa ja samankokoisessa talossa, lämmitysjärjestelmän osuus rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta voi olla 80 %.

Näin tarkasteltuna on siis paljon merkityksellisempää, miten lämmität vanhaa taloa kuin täysin uutta. Esimerkiksi jos ilma-vesilämpöpumpulle luvataan lämpökertoimeksi (SPF) 3, ostettavan energian tarve uudessa talossa ei putoa kolmannekseen, vaan lämpökerroin vaikuttaa vain lämmitysjärjestelmän kautta kulkevaan energiaan, eli noin puoleen siitä.

Ostettavan energian tarve putoaa siis vain lämmitykseen käytettävän energian osalta kolmannekseen, jolloin vaikutus kokonaisenergiankulutukseen on n. kuudesosa ( $0,5 \times 1/3$ ). Vanhassa talossa vaikutus kohdistuu 80 prosenttiin energiasta ja tällöin vaikutus on n. neljäsosa ( $0,8 \times 1/3$ ).

### Energialaskennan kehitystarpeet tulevaisuudessa

Tällä hetkellä energialaskennan työkaluissa on vielä kehitettävää. Esimerkiksi energiatodistuksen laatimiseen käytettävät ohjelmistot painottuvat juuri energiatodistuksen aikaansaamiseen ja niillä laskemalla voidaan pyrkiä optimoimaan nimenomaan E-lukua. E-luku taas ottaa huomioon energiamuotojen kertoimet ja näin ollen laskenta ei tuota parhaita ratkaisuja esimerkiksi kokonaisenergiankulutusta ajatellen.

Helppokäyttöisiä energiasuunnitteluohjelmistoja ei ole tällä hetkellä käytössä, joten tarve laskentajärjestelmien kehittämiseksi on olemassa.

### Aurinkoenergia

Useimmissa pientaloissa erittäin kannattava ilmaisenergiavaihtoehto on aurinkolämpö eli aurinkokeräimien asentaminen talon katolle. Keräimien tuottamalla energialla saadaan järkevästi mitoitettuna katettua kesän lämpimän käyttövedentarve. Tämä on edullista tietenkin esim. muutoin sähköllä lämmitettäessä mutta myös tilanteessa, jossa lämmin käyttövesi muutoin jouduttaisiin tuottamaan esim. lämpökattilalla ja siten lämmittämään myös taloa sitä käytettäessä.

Hyvät aurinkokeräimet hyvin suunnitellussa järjestelmässä tuottavat energiaa myös talvella. Merkittävä etu aurinkokeräimistä voidaan saada myös märkätilojen lattialämmitykseen, jota suositellaan pidettäväksi päällä myös kesällä. Kuvaajassa 6 on esitetty esimerkinomaisia hintoja tyhjiöputkikeräimille.


Aurinkosähkö taas on hieman vaikeammin hyödynnettävästi tehokkaasti. Ongelmaksi muodostuu se, että tuoton




ja kulutuksen samanaikaisuus ei toteutudu (kuvaaja 7). Aurinkosähköä ei voida järkevästi tallettaa tuottohuippujen aikana, kun sitä tuotetaan enemmän kuin oma tarve on. Kun tarve taas on suurimmillaan, ei aurinkosähköä välttämättä olekaan saatavilla.

Hyvällä suunnittelulla aurinkosähkö on mahdollista hyödyntää myös kokonaan taloteknisten järjestelmien tarpeisiin, jolloin tuotettua arvokasta sähköä ei mene hukkaan tai halvalla hinnalla myyntiin. Aurinkosähkön kannattavuuteen voi tutustua tarkemmin rakennusvalvonnan laatukortin Aurinkosähkön valintaohje avulla.

**Kuvaaja 6**

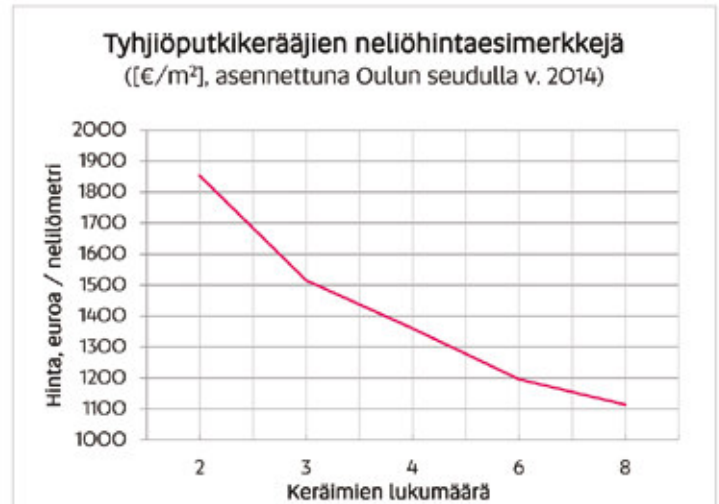

**Kuvaaja 7**

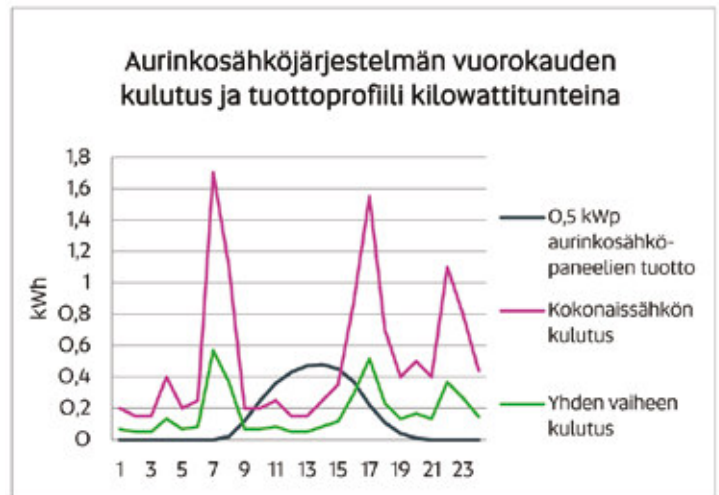

Kuvaajassa 6 ilmenee aurinkosähkön tuoton ja tarpeen eriaikaisuus.

### Spotti-sähkön hyödyntäminen

Sähkön hinta vaihtelee tunneittain ja hinnat tiedetään n. 1 vuorokausi ennakkoon.

Älykkäillä ohjaamilla, jotka ohjaavat talon kulutusta vuorokauden halvimmille tunneille, voidaan saavuttaa huomattavaakin rahallista höytyä.

Vaikka energiankulutus (talokohtainen ja valtakunnallinen) ei pienene, älykkäät järjestelmät voivat tasoittaa kulutushuippuja ja sitä kautta vähentää turhan voimaitoskapasiteetin rakentamista huomattavasti.

# KUIVAKETJU10

## – kuivaa rakentamista uudella toimintamallilla

Teksti: Sami Saari

### Kuivaketju10:n taustaa

Eduskunta tarttui rakentamisen kosteus- ja homeongelmaan kirjelmässään 5/2013. Se otti kolmentoista kohdan listassaan kantaa ongelmaan ja sen ratkaisuun monesta eri näkökulmasta. Kyseisen kirjelmän pohjalta lähdettiin hahmottelemaan myös ympäristöministeriön ja Oulun rakennusvalvonnan yhteishanketta rakennusprosessin kosteudenhallinnan kehittämiseksi.

Kehityshanke käynnistyi kesällä 2014 ja sitä toteutettiin alusta alkaen vahvassa yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa. Kehitystyötä on tehty alalla toimivien tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä muiden rakennusvalvontojen ja alan etujärjestöjen kanssa. Kehitystyön tuloksena on alkanut muotoutua uusi kosteudenhallinnan toimintamalli, Kuivaketju10.

### Kuivaketju10 vähentää merkittävästi kosteusvaurioita

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuksena on keskittyä keskeisimpien kosteusriskien torjuntaan. Tavoitteena on kymmenen merkittävimmän riskin hallinta, jolla vältetään yli 80

prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Riskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavasti.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella varmistetaan esimerkiksi se, että suunnittelutyö tehdään Kuivaketju10:n tavoitteiden mukaisesti.


Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa käydään läpi kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Suunnitteluvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatio-suunnittelijat päivittävät riskilistan ja todentamisohjeen kohteen erityispiirteet huomioiden. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmassaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskikohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattori toteaa ja hyväksyy suoritettujen todentamisten.



### Toimintamallin periaate

1. Kohdentuu esivalittuihin pääriskeihin.
2. Ne torjutaan prosessin kaikissa vaiheissa.
3. Onnistuminen todennetaan luotettavasti.

20/80 -tavoite  
< 20 % riskeistä  
> 80 % vaikuttavuutta

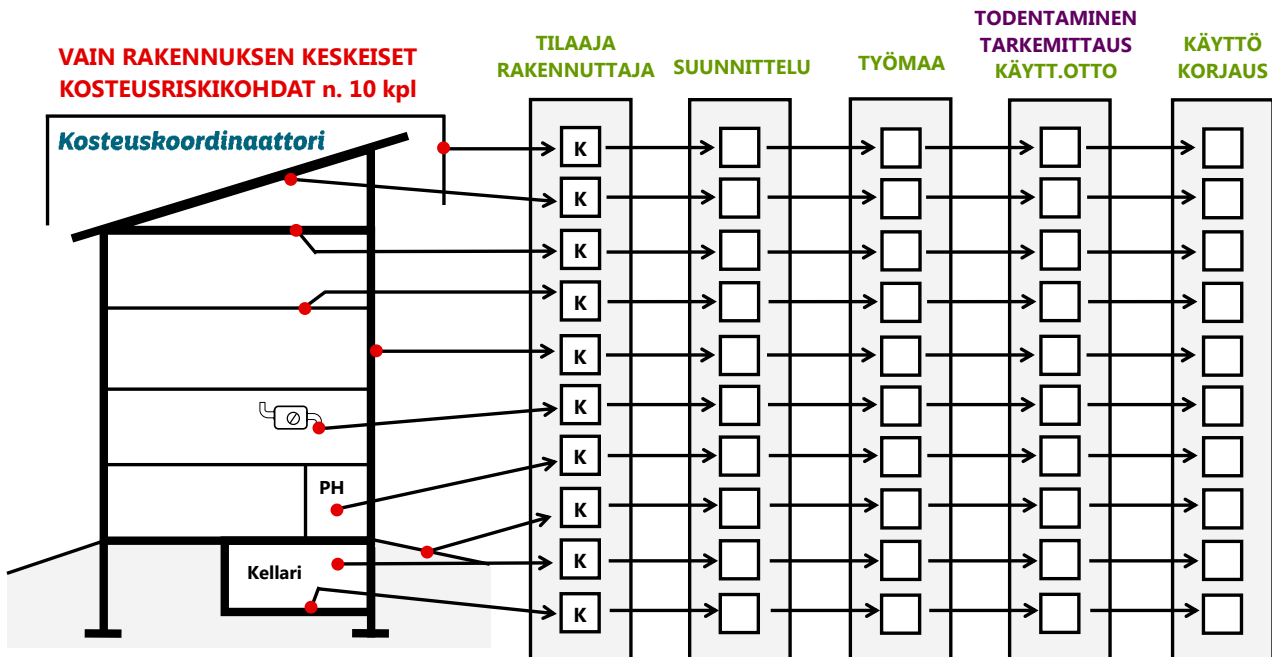

### Tavoitteeseen osapuolien yhteistyöllä

Kosteuskoordinaattori = koordinoi Kuivaketju10:n toteutumista, raportoi vaiheittain RV:lle, kokoaa todentamistulokset

Rakennusvalvonta (RV) = nostaa esille, koordinoi, ohjaa, jakaa tietoa, kannustaa, luvittaa, seuraa, kyselee, kirjaa

K = toimenpiteiden ja riskien ohjekortti eri vaiheisiin, manuaalinen/sähköinen

## Tilaaajan sovittava toimintamallista

Kuivaketju10 lähtee liikkeelle aina tilaaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän päätöksestä toteuttaa hanke toimintamallin periaatteiden mukaisesti. Päätöksen myötä tilaaajan ensimmäinen tehtävä on liittää hankkeeseen mukaan kosteuskoordinaattori, joka nimensä mukaisesti koordinoi tilaaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteuttamista läpi rakennushankkeen. Tilaaajan tulee sopia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa jo tarjouspyyntövaiheessa käytettävästä toimintamallista. Kuivaketju10:n käyttö tulee kirjata myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Tilaaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja rakennuksen

käyttöönottoon realistinen aikataulu. Suunnittelijoiden, urakoitsijan ja koordinaattorin pitää pystyä arvioimaan yhdessä tilaaajan kanssa aikataulun riittävyys suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan ja käytettäviin materiaali- ja rakenneratkaisuihin. Epärealistinen aikataulu vaikeuttaa merkittävästi kosteudenhallinnan onnistumista.

## Suunnittelijat huomioivat riskilistan

Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toimintamalli koskee arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatio-suunnittelijoita. Heistä jokainen toteuttaa toimintamallia samalla tavalla. Ensin he käyvät läpi Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen ja arvioivat niiden täsmävytyden kyseiseen hankkeeseen. Tämän päivitystyön pohjalta muodostetaan hankkeen lopullinen

### Riittämätön kokonaisaikataulu vaikeuttaa merkittävästi Kuivaketju10:n onnistumista.

1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita.
2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.
3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.
4. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.
5. Ilmansulkukerroksen vuoto-kohtien kautta siirtyy kosteutta ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
6. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin.
7. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.
8. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet.
9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen.
10. Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti.

*Kuva 1. Toimintamalliin sisällytetty keskeisimpien kosteudenhallinnan riskien lista pääotsikotasolla.*

riskilista ja todentamisohje, jotka hyväksytään yhdessä kosteuskoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa.

Kuivaketju10-riskilistaa ja -todentamisohjetta käytetään suunnittelun tarkastuslistana. Tavoitteena on tehdä yksityiskohtaiset suunnitelmat riskejä sisältävien kohtien toteuttamisesta. Suunnittelun loppuvaiheessa suunnittelijat arvioivat yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat käytännössä toteuttamiskelpoisia riskikohtien osalta. Lisäksi suunnittelijat perehdyttävät työmaalla työntekijät tehtyihin suunnitelmiin ja osallistuvat tarvittaessa työmaaseurantaan heitä koskevien rakennusvaiheiden osalta.

## Työmaa todentaa onnistumisen

Pääurakoitsija on päävastuussa Kuivaketju10:n toteuttamisesta työmaalla. Urakoitsijan ensimmäisenä tehtävänä on käydä läpi Kuivaketju10:n periaatteet työmaalla työskentelevien työntekijöiden kanssa. Toimintamalliin tutustumisen jälkeen työntekijöiden täytyy saada kattava perehdytys Kuivaketju10-riskilistaan ja -todentamisohjeeseen, jotka on päivitetty kyseistä hanketta varten. Riskilistaan ja todentamisohjeeseen perehdyttämiseen osallistuvat urakoitsijan lisäksi suunnittelijat ja kosteuskoordinaattori.

Suunnittelijoiden päivittämässä riskilistassa ja todentamisohjeessa on esitetty työmaavaiheessa



huomioitavat kosteusriskit. Urakoitsijan päätehtävä toimintamallin mukaan onkin todentaa ja dokumentoida riskikohtien onnistunut toteutus ohjeen mukaisesti. Dokumentointivelvoitteen avulla varmistetaan, että todentaminen tehdään määrätyllä tavalla ja oikeaan aikaan. Kokonaisvastuu todentamisesta täytyy määrittää yhdelle henkilölle.

### Olosuhdehallinnasta on varmistuttava


Kuivaketju10-riskilistassa on kohtia, jotka liittyvät suoraan rakennustyömaan olosuhdehallintaan. Yhtenä kohtana listassa on materiaalien ja rakenteiden kastuminen, joka voi vaurioittaa koko rakennuksen. Riskin torjumiseksi materiaalien kastuminen täytyy estää ja rakenteet tulee suojata niiden rakennusaikaisen ohjeen mukaisesti. Vastuu materiaalien ja rakenteiden sääsuojauksesta tulee olla kaikkien työntekijöiden yhteinen asia. Tämän lisäksi työmaalle tulee valita henkilö, joka jokaisen työpäivän päätteeksi varmistaa, että materiaalit on peitelty, eikä kastumiselle alttiita rakenteita ole avonaisina. Materiaalien varastointi on suunniteltava etukäteen. Työmaalle on järjestettävä varastotiloja materiaalien erilaisten olosuhdevaatimusten mukaisesti. Materiaalien asennus rakenteisiin tulee suorittaa materiaalitoimittajan asennusohjeiden ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden mukaisesti. Jos kastumista pääsee tapahtumaan, pitää materiaalit lähtökohtaisesti uusia niiden kuivattamisen sijaan. Turmeltuneita materiaaleja ei saa käyttää missään tapauksessa. Toisena olosuhdehallintaan erityisesti liittyvänä kohtana riskilistassa on kosteiden betonirakenteiden

päällystäminen, joka voi aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen. Tämän välttämiseksi betonirakenteiden kuivumiselle täytyy järjestää suotuisat olosuhteet ja betonin kosteuspitoisuus pitää varmistaa mittauksin ennen päällystämistä.

Betonirakenteiden kuivattamisesta täytyy tehdä kuivumisaika-arviot ja kuivumisen etenemistä tulee seurata kosteusmittauksin. Kuivuminen on tehokasta vasta, kun kuivatettavien tilojen lämpötila on noin 20 °C ja suhteellinen kosteus alle 50 %. Jotta vallitsevat olosuhteet saadaan suotuisiksi, voidaan kuivatettavien tilojen lämpötilaa joutua nostamaan ja lisäämään tuuletusta tai käyttämään kosteudenpoistajaa. Suunnittelijan antamat päällystyskosteuksien raja-arvot täytyy alittaa ennen päällystemateriaalien asentamista. Raja-arvojen alitus varmistetaan suunnittelijan esittämistä paikoista otetuilla kosteusmittauksilla.

### Käyttöönoton päätteeksi arvioidaan onnistuminen

Käyttöönoton loppuvaiheessa arvioidaan lopullisesti Kuivaketju10:n onnistuminen hankkeessa. Arvioinnin suorittaa kosteuskoordinaattori yhdessä urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa. Arvioinnin tulee perustua koordinaattorin raportointiin koko rakennusprosessin ajalta sekä urakoitsijan tekemään riskikohtien toteutuksen dokumentointiin. Toimintamalli on onnistunut, kun käyttöönoton päätteeksi voidaan todeta, että kaikki riskikohdat on onnistuttu torjumaan suunnittelussa, työmaavaiheessa ja käyttöönotossa. Jos joidenkin riskikohtien toteutuksen osalta ei ole päästy suunniteltuihin tavoitteisiin, on koordinaattorin tehtävänä

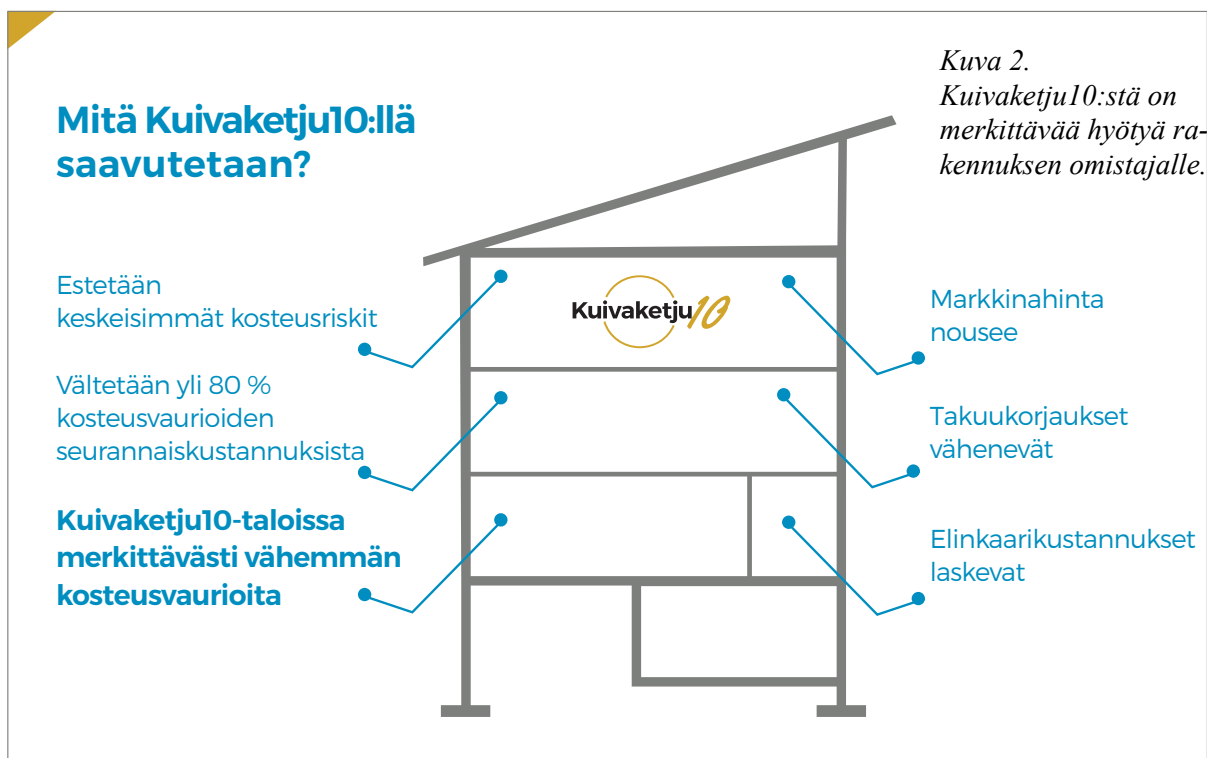

arvioida yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa jatkotoimenpiteet. Ensisijaisesti puutteellisesti toteutetut riskikohdat tulee korjata vastaamaan suunnitelmia. Jos korjaaminen ei ole mahdollista, täytyy arvioida, kuinka suuri riski puutteesta aiheutuu rakennukselle. Sen perusteella voidaan määrätä riskiin liittyen esimerkiksi käytönaikaista seurantaa, jolla vältetään jälkiseuraamuksia.

### **Kuivaketju10 rakennuksen käytön aikana**

Kuivaketju10:n avulla on saatu estettyä keskeisimpien kosteusriskien realisoituminen hankkeen jokaisessa vaiheessa tilaamisesta rakennuksen käyttöönottoon. Kun rakennusta aletaan käyttää, se on kuiva ja terveellinen asua. Onnistunut rakennusprosessi ei kuitenkaan yksin riitä suojamaan rakennusta kosteusvaurioilta. Osa kosteusvaurioista aiheutuu siitä, että kiinteistön ylläpito on puutteellista.

Jotta rakennus säilyy kuivana ja terveellisenä, jatkuu Kuivaketju10-toimintamalli koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kosteusriskien välttämiseksi pitää kiinteistöä huoltaa ja kunnossapitää suunnitelmallisesti. Käytön aikana Kuivaketju10:n toteuttaminen pohjautuu huoltokirjaan, johon on muodostettu oma Kuivaketju10-osio. Osioon sisällytetään ne Kuivaketju10-riskilistan kohdat, joihin liittyy käytönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä. Suunnitelmallisella ylläpidolla varmistetaan rakennuksen pysyminen kuivana ja terveellisenä koko sen elinkaaren ajan.

### **Toimintamalli on otettu käyttöön valtakunnallisesti**

Oulussa Kuivaketju10-toimintamallin tai vastaavan käyttöä on edellytetty vuoden 2017 alusta lähtien suurissa kohteista. Maaliskuussa 2017 Rakennustarkastusyhdistys sitoutui valtakunnallisesti siihen, että kosteudenhallinnan osalta tullaan rakennushankkeilta edellyttämään kosteudenhallinnan selvitystä. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista. Yksinkertaisimmillaan kosteudenhallintaselvitys on ilmoitus Kuivaketju10:n käytöstä ja sitoutumisesta sen mukaiseen toimintaan.

Myös Rakentamisen Laatu RALA ry on vahvasti mukana Kuivaketju10:n kehittämisessä edelleen. **RALA ry on kehittänyt Kuivaketju10:n käyttöön sähköisen järjestelmän, joka on kaikkia vapaasti käytettävissä (linkki alla)**

<https://kk10.rala.fi/>

**Kuivaketju10 toimii erinomaisesti myös pientalohankkeissa ja sähköisessä järjestelmässä voitkin valita pohjan pientalon Kuivaketju10:ä varten**

Lisätietoa toimintamallin käytöstä osoitteessa [www.kuivaketju10.fi](http://www.kuivaketju10.fi)

# HOKSAUTTAMALLA LAATUA ENEMMÄN KUIN LAKI VAATII

Pekka Seppälä, ThL,  
rakennusvalvonnan johtaja,  
Oulun rakennusvalvonta

**Alkuväittäjä: ”Rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen jälkeen rakennuttaja on laatumietoisempi ja osaa edellyttää laatua enemmän kuin laki vaatii.”**

Talon elinkaaren aikainen energiankulutus ja ylläpito voi maksaa monta kertaa enemmän kuin talon rakentaminen. Rakennuttaja voi tehdä laatuvalintoja ja vertailla tuloksia tässä jutussa esiteltävällä ennakoivan laadunohjauksen menetelmällä - laadunohjauksen työkaluilla ja laatukortteilla. Viisailla laatuvalinnoilla ylläpito ja energiakustannukset on mahdollista jopa puolittaa rakennuksen elinkaaren aikana. Tulevaisuudessa rakennuksen myyntiarvossa ja kiinteistöverotuksessa parempi energiatehokkuus tulee näkymään positiivisena asiana.

## Ennakoiva laadunohjaus, mistä on kysymys?


Talon rakentaminen on yksi keski- ja yläluokan elämän suurimmista taloudellisista investoinneista. Onnistuminen ei saa olla sattumanvaraista. Rakentamisen laatuvalintojen tulee olla harkittuja ja määräytyä rakennuttajan omista lähtökohdista. Määräysten vähimmäistaso on perusedellytys. ”Hoksauttamalla” laatumietoisuutta heti rakennushankkeen alkuvaiheessa rakennuttajat tekevät vapaaehtoisia, tietoisia ja laadukkaampia valintoja. Tätä työtä on rakennusvalvonnan laadunohjaus.

Ennakoivan laadunohjauksen kohderyhminä ovat rakennuttajaperheet, suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat, talotoimittajat ja urakoitsijat. Laadunohjaus käynnistyy välittömästi tontin hankinnan jälkeen, ennen toimituksiin sitoutumista. Ohjaustilaisuuksissa käydään asiantuntijoiden johdolla läpi sekä talon tekniseen että arkkitehtoniseen laatuun vaikuttavia asioita. Laadunohjauksen perustyökalu on [www.pientalonlaatu.fi](http://www.pientalonlaatu.fi) -suunnittelu- ja arviointijärjestelmä ja siihen liittyvät laatukortit, ympäristöopas ja energialaskuri. Teknisen laadun ohjaus sisältää energia-, ympäristö-, kosteus- ja sisäilmasto-ohjauksia. Korttelikouksissa käsitellään tilasuunnittelua ja kaupunkikuvaa. Rakennusvalvonnan laadunohjaus on rakennuslupaan sisältyvä kuntalaispalvelu.

Rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjaus rahoitetaan lupatuloilla. Verotuloja ei käytetä, koska vuositasolla rakennusvalvonta tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Vuosina 2005-2013 tehty laadunohjaus tuottaa vuonna 2013 rakennusten omistajille energian säästönä lähes 8 miljoonaa euroa. Vielä suurempi säästö saavutetaan rakennusten kosteudenkestävyydellä ja hyvällä sisäilmastolla sekä niiden seurannaisvaikutuksilla. Laaturakentamisella voidaan säästää luontoa ja rahaa sekä edesauttaa hyvää elämää.

**Kuva 1: Ennakoivan ohjauksen laatuopon onnistuneen lopputuloksen tae**

**Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja seuraavan laatuopon mukaisesti. Valintoja ei tule tehdä kosteudenkestävyyden ja sisäilmaston kustannuksella.**

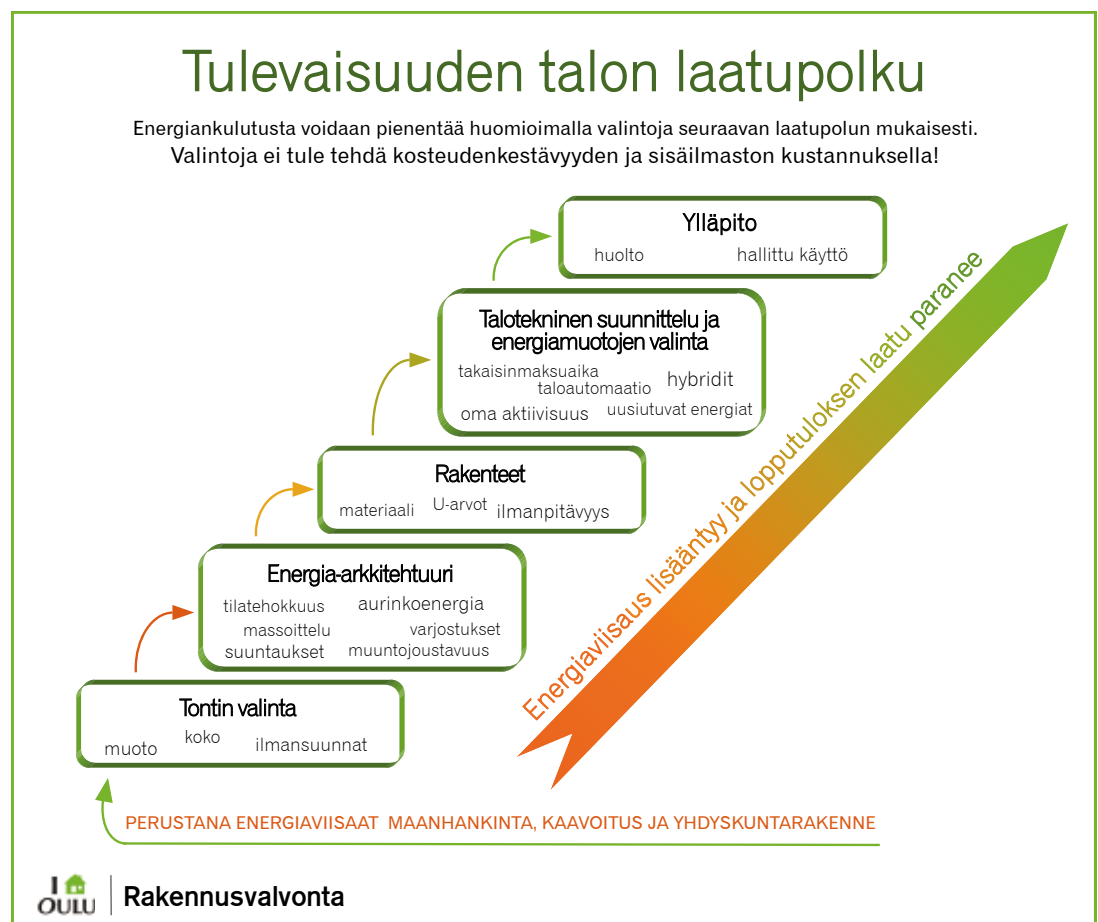



# TILASUUNNITTELU

## on energiatehokkuuden perusta

Hyvällä ja tehokkaalla tilasuunnittelulla voidaan merkittävästi vähentää pientalon energiankulutusta.

### 1 TEHOKAS TILANKÄYTTÖ

... toimivalla tilasuunnittelulla säästät neliöissä ja käyttökustannuksissa.


Rakenna järkevästi. Hyvällä tilasuunnittelulla saat toimivan kodin, jonka jokainen neliö on hintansa arvoinen ja asuminen edullisempää.



### 2 RAKENNUKSEN MUOTO

... rakennuksen muotoa voi luoda myös kylmillä rakennelmilla.

Lämpimän rakennusmassan muodolla on suuri vaikutus energiankulutukseen. Yksinkertaiset muodot ja kohtuullinen tilavuus eivät vähennä asuttavuutta - avaria tiloja, valoisuutta, toimivuutta - kun tilasuunnittelu on harkittua.

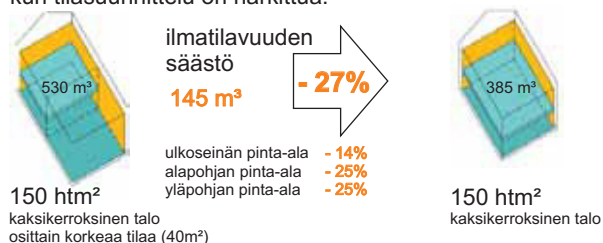

### 3 ELINKAARIKUSTANNUKSET

"... suuri osa kustannuksista syntyy rakennuksen käytön aikana."

Hyvä tilasuunnittelu näkyy edullisen hankintahinnan lisäksi alhaisempina energia-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksina.

### 4 ASUMISTAPA

"... energian kokonaiskulutukseen vaikuttaa asukas itse."

Miten asut?  
Hyvin suunniteltu ja rakennettu pientalo antaa asukkaalle mahdollisuuden energiatehokkaaseen asumiseen - asumistottumuksilla on suuri vaikutus energian kulutukseen ja asumisviihtyisyyteen .

*Kuva 2: Tilasuunnittelu on energiatehokkuuden lähtökohta*

### Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusta on tilasuunnittelu

Rakennusten energiatehokkuuden tavoittelussa onnistuminen on monen asian summa. Kaavoituksella ja energiantuotannolla luodaan peruslähtökohta onnistuneelle lopputulokselle. Yksittäisen rakennuksen energiatehokkuuden perusta on rakennuksen muoto ja sijoittuminen tontille sekä tehokas tilasuunnittelu. Monimutkainen muoto ja hukkaneliöt ovat energiatehottomuutta ja epätaloudellisuutta. Onnistuneen arkkitehtisuunnittelun rinnalla tulee tehdä laatuvalinnat ikkunoiden ja ovien, ulkovaipan lämmöneristävyyden ja ilmatiiveyden sekä talotekniikan osalla. Lopullisessa energiatehokkuudessa onnistuminen edellyttää energiasäästävää käyttöä ja ylläpitoa.


### Miten arvioit suunnitteluvaiheessa talosi energiatehokkuuden?

Oikeilla valinnoilla matalaenergiatason saavuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä. Lähtökohtana ovat määräysten mukaiset lämmöneristyksen paksuudet ala- ja yläpohjassa sekä seinissä. Parempi energiatehokkuus saavutetaan valitsemalla määräysten vähimmäistasoa paremmat ikkunat, ovet ja ilmanvaihtokone sekä huolehtimalla paremmasta ulkovaipan ilmanpitävyydestä. Lisäinvestointia tulee noin 2000 euroa. Takaisinmaksuaika on keskimäärin 2-5 vuotta. Ohjaustyössä käytetään kehitettyjä laadunohjauksen työkaluja. Näistä keskeisimpiä ovat [www.pientalonlaatu.fi](http://www.pientalonlaatu.fi), Junior Lite -laskenta-ohjelma kuvassa 3 ja kuvassa 4 esitetty energiakortti.

# RAKENNUSVALVONTA OULU



**Kuva 3: Junior Lite –ohjelmalla (<https://www.energiajunior.fi/elukulaskuri>) voi iteroida energialaskentaa suunnitteluprosessin aikana. Liukukytkimillä valitaan rakennuksen koko ja – energiatehokkuus sekä lämmitysmuoto. Lisäksi valitaan tulisijojen määrä, ilmalämpöpumppu, aurinkokerääjien ja – paneelien pinta-ala. Ohjelma laskee alustavan E-luvun, jonka perusteella voidaan arvioida suunnitteluratkaisun energiatehokkuutta.**

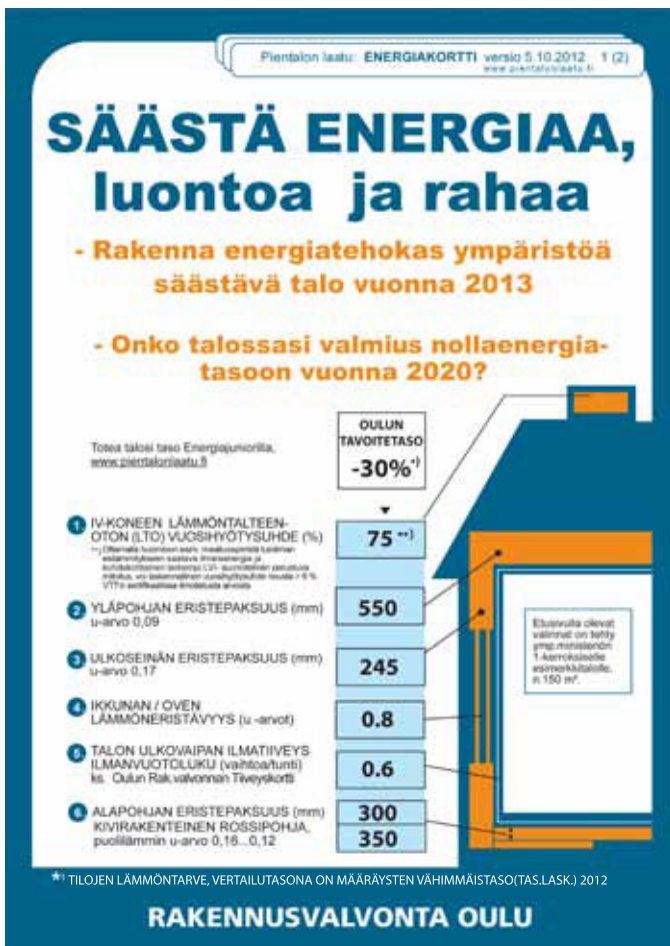

**Kuva 4: Energiakortissa on esitetty keskeiset rakenteelliset valinnat paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi.**

Lähivuosina ohjauksen tavoitteena on suositella matalaenergiatasoa parempaa edellyttäen, että rakennusalalla hallitaan kattavasti toteutukseen liittyvät riskit. Rakennusvalvonnan rooli on ohjata rakennuskantaa energiatehokkaaseen suuntaan. Varmistamalla toimivien huoltokirjojen olemassaolo voidaan viitoittaa myös asumistottumuksia ja huoltoja energiansäästöä tukeviksi. Energiansäästöissä vetoaminen pelkkiin asumis- ja käyttötottumuksiin ei tuota tavoiteltavaa tulosta, jos rakennuksen energiatehokkuus jää hoitamatta.

### Ilmatiiveys on energiatehokkuuden halvin ratkaisu

Ulkovaipan ilmatiiveys on kiistatta tärkeä asia. Se vähentää energiankulutusta, vähentää vedon tunnetta ja mikä tärkeintä parempi ilmatiiveys vähentää rakenteiden kosteusriskejä. Paremman ulkovaipan ilmatiiveyden saavuttaminen ei ole suuri kustannus. Parempi tiiveys edellyttää hyvää detaljisuunnittelua ja työmaatoteutuksen laatua. Kuva 5.

# Tiiveys pientaloissa - Tilastot 2014/1

## Ilmanvuotoluvun määrittämisen periaatteita

Ulkovaipan ilmavuotoluku  $q_{50}$  [ $m^3/(hm^2)$ ] on vaipan läpi 50 Pascalin paine-erolla yhden tunnin aikana virtaava ilmamäärä suhteutettuna rakennuksen vaipan pinta-alaan. Aiemmin käytössä ollut  $n_{50}$ -luku ilmoitti ilmavuodon sisätalavuutta kohden. Yksikerroksissa pientaloissa  $q_{50}$ -luku on voi olla lähes sama kuin vanha  $n_{50}$ -luku. Kerrostaloissa arvo voi olla jopa 1,5 - 2 kertaa suurempi.

Kolmeen taulukkoon on ryhmitelty eri kriteerein pientalojen rakennusten ulkovaipan ilmavuotolukuja. Yritykset ovat teettäneet mittaukset ja vastaavat tulosten oikeellisuudesta. Mittaukset on tehty ja tulokset käsitelty RT 80–10974 ohjeen mukaisesti. Mittaajat antavat kirjallisen lausunnon, jossa on laskettu tilastollinen ilmanvuotoluku ja vakuutettu, että yrityksen kaikki mittaustulokset ovat mukana käsittelyssä.

Osapuolten toivomuksesta, uskottavuuden varmistamiseksi mittausprosessia valvotaan pistokokeilla, joissa tarkistetaan laitteiden kalibrointitodistukset ja mittaajien pätevyudet sekä todetaan kohteen mittauskelpoisuus. Laadunvarmennuksena rakennustarkastaja voi edellyttää välittömästi tehdyn mittauksen jälkeen ulkopuolista uusintamittausta 1-3 kertaa vuodessa talotoimittajan kohteisiin. Laadunvarmennusmittauksen kustannuksesta vastaa yritys. **Kaikista mittauksista ilmoitetaan etukäteen rakennusvalvontaan, jotta mittauksia voidaan tarvittaessa tulla seuraamaan. Lisäksi Taulukon 3 rakentajat pyytävät etukäteen (vähintään viikkoa ennen mittausta) rakennusvalvontaa määrittämään mitattavat asunnot. Ilmoitukset mittauksista ja pyynnöt mitattavien asuntojen valinnasta osoitteeseen tiiveys@ouka.fi**

Tilastoon otetaan mukaan päivitystilanteesta taaksepäin vuoden tulokset. Jos kohteita on alle 12, tulee mittaussarjaa täydentää edellisillä tuloksilla siten, että tilastokäsittelyssä on vähintään 12 asuntoa. Ilmanpitävyyden mittauskuvauksen esitetty rakennusvalvonnan Tiiveyskortissa ja henkilösertifiointikoulutuksessa. On tärkeää, että kohde on läpivientien osalta valmis ennen mittausta ja mittaustulokset tehdään oikein. Yleensä parempi ilmatiiveys korreloi paremman teknisen loppulaadun kanssa.

**TAULUKKO 1. Talotoimittajat, jotka mittauttavat kaikki vuonna 2014 valmistuneet talot. Mittausraportti tarkistetaan käytönottokatselmuksessa ja mitattua ilmanvuotolukua käytetään kohteen energiaselvityksen päivityksessä.**

Yritys	Talon rakennetyyppi	Mittauksia v. 2013, kpl	$q_{50\text{ ilm}}$ [hajonta]
Rakennusliike A. Vanttilä Oy, muuttovalmis	Pientalo, puu	alle 50	0,5 [0,3...0,5]
Puroila Oy	Pientalo, puu	alle 50	0,6 [0,2...0,7]
Rakennuspalvelu Kokko, muuttovalmis	Pientalo, puu	alle 50	0,8 [0,3...1,1]
Siklatalot, muuttovalmis	Pientalo, puu	alle 50	0,9 [0,4...1,1]
JT-TALO	Pientalo, puu	alle 50	0,9 [0,4...1,3]
Pohjolan Design-Talo Oy	Pientalo, puu	yli 100	1,0 [0,1...2,4]
Kastelli-talot Oy, muuttovalmis	Pientalo, puu	yli 100	1,0 [0,2...1,8]
Dekotalo	Pientalo, puu	50...100	1,1 [0,3...1,5]
Kontiotuote	Pientalo, hirsi	50...100	1,7 [0,4...2,5]

**TAULUKKO 2. Talotoimittajat, jotka mittauttavat vähintään 12 taloa ja määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti RT 80-10974 ohjeen mukaisesti. Energiaselvityksessä käytettävää ilmanvuotolukua määritetään tiiveyskortissa.**

Yritys	Talon rakennetyyppi	Mittauksia v. 2013, kpl	$q_{50\text{ ilm}}$ [hajonta]
Lammi-Kivitalot Oy	Pientalo, betoni	alle 50	1,3 [0,2...1,1]
Finnlamelli	Pientalo, hirsi	alle 50	1,5 [0,5...1,8]
Omatalo Oy	Pientalo, puu	50...100	2,0 [0,4...3,7]

Suositus on mitata kaikki valmistuvat kohteet. Tiiveyskortin mukaan rakennuksessa ilman mittausta saa käyttää ilmanpitävyytenä  $1,5 [m^3/(hm^2)]$ , jos yllä olevissa taulukoissa  $q_{50\text{ ilm}}$  on pienempi kuin 1,5.

**TAULUKKO 3. Ryhmärakennus- ja rivitalotoimittajat, jotka määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti. Rakennusvalvonta määrittää mitattavat asunnot ennen mittausta. Mitataan 20 % asunnoista, kuitenkin vähintään 6 asuntoa.**

Yritys	Talon rakennetyyppi	Mittauksia v. 2013, kpl	$q_{50\text{ ilm}}$ [hajonta]
OKV-Tekniikka Oy	Rivitalo, puu-betoni	alle 50	0,3 [0,2...0,5]
Nastarakennus Oy	Rivitalo, puu-betoni	alle 50	0,7 [0,5...0,8]
Oulun Rakennusteho Oy	Pien-/paritalo	alle 50	0,8 [0,3...1,1]
Sonell Oy	Pien-/pari-/rivitalo, puu	alle 50	0,9 [0,7...0,9]

Taulukon 3 yritykset voivat käyttää energiaselvityksessä ilmanpitävyytenä  $1,5 \cdot q_{50\text{ ilm}}$ -arvoa mittaamatta kohdetta (niin kauan kun rakennusjärjestelmä säilyy samana), kuitenkin korkeintaan vuoden 2016 loppuun, jonka jälkeen mittaussarja tulee päivittää ja laskea uusi  $q_{50\text{ ilm}}$ . Pistokokeet tänä aikana ovat kuitenkin mahdollisia.



### **Korjausrakentamisessa on suuri energiansäästö mahdollisuus**

Vuoden 2050 rakennuskannasta on nyt rakennettu puolet ja puolet tullaan rakentamaan seuraavan 40 vuoden aikana. Valmiina oleva rakennuskanta tulee kuluttamaan vuonna 2050 80 % rakennusten energiasta. Korjausrakentamisessa on energiansäästö mahdollisuus.

Korjaustoimenpiteiden tulee olla kustannustehokkaita ja/tai tietoisia arvovalintoja. Energiatehokkuustavoitteet pitää asettaa hankekohtaisesti siten, ettei aiheuteta kosteus ja sisäilmasto-ongelmia. Oulun rakennusvalvonta on kehittänyt korjausrakentamiseen uudisrakentamista vastaavan ennakoivan laadunohjauksen, joka otettiin pientalojen osalta käyttöön vuonna 2012 ja kerrostalojen osalta loppuvuodesta 2013. Tähän mennessä on järjestetty yli 10 korjausrakentamisen yleisötilaisuudet, joihin on osallistunut n. 700 henkilöä. Toimintaa kehitetään edelleen asiakaspalautteen pohjalta. Palautteen perusteella näyttäisi olevan suuri tarve korjausrakentamisen ohjaukselle sekä pientaloissa kuin myös kerrostaloissakin.

### **Loppupäätelmä:**

*”Rakennusvalvonnan ennakoivassa laadunohjauksessa rakennuttaja saa alusta asti tietoa ja ohjausta ymmärrettävässä ja selkokielisessä muodossa. Hän haluaa enemmän. Laatutietoinen, vaativa rakennuttaja osaa edellyttää laatua enemmän kuin laki vaatii.”*

---

**Oheisen nettiosoitteen tai QR-koodin avulla pääset helposti tutustumaan Oulun rakennusvalvonnan laatimiin laatukortteihin mm.**

- Energiatehokkuus
- Kosteudenhallinta
- Esteettömyys
- Tilasuunnittelu
- Korjausrakentamisen tietokortit

<http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/laatukortit-ja-tulkinnat>



# MAASTA ILMAISENERGIAA LÄMMITYKSEEN JA VIILENNYKSEEN

**Ilmanvaihdon esilämmityspiirillä saadaan huomattava hyöty pienin investoinnein ja käyttökustannuksin. Esilämmityspiiri parantaa ilmanvaihtokoneen olosuhteita erityisesti kovilla pakkasjaksoilla, viilentää sisäilmaa kesällä ja edesauttaa parempia sisäilmaolosuhteita sisällä.**

## *Mikä on ilmanvaihdon esilämmitys*

Yleensä kyseessä on ilmanvaihtokoneesta irrallinen järjestelmä, joka tasaa ilmanvaihtokoneen ottaman ulkoilman lämpötilavaihteluita. Joissain ilmanvaihtokonemalleissa tämä voi olla myös integroituna koneeseen.

Yleisesti puhutaan ”IV-koneen esilämmityksestä”, vaikka todellisuudessa kyseinen järjestelmä voi myös jäähdyttää ulkoilmaa kesäisin järjestelmän mitoituksesta riippuen.

## *Toimintaperiaate*

Ilmanvaihtokoneen ulkoilman lämpötilahuippuja pyritään tasaamaan ulkoilmakanavaan asennettavalla liuospatterilla. Energia ulkoilman lämmitykseen saadaan maasta maalämmön tapaan yleensä vaakaan asennetusta lämmönkeruukentästä. Pumppu kierrättää liuosta suljetussa järjestelmässä, joka kulkee maassa lämmönkeruuputkena ja ulkoilmakanavaan asennetussa esilämmityspatterissa. Lämmönkeruukentässä lämpötila vaihtelee paikasta ja kuormituksesta riippuen. Hyvällä sijainnilla ja järjestelmän mitoituksella maan lämpötila vaihtelee +10...0 asteen välillä. Ilmanvaihtokoneelle tulevan ulkoilman lämpötila pyritään pitämään siis lähellä lämmönkeruukentän lämpötilaa. Liuoksena käytetään useasti etanolin ja veden seosta, jonka pakkaskestävyys ja muut ominaisuudet pitää määritellä sopivaksi.

Pakkasjaksoina ilmanvaihtokoneelle tuleva ulkoilma lämpenee maasta saatavalla energialla jopa lähelle maan lämpötilaa järjestelmän mitoituksesta riippuen. Esilämmityksestä saatava lämpökerroin vaihtelee mitoituksesta ja ulkoilman lämpötilasta riippuen mittausten perusteella 0...35 välillä. Tavanomainen lämpökerroin pitkällä aikajaksolla mitattuna 10...15 välillä. Optimoimalla pumpun kierroslukua tarpeen mukaiseksi päästään lähes kaksinkertaiseen lämpökertoimeen tavanomaiseen mittausjaksoon verrattuna.

## *Maapiirillä voi myös viilentää ja poistaa kosteutta*

Kesäisin samaa patteria voidaan käyttää myös rakennuksen viilennykseen ja kosteuden poistoon. Hellejaksoina hyvin mitoitettulla järjestelmällä on mahdollista pitää rakennuksessa miellyttävämpi sisäilman lämpötila ja kosteus kuin kosteina ja lämpiminä kesinä yleensä. Huoneilman lämpötilaa voidaan laskea hellejaksolla pari astetta, mutta kosteuden poiston merkitys aistitussa sisäilmassa on huomattavasti suurempi.

*Jäähdyttämällä* tarkoitetaan sisäilman lämpötilan alentamista ja pitämistä tietyssä lämpötilassa. Ilmanvaihtojärjestelmä on kokonaisuudessaan yleensä mitoitettu vain ilmanvaihtoa eikä jäähdytystä varten, joten yleensä maapiirin yhteydessä voidaan puhua tuloilman viilennyksestä sekä kosteudenpoistosta. Jotta maapiiriä voisi hyödyntää täysimittaiseen jäähdytykseen, tulisi järjestelmä suunnitella jäähdytystä varten, tässä yhteydessä puhutaankin viilennyksestä.

## *Lämmönkeruuputken pituudessa ei kannata säästellä*

Asennuksen hinnassa ei yleensä ole juuri eroa asennetaan ko putkea 150 vai 250 metriä, mikäli tontilla vain on tilaa riittävästi. Oleellista on, että putki olisi kosteassa maassa. Maan kosteus vaihtelee paikasta ja vuodesta riippuen, kokemusten mukaan putki kannattaa asentaa mahdollisimman syvälle. Yleensä kyseessä on ilmanvaihtokoneesta irrallinen järjestelmä, joka tasaa ilmanvaihtokoneen ottaman ulkoilman lämpötilavaihteluita. Joissain ilmanvaihtokonemalleissa tämä voi olla myös integroituna koneeseen. Yleisesti puhutaan ”IV-koneen esilämmityksestä”, vaikka todellisuudessa kyseinen järjestelmä voi myös jäähdyttää ulkoilmaa kesäisin järjestelmän mitoituksesta riippuen.

## *Toimintaperiaate*

Ilmanvaihtokoneen ulkoilman lämpötilahuippuja pyritään tasaamaan ulkoilmakanavaan asennettavalla liuospatterilla. Energia ulkoilman lämmitykseen saadaan maasta maalämmön tapaan yleensä vaakaan asennetusta lämmönkeruukentästä. Pumppu kierrättää liuosta suljetussa järjestelmässä, joka kulkee maassa lämmönkeruuputkena ja ulkoilmakanavaan asennetussa esilämmityspatterissa. Lämmönkeruukentässä lämpötila vaihtelee paikasta ja kuormituksesta riippuen. Hyvällä sijainnilla ja järjestelmän mitoituksella maan lämpötila vaihtelee +10...0 asteen välillä. Ilmanvaihtokoneelle tulevan ulkoilman lämpötila pyritään pitämään siis lähellä lämmönkeruukentän lämpötilaa. Liuoksena käytetään useasti etanolin ja veden seosta, jonka pakkaskestävyys ja muut ominaisuudet pitää määritellä sopivaksi.

Pakkasjaksoina ilmanvaihtokoneelle tuleva ulkoilma lämpenee maasta saatavalla energialla jopa lähelle maan lämpötilaa järjestelmän mitoituksesta riippuen. Esilämmityksestä saatava lämpökerroin vaihtelee mitoituksesta ja ulkoilman lämpötilasta riippuen mittausten perusteella 0...35 välillä. Tavanomainen lämpökerroin pitkällä aikajaksolla mitattuna 10...15 välillä. Optimoimalla pumpun kierroslukua tarpeen mukaiseksi päästään lähes kaksinkertaiseen lämpökertoimeen tavanomaiseen mittausjaksoon verrattuna.

### ***Maapiirillä voi myös viilentää ja poistaa kosteutta***

Kesäisin samaa patteria voidaan käyttää myös rakennuksen viilennykseen ja kosteuden poistoon. Hellejaksoina hyvin mitoitetulla järjestelmällä on mahdollista pitää rakennuksessa miellyttävämpi sisäilman lämpötila ja kosteus kuin kosteina ja lämpiminä kesinä yleensä. Huoneilman lämpötilaa voidaan laskea hellejaksolla pari astetta, mutta kosteuden poiston merkitys aistitussa sisäilmassa on huomattavasti suurempi.

Jäähdyttämällä tarkoitetaan sisäilman lämpötilan alentamista ja pitämistä tietyssä lämpötilassa. Ilmanvaihtojärjestelmä on kokonaisuudessaan yleensä mitoitettu vain ilmanvaihtoa eikä jäähdytystä varten, joten yleensä maapiirin yhteydessä voidaan puhua tuloilman viilennyksestä sekä kosteudenpoistosta. Jotta maapiiriä voisi hyödyntää jäähdytykseen, tulisi järjestelmä suunnitella jäähdytystä varten.

### ***Lämmönkeruuputken pituudessa ei kannata säästellä***

Asennuksen hinnassa ei yleensä ole juuri eroa asennetaan-ko putkea 150 vai 250 metriä, mikäli tontilla vain on tilaa riittävästi. Oleellista on, että putki olisi kosteassa maassa. Maan kosteus vaihtelee paikasta ja vuodesta riippuen, kokemusten mukaan putki kannattaa asentaa mahdollisimman syväälle. Karkea arvio järjestelmän hinnasta on n. 1500 €.

### ***Esilämmityksellä saavutetaan***

*Talvella ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottokennon automaattiset sulatusjaksot vähenevät merkittävästi tai poistuvat jopa kokonaan ts. ilmanvaihtokone toimii paremmin.*

*Ilmanvaihtokoneen toimivuuden paraneminen aikaansaa laskennallisesti jopa yli parin tuhannen kilowattitunnin säästön lämmitysenergiankulutukseen verrattuna tilanteeseen, jossa esilämmitystä ei ole ollenkaan.*

*Sähkölämmitteiseen esilämmitykseen verrattuna maalämpöä hyödyntävä esilämmityspiiri vaikuttaa vain vähän rakennuksen kokonaisenergian kulutukseen, mutta*

***säästöt ja hyödyt kohdistuvat parille pakkaskaudelle jolloin sähkölämmitteisen esilämmityksen käyttö voi nostaa sähkölaskua useita satoja euroja***

***esilämmitystä raskii käyttää, kun se ei näy sähkölaskussa ja näin ollen rakennuksen sisäilma on huomattavasti parempi***

***viilennys- ja kosteudenpoisto kesäaikaan parantaa asumismukavuutta.***

*Takaisinmaksuaika esilämmityspiirille nykyisillä hyvillä IV-koneilla on pitkäkö mutta lyhenee, jos arvoa lasketaan myös viilennystoiminnolle. Säästö ja toimivuus mielessä lämmityksen edut keskittyvät muutamille talvikuukausille jolloin sähkölasku on huomattavasti pienempi ja ilmanvaihto toimii merkittävästi paremmin, ts. sisäilma on parempi.*

*Merkittävä etu järjestelmässä on kesäajan viilennys, joka tulisi myös huomioida takaisinmaksuajassa etenkin, jos muuten jouduttaisiin käyttämään esim. ilmalämpöpumpua tai muuta erillistä viilennystä.*

*Kovalla pakkasella ulospuhallusilman lämpötila on korkea, jolloin ulospuhallusilmakanava kondensoi kanavan ulkopuolelta vähemmän ja jäähdyttää vähemmän sitä tilaa missä kanava kulkee. Erityisesti tämä kannattaa huomioida kohteissa, joissa ulospuhallusilmakanava on pitkä.*







*”Rakentamisessa kaikki valinnat eivät ole yhtä vakuuttavia”*

## TÄHTILUOKITUS

### pientalon teknisiin valintoihin

Pientalon rakentaminen sisältää yllättävän paljon teknisiä valintoja. Oulun rakennusvalvonnan johdolla työryhmä on kehittänyt pienrakentamisen valintoihin nykyaikaisen apuvälineen. Se muistuttaa osapuolia ratkaistavista asioista sekä auttaa vaihtoehtojen löytämisessä ja arvioimisessa. Se on tarkoitettu perheille ja heidän asiantuntijoilleen, taloteollisuudelle ja -kaupalle, eli koko toimijaketjulle.

Kehittyvän apuvälineen internetsovellus löytyy nyt osoitteesta: [www.pientalonlaatu.fi](http://www.pientalonlaatu.fi)

### Valinnat ratkaisevat elinkaaren!

Pienrakentamisessa on tarjolla hyvin eritasoisia suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja. Ne ja asumistottumukset käytännössä määrittävät talon kestävyuden, asumismukavuuden, energiankulutuksen ja elinkaarikustannuksen sekä suhteen ympäristöön.

### Kuka tekee tietoiset laatuvalinnat?

Rakentajaperhekö, suunnittelijako, työnjohtajako vai kauppiasko? Vai eikö oikeasti kukaan? niin juuri tapahtuu liian usein! Taloissa on rakentamis- ja asumistekniikoiden kehittyessä paljon valittavaa. Joku tekee valinnat puolestasi, tietämättäsi. Perheen ja osapuolen kannattaa aktivoitua. Valintojen pitää olla tietoisia. Tässä siihen työkalu!



*Kattovedet on johdettu suoraan rännikaivoon ja putkella sadevesijärjestelmään. Sen tukkeutuessa vedet valuvat kallistuksilla seinästä pois päin.*



*Kapillaarikatkokeros on levitettävä kultaaltaan koko rakennuslalle, suodatinkankaan päälle. Kuvassa masuunihiekkaa (kapill. noin 15 cm), joka toimii samalla lämmöneristeenä ja kanavana kerrok-sena.*

### KOSTEUDENKESTÄVYYS

Hallitsematon kosteus on edelleen rakennetun ympäristön laajin yksittäinen ongelma. Kosteus on osallisena lähes kaikissa rakennusvaurioissa. Se vaikuttaa merkittävästi myös materiaalien vanhenemiseen. Lisäksi kosteus on syynä homeen syntyyn ja materiaalien emissioon. Rakennusmateriaalien päästöluokituskin voi muuttua, jos materiaalit pääsevät lyhytaikaisestikin kastumaan rakennustyön yhteydessä. Vaurioiden korjauskustannukset ovat mittavia. Niihin on laskettava mukaan myös terveydenhoidon ja menetettyjen työpäivien kustannukset.

### Kattovesiä ei johdeta talon alle!

Pientalon katolle sataa vuodessa 500-700 mm joka neliölle. Jo keskikokoisen talon katolta tulee sade- ja sulamisvesiä vuodessa yli 100 m<sup>3</sup>. Nämä vedet on ohjattava luotettavasti räystäskouruja pitkin syöksytorviin ja niistä edelleen maanalaiseen sadevesiviemäriin ja pois tontilta tai imeytykseen, mutta ei naapurin tontille. Vesien poisjohtaminen esitetään pintavesisuunnitelmassa. Vettä ei saa päästää rakennuksen alle, jossa se ai-



*Ilmastointilaitteen säädin voidaan asettaa teholle 1-2-3, mutta konetta ei saa eikä voi pysäyttää säätimestä.*



*Tehostettu, huonekohtainen ilmastointi edellyttää tunnistimella ohjattua venttiiliä. Kuvassa kosteusohjattu kylpyhuoneen venttiili.*

heuttaa turhia kosteus- ja routimisriskejä perustus- ja lattiarakenteille. Vedenpoistojärjestelmän kunnosta ja auki pysymisestä pitää myös huolehtia. Jos järjestelmä tukkeutuu esim. jäätyneen johdosta, on valuvat vedet johdettava suunnitellusti rakennuksesta pois maan pintaa pitkin, eivätkä ne saa silloinkaan aiheuttaa vahinkoa rakennukselle. Rakennuksen viereinen maanpinta tulee muotoilla rakennuksesta pois viettäväksi noin 15 cm kolmen metrin matkalla sokkelista mitattuna ellei erikoissuunnitelmassa ole asiaa toisin ratkaistu. Kun vedenpoistojärjestelmä on kunnossa, olisi katolle sataneen lumen turvallisinta sulaa katolla eikä maassa rakennuksen vieressä.

## **Kapillaarikatko estää kosteuden nousun maasta rakenteisiin**

Rakennuksen alle eli maanvaraisen lattian ja betonisokkelin alle asennetaan ja tiivistetään kapillaarisen vedennousun katkaiseva karkearakeinen maa-aineskerros. Kerroksen paksuuden tulee olla suurempi kuin veden kapillaarinen nousukorkeus kyseisessä maa-aineksessa. Suositeltavaa on käyttää kiviainesta, jonka raekoko on 2-16 mm. Käytettävästä aineksesta tulee vaatia toimittajalta todistus sen rakeisuudesta (rakeisuuskäyrä) ja kapillaarisesta nousukorkeudesta.

Tuulettuvan alapohjan ryömintätilan ilman suhteellinen kosteus olisi pidettävä mahdollisimman alhaisena ympäri vuoden laho- ja homeongelmien välttämiseksi. Sen vuoksi tarvitaan sokkelissa riittävän suuret tuuletusaukot ja ryömintätilan maanpinnassa kapillaarista nousua ja haihtumista hidastavat materiaalikerrokset. On selvää, että ryömintätalassa ei sallita vesilämmikoita missään olosuhteissa.

## **SISÄILMAN LAATU**

Hengittävän ilman laatu vaikuttaa tuntuvasti elämisen laatuun ja työskentelyn tehokkuuteen, ja myös unen laatuun. Sisäilmastoluokitus 2000 antaa ohjeita hyvän sisäilmaston rakentamiseen. Rakennuttaja määrittelee suunnittelijoiden kanssa haluamansa laatutason sisäilmaston lämpöolosuhteille, äänitasolle, ilmanvaihdolle ja ilman puhtaudelle. LVI- ja muut suunnittelijat tietävät ne toimenpiteet ja suunnitteluratkaisut, joilla valittuun laatutasoon päästään. Ilmanvaihdon ja lämmityksen tekniset järjestelmät ja tuotteet sekä rakennuksen rakenteelliset ratkaisut ja pintamateriaalit valitaan halutun laatutason mukaan.

## **Rakennus hengittää ilmanvaihtojärjestelmällään**

Ilmanvaihdon tehosäätimessä tulisi olla merkittynä ja ohjeistettuna vähintään minimiä, normaalia ja tehostettua ilmanvaihtoa osoittavat kolme käyttökytkimen asentoa. Ilmanvaihtoa käytetään usein liian pienellä teholla tai suljetaan kokonaan esim. käyttökustannusten tai liian voimakkaan äänen takia. Ilmanvaihdon tulee toimia yleensä normaalin käyttäjän teholla ja tällöin huoneiston ilman tulee vaihtua noin 0,5 kertaa tunnissa. Tarvittaessa käytetään tehostettua ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtoa ei saa pysäyttää milloinkaan. Pitkän poissaolon aikana ilman pitää vaihtua minimimäärän eli noin 0,2 kertaa tunnissa. Pysäytetyllä tai pienellä ilmanvaihdolla sisäilman kosteuspitoisuus nousee, jolloin vesihöyry voi tiivistyä rakenteisiin ja ilmanvaihtokanavien sisäpintoihin aiheuttaen kosteusvaurioita ja terveysriskejä. Ilmanvaihdon liiallinen rajoittaminen on lähes samaa kuin ihmisen hengityksen rajoittaminen. Asian tärkeys ja ilmanvaihtokoneen oikea käyttö on ohjeistettava asukkaille selkeillä käyttöohjeilla.

## **Automaatiikka säästää ilmanvaihdon energiankulutusta**

Ilmanvaihtokoneen tehoa voidaan ohjata ilman suhteellista kosteutta tai hiilidioksidipitoisuutta mittaavien antureiden



*Toisinaan on perusteltua käyttää kohta ilmastointikonetta, jota varmistetaan riittävä ilmamäärä, hyvä säädettävyyden ja optimaalinen lämmön talteenoton tehokkuus.*



*Rakennuksen ulkovaipan lämpökuvaus ja tiiveysmittaus rakensvaiheessa mahdollistavat lämpö- ja ilmapuotojen löytämisen ja niiden korjaamisen ennen pinnoitustöitä.*

avulla. Yleensä automatiikka ohjaa järjestelmän kokonais-  
tehoa, jolloin ilmanvaihto muuttuu koko rakennuksessa.  
Ihanne on tilakohtainen säätöautomatiikka. Tällöin pesu-  
huoneessa voidaan käyttää ilman kosteuspitoisuuden  
mukaan säätyvää poistoilmaventtiiliä, joka tehostaa vain  
pesuhuoneen ilmanvaihtoa sen käytön ja kuivumisen  
aikana. Olo- ja makuuhuoneissa voidaan käyttää hiilidi-  
oksidipitoisuuden mukaan säätyviä venttiileitä, jotka sää-  
tävät vain näiden tilojen ilmanvaihtoa huoneessa olevan  
henkilömäärän mukaan. Kaikissa tiloissa tulee kuitenkin  
aina olla perussäädetty minimi-ilmanvaihto.

Pakkanen testaa ilmanvaihtolaitteiston. Paikalliset olo-  
suhteet tulee ottaa huomioon laitteistoa valittaessa.  
Tuloilmapuhaltimen pysähtely pakkasilla lämmöntal-  
teenottokennon jäänmuodostuksen takia aiheuttaa häiri-  
öitä huonetilan ilmastoon. Ongelmat voidaan välttää, jos  
laitteet suunnitellaan puhaltamaan keskeytymättä halutulla  
teholla tarpeeksi lämmintä ilmaa huonetiloihin kovallakin  
pakkasella. Ilmanvaihtolaitteiston toimintavarmuus pak-  
kasella on syytä varmistaa jo laitteistoa valittaessa.

## ENERGIANKULUTUS

Energian säästö alkaa tilasuunnittelusta. Jokainen liikane-  
liökin lisää energian kulutusta, joten tilankäyttö kannattaa  
suunnitella tehokkaaksi ja kokonaispinta-ala vain tarpeen  
mukaiseksi. Tällöin myös rakennuskustannukset tulevat  
minimoitua. Rakennuksen ulkovaipan pinta-alan, so.  
yläpohjan, alapohjan seinien, ikkunoiden ja ulko-ovien  
yhteenlaskettu pinta-ala, tulisi olla mahdollisimman pie-  
ni suhteessa lattiapinta-alaan. Kuution tai suorakaiteen  
muotoinen rakennus on edullisempi kuin monimuotoinen  
paljon nurkkia sisältävä rakennus. Teknisiä näkökohtia  
tietysti on lopulta sovittava yhteen muiden tavoitteiden  
mm. arkkitehtuurin kanssa.

## Poistoilmasta lämpö talteen

Määräysten mukaan tehdyn keskikokoisen pientalon  
lämmitysenergiasta kuluu ilmanvaihtoon noin 10-20 %  
eli noin 2000-4000 kWh vuodessa. Tästä hukkaan mene-  
västä energiasta voidaan ottaa talteen suuri osa ja käyttää  
kylmän tuloilman lämmittämiseen ilmanvaihtokojeessa.  
Rakentamismääräysten mukaan ilmanvaihtojärjestelmän  
lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen tulee olla vähin-  
tään 30 %. Markkinoilla on ilmanvaihtolaitteita, joiden  
vuosihyötysuhde on vielä korkeampi, jopa 70 %. Laitteen  
hankinnassa tulee kiinnittää huomiota paitsi riittävään  
ilmanvaihtotehoon ja vuosihyötysuhteeseen myös hankin-  
tahintaan, vuosikustannuksiin ja laitteen uusimis- ja korja-  
uskustannuksiin talon koko elinkaaren aikana. Huomiota  
on syytä kiinnittää myös käytön ja huollon helppouteen,  
toimintavarmuuteen, jäätyminenestoon ja äänitasoon.

## Hatara talo kuluttaa lämpöenergiaa

Rakennuksen tiiveyttä kuvaava ilmanvaihtoluku n50 il-  
moittaa, kuinka monta kertaa ilma vaihtuu rakennuksessa  
yhden tunnin aikana, kun paine-ero sisä- ja ulkoilman

välillä on 50 Pascalia. Se voidaan määrittää mittaamalla.  
Hatarassa talossa n50 on noin 4-6, kun taas tiiviissä hy-  
vin tehdyssä talossa suuruusluokkaa 1. Hatarassa talossa  
hallitsematon ilmanvaihto voi olla yhtä suuri kuin ilman-  
vaihtojärjestelmän kautta tapahtuva ilmanvaihto eli noin  
0,5 kertaa tunnissa. Hatara talo kuluttaa merkittävästi  
enemmän energiaa. Tiiviissä talossa hallitsematon ilman-  
vaihto on vain noin 0,05-0,1 kertaa tunnissa.

Rakennuksen tiiveys varmistetaan ennen kaikkea huolel-  
lisella tiivistystyöllä. Tärkeintä on rakennuksen ulkovai-  
pan, erityisesti yläpohjan, ilmansulun tiiveys. Sen tulisi  
olla ehyt ja jatkoskohdissa ja rakenteiden liitoskohdissa  
huolellisesti limitetty ja teipattu. Ilmansulun läpiviennit  
(ilmanvaihtokanavat, sähköjohdot, savupiiput yms.) tu-  
lisi minimoida ja tiivistää erityisellä kaulusrakenteella.  
Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden pitää olla huolella  
asennettu ja kunnossa. Onnistuminen tai mahdollinen  
korjaustarve varmistetaan vaipan ilmatiiveysmittauksin,  
joita tehostetaan lämpökamerakuvauskein.

## YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Pientalokin kuormittaa ympäristöä. Merkittävimpiä pien-  
talon ympäristövaikutuksia ovat päästöt, joihin kuuluvat  
hiilidioksidi, rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset.  
Valtaosa eli 80-90 % päästöistä aiheutuu pientalon  
energian kulutuksesta sen elinkaaren eli noin 10 vuoden  
aikana. Päästöjen lukuarvoihin vaikuttaa suuresti se, mitä  
lämmitysmuotoa käytetään, miten esim. kaukolämpö ja  
sähkö tuotetaan ja miten päästöt lasketaan. Joka tapauk-  
sessa on syytä pyrkiä alhaiseen energian kulutukseen ja  
suosia ilmaisenergiaa. Tavoitteen huomioiminen lähtee jo  
tontinkäyttösunnittelusta.


*Ilmaisenergi-  
oiden, kuten  
maa-, aurinko- ja  
tuulienergian,  
hyödyntäminen  
lämmityksessä  
ei rasita ympä-  
ristöä. Auto-  
matiikka ohjaa  
aurinkokerääjiltä  
tulevaa energiaa  
ja käynnistää tar-  
vittaessa muun  
lämmitysjärjestel-  
män.*



*Kylpyhuoneen  
onnistuneet  
laatuvalinnat  
ja kosteustek-  
niset ratkaisut  
pidentävät sen  
ikää, vähentävät  
huoltokustannuk-  
sia ja minimoivat  
elinkaarikustan-  
nuksia.*





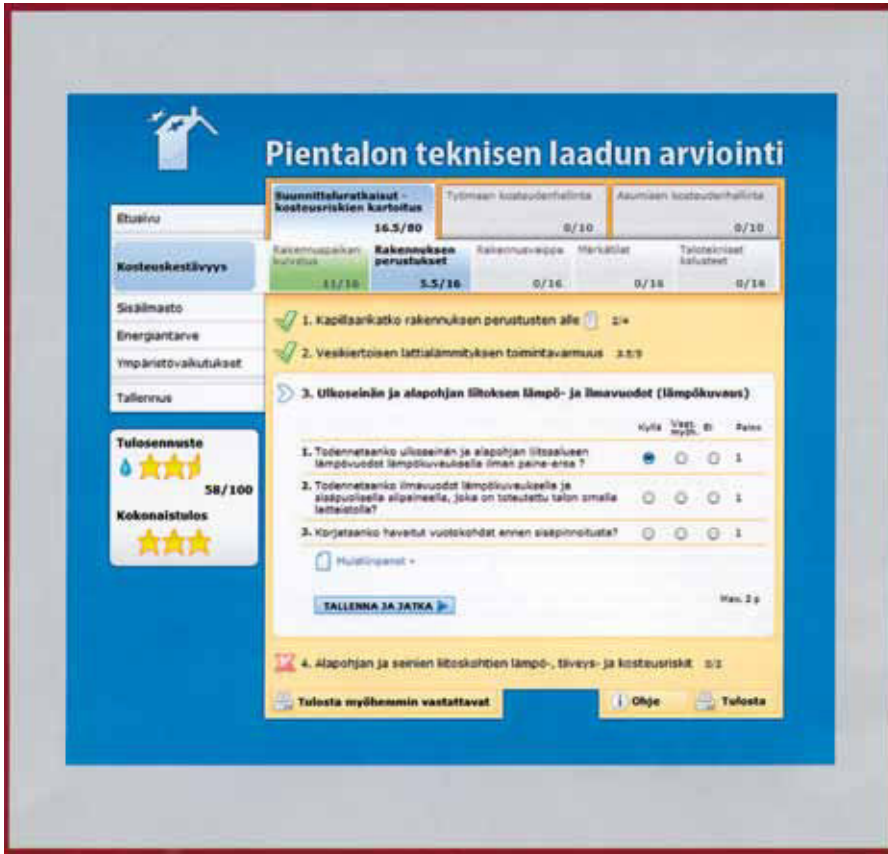

teiden uusimis- ja perusparannuskustannukset. Elinkaarisuunnitteluun tulisi osallistua kaikkien suunnittelijoiden ja rakennuttajan. Laadukas elinkaarisuunnittelu edellyttää hyvää tietämystä kustannuksista ja rakenteiden ja laitteiden kestoikästä eli uusimisväleistä. Elinkaarisuunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös käyttöiän aikaiset ympäristövaikutukset elinkaarikustannusten ohella. Pientalon elinkaarisuunnittelu on järkevää tehdä pieninä osina. Voidaan tarkastella eri rakenteita, niiden materiaali- ja tarvikevalintoja, muista rakenteista erillään.

### Mitä tarkoittaa pientalon teknisen laadun arviointi?

Arviointi sisältää noin 280 kysymystä, jotka kohdistuvat neljään teknisen laadun osa-alueeseen: kosteudenkestävyys, sisäilman laatu, energiankulutus ja ympäristövaikutukset. Kysymykset toimivat teknisten asioiden

muistilistana ja samalla arvottavat /pisteittävät suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheen ratkaisut. Valintojen pisteytys ja laadun tähtiluokitus tapahtuu automaattisesti järjestelmän nettisovelluksessa. Jokainen osa-alue saa omat laatutähtensä. Myös koko tekniselle laadulle määritetään painotettu keskiarvo ja laatutähdet. Luokitus kehittyi kokemuksiin perustuen.

Laadusta voi saada 1...5 tähteä. Jo yksi tähti tarkoittaa rakentamismääräysten mukaista minimitasoa eli on täysi hyväksyttävä tulos. Arviointi on omalla vastuulla kaikille avoin.

### Mikä on laadun arvioinnin ja tähtiluokituksen tavoite?

Tavoite on hoksauttaa ja aktivoida rakentajaperheitä ja heidän asiantuntijoitaan teknisen laadun valinnoissa sekä tarjota heille laatukseskusteluun yhteinen ”kieli”. Se mahdollistaa osapuolille tavoitteiden asettelun. Laadun valinnat pyritään saamaan tietoisiksi valinnoiksi ja sitä kautta laatu ”itseohjautumaan” elinkaarikustannuksiltaan edullisemmalle tasolle. Rakennustarvike- ja pientaloteollisuuden toivotaan reagoivan kentän uusiin tavoitteisiin.

### Mitä tahoja on mukana hankkeen työ- ja ohjausryhmissä?

Työryhmässä on Oulun rakennusvalvonnan lisäksi mukana VTT Oulu, Merikosken tutkimuskeskus/HELI ry ja Oulun yliopisto. Ohjasryhmässä on edellisten lisäksi ympäristöministeriö, Pientaloteollisuus, Motiva Oy, Sisäilmayhdistys ja Ok Suomen Asuntomessut.

### Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä

Ilmakehässä oleva hiilidioksidi vähentää maasta avaruuteen suuntautuvaa pitkäaaltoista lämpösäteilyä, jolloin maan pinnan ja ilmakehän lämpötilat nousevat. Tämän vuoksi hiilidioksidipäästöjä ilmakehään tulisi minimoida ja hiilidioksidin sitoutumista kasvillisuuteen maksimoida.

Pientalon lämmittämien öljyllä, kaukolämmöllä tai sähköllä lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta noin 3000-6000 kg/v. Vastaavasti taloussähkön käyttö pientalossa tuottaa hiilidioksidia noin 1000-2000 kg/v. Puolittamalla energiankulutus voidaan päästötkin puolittaa. Lisäämällä ilmaisenergioiden käyttöä voidaan päästöjä edelleen rajoittaa. Biopolttoaineiden käyttö energian tuotantoon on myös suositeltavaa, koska biomassalla on uusiutuva energialähde. Sen hiilidioksidituotannon ja -kulutuksen voidaan katsoa olevan tasapainossa. Miten pientalorakentaja saataisiin motivoitua energiansäästötalkoisiin ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen?

### Mitä elinkaarisuunnittelu?

Pientalon elinkaaritarkoittaa aikajännettä, joka käsittää rakentamisen, käytön ja purkamisen. Kestävän pientalon elinkaarena eli käyttöikä voidaan pitää noin 10 vuotta. Elinkaarisuunnittelu käsittää paitsi rakennuksen, rakenteiden ja teknisten järjestelmien suunnittelua myös niiden korjaamisen, uusimisen ja huollon suunnittelun koko käyttöiän ajalle. Suunnitteluvalinnat perustuvat yleensä käyttöiän aikaisten kokonaiskustannusten (elinkaarikustannusten) minimointiin. Kustannuksiin tulee siten laskea mukaan rakentamiskustannukset, käytön aikaiset vuosikustannukset sekä aika ajoin toistuvat rakenteiden ja lait-



# PIENTALON PALOTURVALLISUUS PAREMMAKSI

## JOKAISessa ASUNNOSSA OLTAVA TOIMIVA PALOVAROITIN

Suosittelavinta on sijoittaa palovaroittimet kaikkiin makuuhuoneisiin ja poistumisreiteille. Asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi palovaroitin kutakin alkavaa 60 m<sup>2</sup>:iä kohden. Se sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin ja ylemmissä kerroksissa portaikon yläpuolelle.

Palovaroittimet sijoitetaan katoon, vähintään puolen metrin päähän seinästä ja muista esteistä, sillä savu ja lämpö nousevat ylöspäin. Tarkemmat tiedot löydät palovaroittimen asennusohjeista. Turhien hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei pidä asentaa esim. liedon, kosteiden tilojen tai tulisijan välittömään läheisyyteen.

Isoissa asunnoissa on järkevää käyttää toisiinsa kytkettäviä varoittimia, jolloin hälytys yhdessä palovaroittimessa aiheuttaa yleishälytyksen myös muissa ryhmän palovaroittimissa. Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet ovat suositeltavia erityisesti uudisrakennuksiin, joihin niiden asentaminen on helppoa muiden sähkötyöiden ohessa. Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asennustyöt kuuluvat sähköalan ammattilaiselle.

Toimiva palovaroitin on pakollinen myös vapaa-ajan asunnossa, kuten kesämökissä ja nukkumiseen käytettävissä aitoissa. Palovaroittimen hankinnasta ja toimintakunnosta vastaa asunnon haltija eli asukas.

## HÄTÄTILANTEESSA ULOS NOPEASTI, MUTTA TURVALLISESTI

Tulipalossa on käytettävä varatietä, jos normaali uloskäynti on savun vallassa. Varatien kautta poistumista kannattaa harjoitella - myös pimeässä. Tulipalossa on runsaan savun vuoksi usein erittäin pimeää, mikä sekoittaa helposti suuntaa-istoa. On myös huolehdittava, että poistumisreiteillä ei ole esteitä ja että niistä pääsee kulkemaan ilman avainta.


Ellei asuinhuoneesta ole muuta varatietä, on sieltä voitava poistua ikkunan kautta. Jos ikkunan alareuna on yli 3,5 metriä maanpinnasta, poistumiseen tarvitaan tikkaat. Tikkaat tarvitaan myös, jos ikkunasta laskeudutaan alla olevalle katolle tai huoneesta pääsee parvekkeelle ja niistä on maahan yli 3,5 m.

Tikkaiden tulee olla kiinteät, seinään asennetut palotikkaat, jotka ulottuvat 100-120 cm:n korkeudelle maasta. Tikkaiden leveyden tulee olla vähintään 40 cm. Askelmien väli saa olla enintään 30 cm metallitikkaissa, ja puisten tikkaiden puolien väli saa olla enintään 40 cm keskeltä puolaa mitattuna.

Varatienä käytettävän ikkunan vähimmäismitat ovat: a 500 mm, b 600 mm ja a+b 1500 mm. Ikkunan kautta tapahtuvaa turvallista poistumista helpottavat ikkunan sivulle asennettu kahva, lisäaskelmat tai tikkaan sivujohteen jatkaminen.

## Sprinkleri suojaa kotiasi

Automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinkleri antaa sinulle ja kodillesi parhaan suojan tulipalotilanteessa. Se vähentää savun muodostusta ja saattaa jopa sammuttaa alkavan tulipalon. Lisäksi se antaa sinulle ja perheellesi lisää aikaa pelastautumiseen.

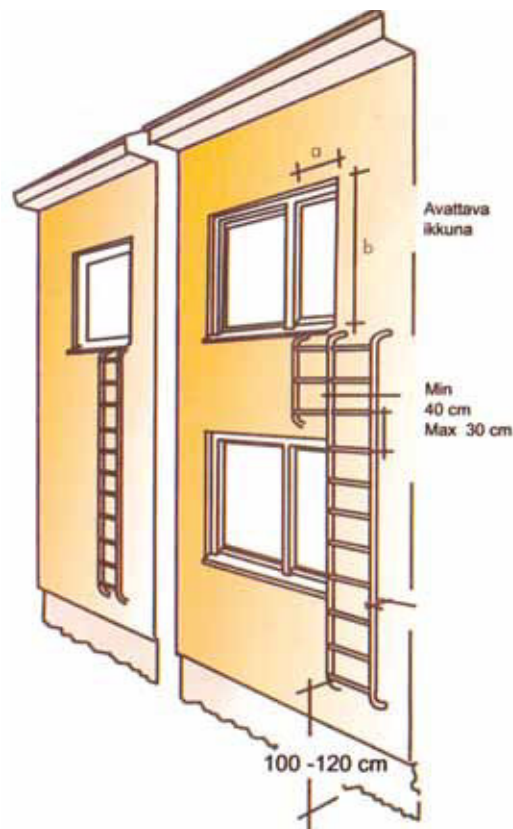

## LAADI PERHEELLESi PELASTUSSUUNNITELMA

Tulipalon ensi hetkestä alkaen huonetilaan syntyy tappavan myrkyllistä savukaasua, joka on tultakin vaarallisempaa. Palon alkamisesta on vain pari, kolme minuuttia aikaa pelastautua. Etukäteen laadittu ja harjoiteltu pelastussuunnitelma auttaa välttämään henkilövahinkoja ja helpottaa sammutustöiden käynnistymistä.

### Pelastussuunnitelmaan sisältyy

1. poistumisreiteihin tutustuminen ja poistumisen harjoittelu
2. kokoontumispaikan sopiminen
3. sammutusvälineiden kunnossapito ja taito käyttää niitä
4. avun hälyttäminen ja oikean osoitteen muistaminen
5. työnjaosta sopiminen; kuka hälyttää apua, kuka huolehtii apua tarvitsevista
6. käytännön harjoittelu säännöllisesti

On myös hyvä huolehtia siitä, että talon osoitenumero näkyy selvästi niin päivänvalossa kuin pimeälläkin, jotta hälytysajoneuvot löytävät tiensä perille.

## Alkusammutusvälineet käden ulottuville

Tulipalo on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa. Siksi on osattava toimia oikein ja ripeästi. Hanki kotiisi riittävä määrä alkusammutusvälineitä ja opettele käyttämään niitä.

- Keittiöön on hyvä varata sammutuspeite käden ulottuville
- Käsiammuttimen voi sijoittaa esimerkiksi eteiseen.
- Vesiletku tai vedellä täytetty sankoruisku on myös hyvä ja tehokas alkusammutusväline, kunhan sitä ei käytetä rasva- ja sähköpaloihin.

## TARKISTA KOTISI PALONEHKÄISY

### Keittiö

- ripusta sammutuspeite käden ulottuville
- korjauta vialliset sähkölaitteet ja -johdot
- varusta liesi ylikuumenemissuojalla tai muulla turvalaitteella
- valvo kuumenevaa sähkölaitetta ja liedellä olevaa kattilaa
- irrota sähköpistokkeet pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä (esim. kahvinkeitin)
- puhdista liesituulettimen suodatin
- imuroi pölyt kylmälaitteen takaa
- puhdistuta ilmastointikanavat

### Makuuhuone ja olohuone

- varmistu, että palovaroitin on toimintakunnossa
- käytä paloturvallisia sisustustekstiilejä
- huolehdi, että varatieikkuna on helposti avattavissa
- sijoita televisio ilmavaan paikkaan ja katkaise herätevirta yöksi
- sijoita valaisimet turvallisesti ja kiinnitä seinälamput tukevasti
- korjauta vialliset sähkölaitteet ja -johdot
- valvo palavia kynttilöitä
- älä tupakoi söngyssä tai sohvalla

### Eteinen ja kulkureitit

- varmistu, että palovaroitin on toimintakunnossa
- vie pois ylimääräinen, palonarka tavara

### Sauna ja pesutilat

- älä kuivata pyykkiä löylyhuoneessa ja sähköpatterin päällä
- valvo pesukoneen käyttöä ja irrota sähköpistoke pistorasiasta käytön jälkeen

### Parveke

- vie pois ylimääräinen, palonarka tavara
- polta kynttilöitä vain turvallisissa lyhdyissä
- älä polta ulkotulia

### Pihajärjestelyt

- osoitenumero näkyvä pimeällä ja kauas
- pihavalaistus toimii ja on riittävä
- palava tavara viedään pois seinustoilta

- jätteastia on riittävän etäällä rakennuksesta

### Varastotilat

- ovet pidetään lukittuina
- palovaroittimet ovat toimintakunnossa
- palavien nesteiden ja kaasujen säilytys on kielletty ulakolla ja kellarissa
- viedään pois turha, palonarka tavara

## PALO-OSASTOINTI RAJOITTAA TULIPALON LEVIÄMISTÄ



Tulipalon mahdollisuus on otettava huomioon jo talon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Huolellisesti toteutettu palo-osastointi hidastaa merkittävästi tulipalon leviämistä huoneistosta toiseen, sillä palo-osastoinnin tulee kestää tulipaloa vähintään 30 minuutin ajan. Palo-osastointi on helpointa toteuttaa taloa rakennettaessa, mutta sen voi tehdä myös jälkikäteen.

Rivi- ja paritaloissa palo-osastointi tehdään yleensä huoneistojen välisen seinän kohdalla. Yhden asunnon talossa palo-osastointi tehdään asuintilojen ja autotallin tai -katoksen välille.

Hyviä materiaaleja palokestävyydeltään ovat tiili- ja betoni. Myös puu- ja levyrakenteisilla seinillä ja välipohjilla voidaan saavuttaa minuutin osastointivaatimus.

## PALO-OSASTOINNIN VOI TEHDÄ MYÖS JÄLKIKÄTEEN

Useissa ennen lokakuuta 1990 rakennetuissa rivi- ja paritaloissa on yhtenäinen avoin ullakko tai yläpohja, jonka kautta tulipalo pääsee esteettä leviämään asunnosta toiseen. Jos palo-osastointi on tekemättä, sen voi helposti ja varsin kohtuullisin kustannuksin tehdä myös jälkikäteen.

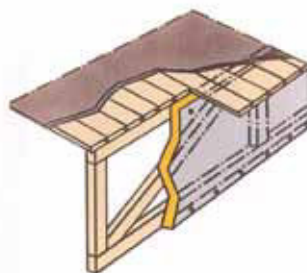

*Ristikon toiselle sivulle kiinnitetään pinnoitettu ja pontattu 50 mm paksu, levymäinen mineraalivilla tai vaihtoehtoisesti kaksi päällekkäistä, tiiviisti toisiinsa kiinnitettyä 30 mm:n vahvuista ponttaamatonta levyä lomittain niin, etteivät levyjen pystysaumasetu kohdakkain.*

*Kattotuolien kylkeen kiinnitetään 50 mm:n vahvuinen pinnoitettu, pontattu kova mineraalivillalevy. Poikkiruoteiden väliin asennetaan noin 500 mm:n levyinen kova mineraalivillalevy. Vesikatteen profiili täytetään pehmeällä mineraalivillalla.*

## AUTOTALLI ON RAKENNETTAVA OMAKSI PALO-OSASTOKSEEN


Asuintilojen ja autotallin tai -katoksen välille on mös rakennettava oma palo-osastointi. Se voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

- 1) Asunnon ja autotallin väliin voidaan rakentaa EI 30-luokkainen osastoiva seinä. Tällöin sisäpinnat saavat olla puuta tai lastulevyä.
- 2) Asunnon ja autotallin väliin voidaan rakentaa EI 30-luokkainen osastoiva seinä ja REI 30-luokkainen ylä/välipohja. Tällöin sisäpinnat saavat olla puuta tai lastulevyä.
- 3) Joskus osastoinnin järjestäminen on hankalaa. Silloin voidaan käyttää vanhaa tapaa suojaverhota koko autotalli sisäpuolelta. Suojaverhouksen on oltava palamatonta tai lähes palamatonta materiaalia, kuten 13 mm:n paksuista kipsikartonkilevyä.



## VAARATONTA LIIKKUMISTA KATOLLA

Niin nuohoojien, palomiesten kuin muidenkin, joilla on asiaa katolle, on voitava kiivetä sinne turvallisesti ja

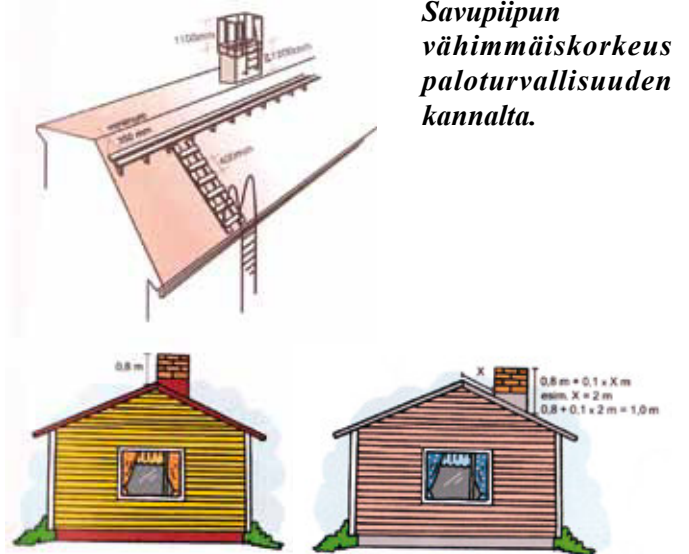


*Savupiipun vähimmäiskorkeus paloturvallisuuden kannalta.*

tarvittaessa nopeastikin. Tukevat ja kuormitusta kestävät talotikkaat on valmistettu joko teräksestä tai puusta. Ne asennetaan rakennuksen runkoon tukevasti riittävän vahvoilla kiinnikkeillä.

Puutikkaisiin suositellaan painekyllästettyä, oksatonta tai vähäoksaista kestopuuta. Pystyjohteisiin vähintään 50 x 125 mm:n runkopuuta ja askelmiin 38 x 100 mm:n lautaa. Askemat upotetaan 10 mm:n syvyydeltä pystyjohteisiin.

Metallitikkaat valmistetaan tukevasta muototeräksestä.

### Lisätietoja RT 85-10708

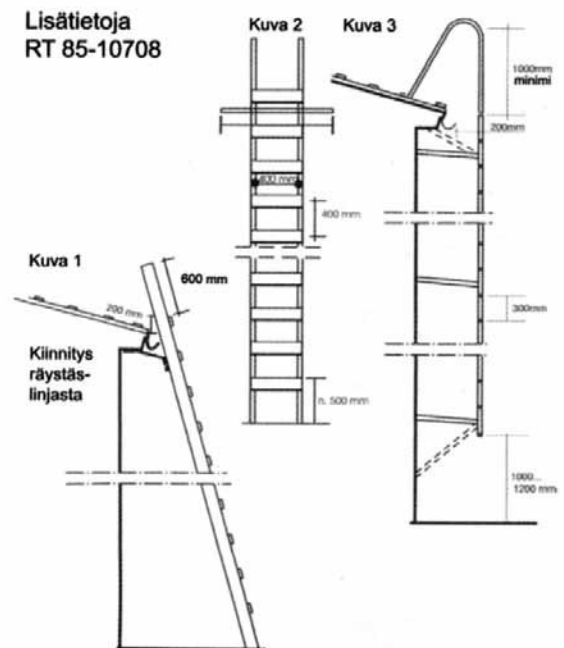

*Jotta katolla voidaan liikkua turvallisesti, tulee siellä olla tukevasti kattorakenteisiin kiinnitetyt metalliset tai kestopuiset kattotikkaat ja harjan suuntaiset kulkusillat. Mikäli piipun korkeus ylittää 120 cm, tarvitaan lisäksi piipputikkaat ja piippuun suojakaide.*


*Tarkempia ohjeita talo- ja piipputikkaista on Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F2 ja RT-kortissa 85-10708. Ohjeita ja neuvoja saa myös kunnan palo- ja rakennustarkastajalta.*



## ESTÄ SAUNAPALOT ENNALTA

Kiuas on sijoitettava oikein ja suojattava syttyvät pinnat. Hehkuva saunankiuas voi kuumentaa ja jopa sytyttää seinäpaneelin, jos kiuas on liian lähellä ja paneeli suojaamatta. Suojaukseksi riittää vähintään 7 mm:n vahvuinen, jäykkä, palamaton kuitusementtilevy tai noin millimetrin vahvuinen, syöpymistä kestävä metallilevy. Levyyn ja suojattavan pinnan väliin on jätettävä 30 mm:n tuuletusrako.

*Suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin, kun suojausta on käytetty. Suluissa on esitetty sallitut etäisyydet ilman suojausta.*

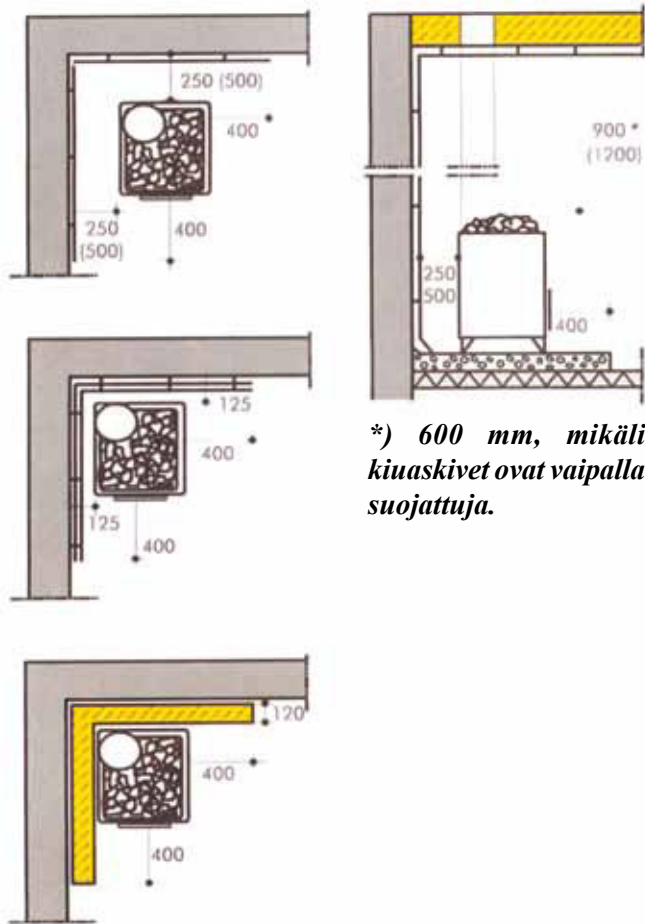

*\*) 600 mm, mikäli kiuaskivet ovat vaipalla suojattuja.*

## Huolehdi hormeistasi

Säännöllinen nuohous pitää savuhormit puhtaina ja estää nokipalojen syntyminen. Lisäksi nuohooja tarkistaa käydessään tulisijojen, hormin ja piipun kunnon, mikä auttaa välttämään hormin tai uunin halkeamista aiheutuvat tulipalot. Omakotitalon hormit on nuohottava kerran vuodessa. On myös hyvä muistaa, että pitkään kylmänä olleen tulisijan lämmittäminen aloitetaan varovasti ja pienillä tulilla. Liian nopea lämmittäminen saattaa vaurioittaa tulisijaa ja savuhormia sekä niiden välistä liitosta.

## KUIVATA PYYKIT TURVALLISESSA PAIKASSA

Taloa suunniteltaessa ja rakennettaessa kannattaa suunnitella pyykeille turvallinen kuivatuspaikka. Pyykkien kuivattaminen sähkölämmittimen päällä tai löylyhuoneessa on ehdottomasti kielletty. Saunan lämmössä pyykkinaru voi venyä tai katketa ja muoviset pyykkipojat voivat sulaa. Näin pyykit voivat pudota kiukaan päälle ja syttyä palamaan. Kuivaustelinettäkin ei kannata sijoittaa lauteille, sillä sieltä se voi kaatua kiukaan päälle.

## PIDÄ SÄHKÖLAITTEET KUNNOSSA

Suomessa syttyy vuosittain yli tuhat sähköstä alkanutta paloa. Syynä on tavallisesti sähkölaitteen virheellinen käyttö tai viallinen laite. Rikkinäiset koneet ja johdot on korjautettava viipymättä sähköalan ammattilaisella.

Pientalojen tulipalot johtuvat usein sähköasennuksista, esim. virheellisten asennusten tai iän myötä syntyneiden kulumien vuoksi. Kaikki sähkötyöt on teetettävä alan ammattilaisella, ja uuden talon sähköasennuksille on tehtävä käyttöönottotarkastus. Myös vanhemmassa talossa kannattaa teettää tarkastus aika ajoin.

Kodin sähkölaitteet on sijoitettava oikein. Valaisin ei saa koskettaa tai kuumentaa mitään palavaa materiaalia, ja seinälamppu on kiinnitettävä niin tukevasti, ettei se putoa esimerkiksi vuoteelle.

Television ympärillä on oltava avonaista tilaa, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään. Herätevirta on hyvä kytkeä pois television pääkatkaisijasta yöksi ja matkan ajaksi. Pöly on syytä imuroida television tuuletusaukoista ja kylmälaitteiden takaa siivouksen yhteydessä.

Pyykin- ja astianpesukonetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa. Kuumen leivänpaahtimen, grillin tai silitysraudan luota ei pidä poistua vähäksikään aikaa. Kahvinkeitin kannattaa irrottaa sähköverkosta käytön jälkeen.

Kiinteä sähköasennus on jatkojohtoa turvallisempi. Usealla pistorasialla varustettuun jatkohjohtoon saa kytkeä vain pienitehoisia laitteita. Laitteen tai jatkohjon kuumeneminen on merkki viasta tai ylikuormituksesta.

## ESTÄ TULIPALON LEVIÄMINEN JÄTEASTIASTA ASUINRAKENNUKSEEN

Jäteastiat ja -katokset sekä muut pihalle varastoidut tavarat ja rakennelmat ovat hyvin yleisiä tuhopolttojen kohteita. Siksi niitä ei saa säilyttää minkään rakennuksen ulkoseinustoilla. Tulipalo voi levitä palokaasujen välityksellä ikkunoiden ja räystäsrakenteiden kautta taloon.

Kaikki palavat materiaalit ja rakennelmat on sijoitettava 8 metrin päähän rakennuksesta. Näitä ovat mm. roskaastiat, jätekatokset, kuormalavapinot ja muut varastokasat. Myös autokatokset, matkailuautot ja -vaunut sekä puurakenteiset mökit on sijoitettava mainitulle etäisyydelle. Turvaetäisyys lasketaan vaakasuoraan rakennuksen räystäslinjasta.



Tuhopolttajalle ei kannata antaa tilaisuutta. Varastojen ja jätekatosten lukitseminen on yksi hyvä turvakeino. Myös aita sekä voimakkaat, liiketunnistimilla varustetut valaisimet hankaloittavat vaivihkaa liikkuvan tuhopolttajan toimia. Eikä tuhopolttajaa houkuttele siisti tontti, jossa ei ole mitään poltettavaa.

## TULEN KÄYTTÖ TONTILLA

Puutarharoskien polttaminen tontilla on ympäristöviranomaisten mukaan haja-asutusalueilla sallittua, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille. Taajaan rakennetuilla alueilla polttaminen on yleensä kiellettyä. Vastuu mahdollisesta haitasta ja vahingosta on aina syyttäjällä. Hyvä vaihtoehto risujen ja lehtien polttamiselle on niiden kompostoiminen omalla pihamaalla.

### Huolehdi näistä asioista, jos ryhdyt polttamaan puutarharoskia:

- Metsäpalovaroituksen aikana ei saa tehdä avotulta.
- Varmistu, että asutusalueellasi on sallittua polttaa puutarharoskia
- Valitse risujen ja lehtien polttopaikka siten, ettei tuli pääse leviämään maastoon tai rakennuksiin.
- Poista syttyvä kasvillisuus polttopaikan alta ja riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä.
- Ota huomioon tuulen suunta ja voimakkuus.
- Varaa riittävästi vettä tulen sammuttamista varten.
- Valvo tulta ja ympäristöä koko palamisajan.
- Sammuta palojätteet lopuksi vedellä.

Yksityisellä pihalla voi omalla vastuulla polttaa kynttilöitä tai ulkoroihuja. Ulkotulet tulee sijoittaa vähintään kolmen metrin päähän kulkutiestä, jotta tuli ei pääse tarttumaan ohikulkijoiden vaatteisiin. Rakennuksiin tulee olla etäisyyttä tulen koosta riippuen 3-10 metriä.

Ulkotulet on syytä sijoittaa palamattomaan astiaan tai telineeseen tai asetella tukevasti hiekkaan tai lumihankeen, ettei tuuli kuljeta keventynyttä astiaa vääriin paikkoihin. Ulkotulia ei saa polttaa sisällä eikä edes parvekkeella, kuistilla tai katoksen alla.

## NESTEKAASUSSA PIILEE AINA RÄJÄHDYSPALON VAARA

Nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja syttyy pienimmästäkin kipinästä. Siksi vähäinenkin kaasunhaju on vakava vaaran merkki, joka vaatii välitöntä toimintaa. Sammuta mahdolliset avotulet ja savukkeet, älä kytke sähkölaitteita päälle, avaa ikkunat ja ovet. Sulje pulloventtiili ja tarkista saippuavedellä, vuotavatko liitokset tai letku. Jos et saa vuotoa loppumaan, siirrä pullo ulos ja tilaa huoltomies.

Nestekaasusäiliö säilytetään pystyasennossa, jatkuvasti tuulettuvassa paikassa ja auringolta suojassa. Lämpötila ei saa nousta yli 40 °C.

Jos säiliö sijoitetaan kaappiin, on kaapin ilmanvaihto tarkistettava. Letkun on oltava nestekaasukäyttöön tarkoi-

tettu sisähalkaisijaltaan 10 mm ja enintään 1,2 m pitkä. Jos etäisyys säiliöltä kaasulaitteen luo on pidempi, tarvitaan kiinteä, hyväksytyt asennusliikkeen asentama ja koestama putkiasennus.

Kaasupulloon saa liittää letkun avulla vain yhden laitteen. Käytä liitoksissa letkukiristimiä.

## Asuinhuoneistoissa saa säilyttää

- yhteensä enintään 25 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ei ylitä 55 °C (esim. bensiini ja tärpätti) ja aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja.
- enintään 50 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C (esim. polttoöljy)
- enintään 25 kg nestekaasua

### Asuinrakennuksen yhteydessä olevassa erillisessä varastotilassa saa säilyttää

- enintään 100 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ei ylitä 55 °C
- enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C

### Ullakko- ja kellaritiloissa ei saa säilyttää

- nestekaasua
- palavia nesteitä ja kaasuja
- helposti syttyvää tavaraa

### Autotallissa saa säilyttää auton polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi

- enintään 60 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ei ylitä 55 °C
- enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C

## TEE ITSELLESI PALOTURVALLINEN KOTI

Pientalon paloturvallisuus on hyvä ottaa huomioon jo talon suunnitteluvaiheessa. Tärkeitä, pohdittavia asioita ovat:

- rakennusten sijoittaminen tontilla siten, että niiden väliset etäisyydet ovat paloturvallisia (myös jätekatoksen sijainti)
- palo-osastointi
- palovaroittimien määrä, niiden sijainti ja yhteys toisiinsa sekä sähköverkkoon kytkeminen
- automaattisen sammutuslaitteiston hankinta
- alkusammutusvälineiden määrä ja sijainti
- poistumisreitit
- ulkovalaistus

### Lisätietoja paloturvallisuusasioista saa

- pelastuslaitoksilta
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä
- alueellisilta pelastusliitoilta

# ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT SEIKAT

## Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Rakennuttajan on huolehdittava rakentamisen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisestä. Rakennuttaja tarvitsee ammattitaitoista työjohtoa valvomaan rakennustöitä ja huolehtimaan rakennushankkeen laadunvarmistuksesta.

## Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat

Rakennuttajan pitää palkata pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat laatimaan yhteistyössä talon sisäilmaston, energiatalouden ja elinkaarinäkökohtien tavoitteet.

Suunnitelmat sisältävät muun muassa energian- ja tehontarvelaskelmat, jotka esitetään energiaselvityksessä.

## Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Jo rakennushankkeen alussa tulee suunnittelijoiden ja työjohtajien ryhtyä tekemään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta. Se kertoo hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämät hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtävät.

Käyttö- ja huolto-ohjeessa kuuluu esittää lämmön ja sähkön kulutuksen tavoitearvot. Rakennuksen käytössä keskeistä on seurata lämmön, sähkön ja veden kulutuksia.

## Rakennusten lämmöneristys

Rakennuksen vaipan lämmöneristykselle - eli ikkunoiden, seinien, ala- ja yläpohjan lämmönläpäisyydelle - asetetaan vaatimukset, vertailuarvot ja enimmäisarvot. Näitä käytetään rakennuksen lämpöhäviön laskennassa.

Rakennuksen vaipan lämpöhäviö saa olla suurempi kuin vertailuarvoilla laskettu vaipan lämpöhäviö, jos lämpöhäviön ylitys tasataan parantamalla ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa tai vaipan tiiviyyttä.

## Lämmöneristys

Miten lasketaan ikkunoiden, seinien, ala- ja yläpohjan lämmönläpäisykerroin eli U-arvo ( $W/m^2K$ )?

Esimerkiksi seinä voi koostua puusta, betonista, lämmöneristeestä ja pintamateriaalista. Laskemalla ohjeen mukaan yhteen niiden ominaisuudet saadaan seinän U-arvo. Mitä pienempi U-arvo, sen parempi.

## Kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistot

Vesikalusteesta tulevan kuumen veden pitää olla vähintään 55-asteista, mutta ei yli 65-asteista. Lämpöhäviöiden pienentämiseksi lämminvesijohdot ja -varaajat kannattaa eristää tehokkaasti.

## Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Ilmanvaihdon energiatehokkuus varmistetaan tinkimättä hyvästä sisäilmasta. Poistoilmasta on otettava lämpöä talteen tai lämpöhäviötä pitää muulla tavoin vastaavasti pienentää.

Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä tulee toteuttaa niin, ettei sähköä kulu tarpeettomasti.

## Rakennusten energiatehokkuus

Tämä osa kokoaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset ja auttaa laatimaan energiaselvityksen. Energiaselvitys lämpöhäviöiden tasauslaskelmineen on tiivistelmä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta.

Rakennuksen hyvä energiatehokkuus edellyttää kunnonlämmöneristystä, vaipan tiiviyyttä ja poistoilman lämmöntalteenottoa.

## Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

Energiankulutukseen lasketaan kaikki rakennuksen vuoden aikana tarvitsema lämpö, sähkö ja jäähdytysenergia.

Rakennuksen lämmitystehontarpeen laskenta osoittaa, kuinka paljon lämmitystehoa rakennus voi huippupak- kasilla enimmillään tarvita. Lämmitysjärjestelmä täytyy mitoittaa sen mukaan.

## TERMIT TUTUIKSI

### Vertailulämpöhäviö

Rakennuksen lämpöhäviö - eli vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviö - saa olla enintään yhtä suuri kuin rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö.

Vaatimusten täytyminen osoitetaan tasauslaskelmalla.

### Vertailuarvo

Rakennuksen vertailulämpöhäviöiden laskelmissa käytettävät vertailuarvot saadaan kunkin rakennusosan lämmönläpäisykertoimen arvosta, rakennuksen yhteenlasketun ikkunapinta-alan määrästä, lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteesta ja rakennuksen tiiviyyttä kuvaavasta vuotoilmakertoimesta.

### U-arvo

Kertoo, kuinka paljon lämpöä siirtyy rakenteen läpi sisältä ulos yhden asteen lämpötilaeron valitessa. Yksikkönä  $W/m^2K$ .

### Energiatodistus

Rakennuksen energiatehokkuus esitetään energiatodistuksessa säädetyllä tavalla ilmoittamalla rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku) ja energiatehokkuusluokka (ET-luokka, A-G).

ET-luku saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä bruttopinta-alalla, josta on vähennetty lämmittämättömät tilat. Uudisrakennuksen energiatodistuksen antaa pääsuunnittelija.

Mitä pienempi ET-luku, sen parempi.

[www.motiva.fi/energiatodistus](http://www.motiva.fi/energiatodistus)

## Velvoitteita ja opastusta rakennuttajalle

Suomessa rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat monet maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat rakentamismääräyskokoelman osat. Ne velvoittavat ja opastavat rakennuttajaa tekemään energiatehokkaita ratkaisuja.

### Kulutuksen ja kustannusten hillitsemiseksi

Energiatehokkuus on talon rakentamisessa yhä tärkeämpi tekijä.

Oikeat ratkaisut vähentävät rakennuksen energiantarvetta, mikä näkyy niin omistajan kukkarossa kuin koko rakennuskannassamme turhan energiankulutuksen karsimisena. Tämän lisäksi rakennusten aiheuttaman ympäristön kuormituksen pienentäminen ehkäisee ilmastomuutoksen vaikutuksia.

Energiatehokkaassa talossa on taloudellista, terveellistä, turvallista ja mukavaa niin sekä asua että työskennellä.

### Monta tapaa toteuttaa

Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet täytyy Suomessa suunnitella ja rakentaa niin, etteivät ne kuluta tarpeettomasti energiaa. Samalla tulee huolehtia hyvästä sisäilmasta ja rakenteiden oikeasta kosteusteknisestä toimivuudesta.

Koska talo on kokonaisuus, sen toteuttamista säätelevät rakentamismääräyksetkin muodostavat kokonaisuuden.

Rakentamismääräykset eivät ole vain viranomaisen vaatimuksia, vaan oikeisiin ratkaisuihin velvoittavia määräyksiä ja opastavia ohjeita. Myös muita kuin ohjeissa esitettyjä ratkaisuja voi käyttää, kunhan ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Rakentamismääräysten noudattaminen takaa sen, että talo toteuttaa sille asetetut minimivaatimukset. Mikään ei estä tekemästä sitä energiatehokkaammaksi kuin mitä määräykset edellyttävät.

Tulevaisuudessa rakentamismääräykset ohjaavat rakentamista vielä energiatehokkaampaan suuntaan.

### Hyvin suunniteltu - taiten tehty

Rakennuttajan pitää huolehtia siitä, että rakentamismääräyksiä noudatetaan. Helpoin tapa on hankkia päteviä suunnittelijia, työnjohtajia ja toteuttajia. Oman kunnan rakennusvalvonta valvoo osaltaan määräysten toteuttamista.

Suunnittelijoiden yhteistyö on tärkeää heti hankkeen alusta alkaen asetettaessa tavoitteet talon sisäilmastolle, energiatehokkuudelle ja elinkaarinäkökohdille. Yhteistyötä tarvitaan myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi.

Suunnittelutyöhön kannattaa panostaa, sillä sen aikana lyödään lukkoon jopa 90 prosenttia lopullisista rakennuskustannuksista ja neljä viidesosaa rakennuksen käyttökustannuksista. Silti kunnollinen suunnittelu maksaa vain murto-osan koko rakennushankkeen hinnasta.

## 4.1 Yleiset vaatimukset

### 4.1.1

Pohjarakennesuunnitteluun sisältyvät yleensä geotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden rakennesuunnittelu. Näissä on esitettävä, miten suunnitellut rakennukset ja rakenteet täyttävät niille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetut säännökset. Geoteknisellä suunnittelulla selvitetään muuhun rakennesuunnitteluun liittyen rakenteiden geotekninen toiminta ja mitoitus sekä riittävän yksityiskohtaisesti ne menettelytavat, joilla suunniteltu tulos saavutetaan.

### 4.1.2

Pohjarakenteet on suunniteltava ottaen huomioon ilmasto, maaperä, pohja-, pinta- ja avovedet sekä lähellä olevien rakennusten ja rakenteiden perustukset ja muut pohjarakenteet. Myös tuleva rakentaminen, kaivaminen ja täyttäminen sekä mahdolliset pohjavedenpinnan muutokset on pyrittävä ennakoimaan siten, että niiden vaikutukset otetaan huomioon ja ettei tulevaa rakentamista tarpeettomasti vaikeuteta.

Kun uusi rakennus, tila tai rakenne joudutaan ulottamaan lähellä olevaa rakennusta tai rakennetta syvemmälle, lähellä olevat rakennukset tai rakenteet on vaurioitumisen estämiseksi vahvistettava tai suojattava tai on käytettävä sellaisia pohjarakennusmenetelmiä, ettei rakennuksia tai rakenteita vaurioiteta.

### 4.1.3

Pohja- ja maarakenteet on suunniteltava, mitoitettava ja rakennettava siten, että rakenteiden painumat, siirtymät, kiertymät ja muodonmuutokset, ottaen huomioon myös pohjaveden aleneminen ja täytöt, pysyvät niin pieninä, etteivät ne haittaa rakenteen käyttöä ja etteivät rakenteet halkeile tai saa pysyviä muodonmuutoksia ja että maapohjan ja rakenteiden varmuudet murtumista vastaan ovat riittävän suuria sekä rakennusaikana että rakenteen käyttöaikana. Mitoitus on tehtävä siten, että jännitykset rakenteissa ja riittävän suuressa osassa rakennetta tukevaa maapohjaa pysyvät myötörajan jännityksiä pienempinä.

### 4.1.4

Pysyvien pohjarakenteiden kantokyvyn laskennallisessa mitoituksessa kokonaisvarmuuden on oltava vähintään 2,0 ja paalujen kantokyvyn laskennallisessa mitoituksessa kokonaisvarmuuden on oltava vähintään 2,2. Jos kaivanto-, tuki- tai pohjarakenteet tukevat pysyviä pohjarakenteita tai jos niiden myötääminen voi vaurioittaa pysyviä tai pysyväksi tulevia pohjarakenteita, niiden kokonaisvarmuuden on laskennallisessa mitoituksessa oltava vähintään 1,8. Mitoitettaessa pohjarakenteet kokeellisesti luotettavaa koemenetelmää käyttäen on kokonaisvarmuuden oltava vähintään 1,6. Vaadittu kokonaisvarmuus osoittaa vaadit-

tua varmuustasoa, joka on saavutettava myös osavarmuuslukumenetelmällä mitoitettaessa. Mitoitettaessa nosteelle kokonaisvarmuuden on oltava vähintään 1,2. Vaativien (A) pohjarakenteiden geotekniset varmuusvaatimukset tavanomaisissa pohja- ja kuormitusolosuhteissa on koottu taulukkoon 4.1.

## TAULUKKO 4.1 KOKONAISSVARMUUSLUKUJEN MINIMIARVOJA VAATIVIEN (A) POHJARAKENTEIDEN GEOTEKNISESSÄ MITOITUKSESSA

Kohde	Varmuusluku
Rakennuspohjan alueellinen sortuma	1,8
Rakennuspohjan alueellinen sortuma piha-, puisto- ja virkistysalueilla, joilla ei ole asumiseen tai työntekemiseen tarkoitettuja rakennuksia tai vaativia rakenteita	1,5
Maanvaraisen perustuksen kantokyky	2,0
Paalun kantokyky	2,2
Maanvaraisen perustuksen tai paalun kantokyky luotettavien koemenetelmin varmennettuna kokeellisen mitoituksen perusteella	1,6
Maata tai pohjarakenteita tukevan pysyvän rakenteen sortuma	1,8
Rakennusaikaisen kaivannon liukusortuma ja pohjannousu sekä tukirakenteen sortuma silloin, kun mahdollisen sortuman vaikutusalueella on muita kuin työnaikaisia rakenteita	1,8
Rakennusaikaisen kaivannon liukusortuma ja pohjannousu sekä tukirakenteen sortuma	1,5
Vedennoste	1,2

Mitoitettaessa erittäin vaativia (AA) pohjarakenteita, joiden sortuminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai suuria taloudellisia menetyksiä tai jos pohja- tai kuormitusolosuhteet ovat poikkeuksellisen vaikeita, tulee harkita, onko tarvetta käyttää taulukossa 4.1 esitettyjä kokonaisvarmuuslukujen minimiarvoja suurempia arvoja.

### 4.1.5

Perustukset on suunniteltava siten, etteivät perustusten painumaerojen aikaansaamat muodonmuutokset aiheuta rakenteisiin haitallisia jännityksiä. Rakennusten ja rakenteiden kokonaispainumat ja kallistumat on liittyvien rakenteiden, putkijohtojen, työskentely- tai asumismukavuuden, terveellisyyden ja ulkonäköseikkojen takia rajoitettava kohtuullisiksi.

### 4.1.6

Perustukset ja muut pohjarakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne kestävät ja toimivat koko suunnitellun käyttöiän. Perustusten ja muiden pohjarakenteiden käyttöikä on osoitettava käyttämällä ratkaisuja



ja materiaaleja, joiden toiminta perustuksina ja muina pohjarakenteina tunnetaan riittävän pitkältä ajalta. Muussa tapauksessa ratkaisut ja materiaalit on koestettava puoluettomassa tutkimuslaitoksessa sillä rasiusmäärän ja -tason yhdistelmällä, joka perustukseen tai muuhun pohjarakenteeseen voi kohdistua sen käyttöaikana.

## 4.2 Rakennuspohja

### 4.2.1 Maapohja

#### 4.2.1.1

Maapohjaksi katsotaan luonnonmaapohja, täyttömaapohja, vaihdettu maapohja (massanvaihto) ja vahvistettu maapohja (pohjanvahvistus). Maapohjalle rakennettaessa on yleisillä pohjatutkimusmenetelmillä tai kyseiselle perustus- tai pohjavahvistusmenetelmälle soveltuvalla tutkimusmenetelmällä määritettävä geotekniset maakerrokset ja niiden geotekniset mitoitusarvot ennen suunnittelua ja rakentamista.

#### 4.2.1.2

Suunnittelemattomasti tehdyille täyttöalueelle rakennettaessa on alueiden pilaantumattomuus tai kunnostamistarve ja näille alueille soveltuvat pohjarakennusmenetelmät tutkimuksilla ja pohjarakennesuunnittelulla tarkoin selvitettävä.

Tiivistämättä tehtyjä massanvaihtoja ja täyttöjä ei yleensä saa käyttää rakennuksia tai rakenteita kantavana maapohjana.

#### 4.2.1.3

Vahvistettua maata on käsiteltävä maapohjana, joka tutkitaan ja mitoitetaan geoteknisin menetelmin.

### 4.2.2 Kalliopohja

#### 4.2.2.1

Kalliopohjan laatu on määritettävä kivilaadun ja rakoilun perusteella. Jos kalliolla on heikkousvyöhyke tai jos kalliion rakoilu on pohjarakenteiden toiminnan kannalta epäedullinen, on niiden vaikutukset selvitettävä ja tarvittaessa suunniteltava kalliion lujittaminen. Täysin rapautuneella rakotäyteellä tai kalliolla saattaa olla paisumisominaisuuksia, joiden vaikutus perustuksiin tai muihin pohjarakenteisiin on selvitettävä.

#### 4.2.2.2

Louhittaessa rakennuksen tai rakenteen perustuksen vieressä perustustason alapuolella on tehtävä kalliion louhinta- ja lujitussuunnitelma.

## 4.3 Perustusten ja muiden pohjarakenteiden kuormitukset

### 4.3.1

Perustuksiin ja muihin pohjarakenteisiin vaikuttavat kuormitukset on määritettävä geoteknistä ja rakenteellista mitoitusta varten.

## 4.4 Perustukset

### 4.4.1 Anturaperustukset

#### 4.4.1.1

Anturaperustusten koko mitoitetaan geoteknisesti siten,

että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että perustusten painumat ja painumaerot pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa (vrt. 4.1).

#### 4.4.1.2

Routivalla maapohjalla on maanvaraiset perustukset ja muut roudan aiheuttamille liikkeille alttiit rakenteet perustettava roudattomaan syvyyteen tulevasta maanpinnasta mitattuna eli routimattomaan perustussyvyyteen tai routasuojattava. Pysyviä rakenteita ei saa rakentaa jäätyneen maan varaan. Maapohjan jäätyminen rakenteiden alla rakennustyön aikana on estettävä työnaikaisella routasuojauksella tai jäätyneen pohja on sulatettava luotettavalla tavalla ennen perustusten rakentamista.

Routasuojauksen suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon alapohjan ja kellarirakenteiden routasuojaustarve ja lämmöneristys. Routasuojaukset on sijoitettava ja suojattava niin, että niiden rikkoutuminen estetään.

### 4.4.2 Laattaperustukset

#### 4.4.2.1

Yhtenäiset laattaperustukset mitoitetaan kantavaan maapohjaan nähden taipuvina rakenteina siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että painumat ja taipumat pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa. Routasuojaustarve tulee ottaa suunnittelussa huomioon.

### 4.4.3 Paaluperustukset

#### 4.4.3.1

Jos rakennuksen tai rakenteen perustaminen maan varaan ei perustusten kuormitusten aiheuttamien painumien, siirtymien tai kiertymien suuruuden, maapohjan murtumisen tai riittämättömän vakavuuden tai jonkin muun syyn, kuten ympäristössä olevien rakennusten ja rakenteiden sijainnin tai perustustapojen takia ole mahdollista tai kohtuullista, rakennus on perustettava paaluilla syvemmällä olevalle kantavalle maakerrokselle tai kalliolle.

#### 4.4.3.2

Paaluperustusten suunnittelua varten tehtävien pohjatutkimusten menetelmät, laatu, laajuus ja syvyys on valittava paalutuskohteen vaativuuden, paalujen toimintatavan ja käytettävän paalutyypin perusteella.

Maakerrokseen tukeutuvien paalujen pohjatutkimukset ulotetaan paalujen tavoitetasojen alapuolelle sellaisin menetelmin, että paalujen ja paaluryhmien toimintatapa ja geotekniset mitoitusarvot voidaan luotettavasti määrittää.

#### 4.4.3.3

Paaluperustus on suunniteltava siten, että se kestää rakenteesta ja ulkopuolisista kuormista perustukselle siirtyvät kuormitukset ja maan aiheuttamat kuormitukset. Lisäksi perustusten siirtymien on pysyttävä sallituissa rajoissa.

#### 4.4.3.4

Paalun kantavuus on määritettävä siten, että paalumateriaalin lujuus ja jäykkyys sekä maapohjan ominaisuudet huomioon ottaen paalut kantavat esiintyvät kuormitukset riittävällä varmuudella kohdan 4.1 mukaan painumien, siirtymien ja kiertymien pysyessä rakenteiden sietämissä rajoissa.

Paalun kantavuus määräytyy joko rakenteellisen tai geoteknisen kantavuuden perusteella ja paaluryhmän kantavuus joko yksittäisten paalujen kantavuuksien summan tai paalujen ja niiden väliin jäävän maan muodostaman kappaleen kantavuuden perusteella, pienimmän arvon ollessa aina määräävä. Paalutusalueen kokonaisvakavuus on tarkistettava ennen paalutusta vallitsevassa mitoitus-tilanteessa ja alueen kokonaisvakavuuden väheneminen paalutustyön aikana on otettava huomioon.

#### 4.4.3.5

Käytettäessä paaluperustuksena paaluryhmää paalut sidotaan paaluryhmäksi paaluanturalla, joka mitoitetaan rakenteellisesti jäykkänä pilarilaattana. Paalujen kiinnitys paaluanturaan on esitettävä pohjarakennesuunnitelmassa. Paaluantura on mitoitettava rakenteellisesti siten, että paaluantura kestää vaaditulla varmuudella paalujen sallittujen sijaintipoikkeamien vaikutuksen paalujen kuormiin ja paaluanturan rasitukseen. Paaluanturat on routasuojattava, jollei routanousun vaikutusta paaluanturaan muutoin estetä.

#### 4.4.3.6

Paalun tai paaluryhmän sivukapasiteetti on tarkistettava, jos niitä käytetään sivukuormien vastaanottamiseen tai ne joutuvat esimerkiksi maan liikkeiden tai pakkovoimien sivusuuntaisesti kuormittamiksi.

#### 4.4.3.7

Jos maa paalun ympärillä painuu enemmän kuin paalu, paaluun syntyy negatiivista vaippahankausta, joka on otettava huomioon paalun lisäkuormana.

#### 4.4.3.8

Paalun rakenteellisessa mitoituksessa on tarkistettava paalun rakenteellinen kestävyys puristus-, veto-, taivutus- ja leikkausrasituksen johdosta sekä tarvittaessa nurjahduskestävyys.

#### 4.4.3.9

Paikalla valetun paalun rakenteellisessa mitoituksessa käytetään paalun halkaisijana työputken ulkohalkaisijaa tai reikää tekevän työkalun ulkomittaa. Paikalla valetun paalun paalukaivannon tai -reiän stabiliteetti valun aikana on tarkistettava ja määrättävä vaippaputken tarve.

#### 4.4.3.10

Paalut on mitoitettava rakenteellisesti siten, että ne kestävät puristus- tai vetorasitusten lisäksi esimerkiksi asennuksen aiheuttamasta paalun käyristymisestä, kuormitusten epäkeskisyydestä, sivukuormituksista, toispuoleisesta maanpaineesta ja vinopaaluja ympäröivän maan painumisesta mahdollisesti johtuvat taivutusrasitukset niin, että kestävyys käyttöänsä aikana ei vaarannu, esimerkiksi liian suuren halkeamaleveyden aiheuttaman terästen korroosion takia. Nurjahdusmitoituksessa paalu on aina otaksuttava käyristyneeksi, jolloin kaarevuussäde riippuu mm. pohjasuhteista, paalun poikkileikkauksesta, jatkosten määrästä ja asennustavasta. Teräspaaluja mitoitettaessa on tehtävä korroosiovähennys, jollei käytetä käyttöiälle mitoitettua korroosiosuojasta.

#### 4.4.3.11

Paalujen on kestettävä vaurioitumatta kuljetuksen, varastoinnin, käsittelyn ja asennuksen aikaiset rasitukset (vrt. 5.2.4). Paalun mitoituksessa on otettava huomioon maaperän vaikutus myös lyönnin aikaisessa rasitustilanteessa. Lyönnin aikaiset puristus- ja vetojännitykset eivät saa ylittää paalun rakenteellista kestävyyttä.

#### 4.4.3.12

Uuden paalutusmenetelmän, uuden paalutyyppin käyttöön-otto tai aikaisemmin käytössä olleen paalutyyppin käyttö sellaisissa pohjasuhteissa Suomessa, joista ei ole kokemusta, edellyttää aina koepaalujen asentamista ja testausta ennen varsinaisten paalutustöiden aloitusta.

## 4.5 Vanhojen perustusten vahvistaminen

### 4.5.1

Perustukset on vahvistettava, jos kuormitusten muutokset, perustusten vaurioituminen, kunnossapidon laiminlyönti, kellaritalan syventäminen, lähelle tai syvemmälle rakentaminen tai muu vastaava syy niin vaativat.

### 4.5.2

Uudet perustukset on suunniteltava luotettavien lähtötietojen pohjalta sellaisia pohjarakennusmenetelmiä käyttäen, ettei rakenteita vaurioiteta. Uusittavat tai korjattavat perustukset ja muut pohjarakenteet on suunniteltava edellä kohdassa 4.1 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Jos rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, pohjarakenteiden vaatimukset määräytyvät rakennuksen uuden käyttötarkoituksen mukaisesti ja rakennuksen on kestävä tästä uudesta käyttötarkoituksesta johtuvat rasitukset.

### 4.5.3

Kuormien siirto on suunniteltava ennen rakentamista alustavasti siten, että selvitetään ylärakenteiden vahvistamistarve kuormien siirtoa varten ja esitetään kuormien siirron periaateratkaisut. Erityisesti on selvitettävä perustusten esikuormitustarve. Jos kuormat voivat siirtyä uusille perustuksille niin pienillä painumilla, että ylärakenteet eivät vaurioidu, perustuksia ei tarvitse esikuormittaa.

### 4.5.4

Uusien perustusten rakentamisen ja kuormien siirron työjärjestysten suunnittelussa on otettava huomioon, että ennakoitujen muodonmuutokset ja siten myös rakenteiden kuormittuminen tapahtuvat mahdollisimman tasaisesti, jotta rakenteita ei tarpeettomasti vaurioiteta.

## 4.6 Alapohja- ja kellarirakenteet

### 4.6.1

Alapohja- ja kellarirakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, että rakenteiden painumat ja muut muodonmuutokset ovat niin pieniä ja rakenteet niin tiiviitä, ettei rakenteiden ja rakennuksen suunniteltu toiminta vaarannu rakennuksen ja rakenteiden käyttöänsä aikana. Routimisen vaikutukset rakenteisiin on estettävä. Kantavaa alapohjaa on käytettävä silloin, kun maanvaraisen alapohjan painumat tulisivat liian suuriksi.

#### 4.6.2

Alapohjien alapuolelle ja kellarirakenteiden ulkopuolelle rakennettavien putkijohtojen, kaapeleiden ja laitteiden on oltava huollettavissa ja vaihdettavissa kantavia rakenteita muuttamatta.

#### 4.6.3

Rakennuspohja on kuivatettava niin, että veden kapillaarivirtaus katkaistaan ja pohjavedenpinta pidetään riittävällä etäisyydellä lattiasta tai ryömintätilan maanpinnasta sekä maahan imeytyvät pintavedet johdetaan pois perustusten vierestä ja rakennuksen alta. Alapohjien alla on oltava kapillaarisen veden nousun katkaiseva rakenne, jollei alapohjaa ole vedenpaine-eristetty. Johtokaivantojen ja -kanaalien kuivanapito on järjestettävä siten, ettei niihin mahdollisesti kulkeutuva vesi lisää rakenteiden haitallista kosteusrasitusta.

Maanvastaiset kellarirakenteet on erotettava maasta kapillaarisen veden siirtymisen katkaisevalla rakenteella, jollei rakennetta ole vedenpaineeristetty tai muuten voida osoittaa, että kapillaarisesta vedensiirtymisestä ei ole haittaa rakenteille tai rakennuksen toiminnalle.

Maanvastaisten kellarirakenteiden kosteustekninen toiminta on suunniteltava ja toteutettava niin, että rakenteet pääsevät riittävästi kuivumaan.

Kuivanapitorakenteiden toiminta, tarkastaminen ja huolto on kuvattava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa.

### 4.7 Piha-alueiden rakenteet

#### 4.7.1

Piha-alueiden rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, että rakenteiden painumat, sivusiirtymät, routanousut ja muut muodonmuutokset ovat niin vähäisiä ja kuivanapito siten järjestetty, ettei pihan ja siihen liittyvien rakennusten ja rakenteiden toiminnalle aiheudu kohtuutonta haittaa pihaalueen käyttöiän aikana.

Kuivanapito ei saa tarpeettomasti haitata pihan ja ympäristön kasvillisuutta ja muita luonnonolosuhteita ja toisaalta salaojaputkien lähellä ei saa olla sellaisia puita tai pensaita, joiden juuret voivat tukkia kuivanapitojärjestelmän.

#### 4.7.2

Piharakenteiden toiminta, tarkastaminen ja huolto on kuvattava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa.

### 4.8 Tukirakenteet ja maanpaine

#### 4.8.1

Tukirakenteet, joihin kuuluvat tukiseinät, tukimuurit, maanvastaiset seinärakenteet ja maanvastaiset laiturirakenteet, on suunniteltava ja rakennettava siten, että tukirakenteet kestävät niihin kohdistuvan maanpaineen ja vedenpaineen ja mahdolliset ulkoiset kuormitukset riittäväällä varmuudella ja että tukirakenteiden siirtymät ovat niin vähäiset, että niistä ei aiheudu haittaa rakenteille eikä ympäristölle.

Pysyvien tukirakenteiden ja sellaisten rakennusaikaisten tukirakenteiden, jotka tukevat pysyviä rakennuksia tai rakenteita tai joiden vaikutusalueella on pysyviä raken-

nuksia tai rakenteita, rakenteellinen suunnittelu tehdään pysyvien rakenteiden varmuustasovaatimusten mukaan. Kun tuetun kaivannon vaikutusalueella on pysyviä rakennuksia tai rakenteita, geoteknisellä mitoituksella on määritettävä käyttötilan mukaiset muodonmuutokset tukirakenteissa ja niistä johtuvat siirtymät ympäristössä. Mitoittavat vedenpinnan tasot tukirakenteen eri puolilla määritetään luotettavien vedenpinnan havaintojen perusteella ja työvaiheittain suunniteltuun pohjaveden alennukseen perustuen. Rakennusaikana on tarvittaessa seurattava suunnitelmien mukaisen pohjaveden alennuksen toteutumista.

#### 4.8.2

Routivan maan haitallinen jäätyminen tukirakenteen takana on estettävä.

### 4.9 Rakennuskaivannot ja työnaikainen kuivanapito

#### 4.9.1

Rakennuskaivanto on suunniteltava siten, että varmuus kaivannon sortumista vastaan on riittävä kaikissa työvaiheissa ja tarvittaessa myös pitkäaikaisesti ja että rakennuskaivannosta ei aiheudu vaaraa tai haitallisia siirtymiä kaivannon ympäristössä.

Mikäli rakennuskaivannon vaikutusalueella on pysyviä rakennuksia tai rakenteita, rakennuskaivanto suunnitellaan pysyvien rakenteiden vaatimusten mukaan. Muutoin sovelletaan rakennusaikaisille kaivannoille vaadittua varmuustasoa.

#### 4.9.2

Rakennuskaivannon työnaikaisella kuivatuksella kaivanto on pidettävä riittävän kuivana pintavesistä ja kaivantoon suotautuvista pohjavesistä.

Jos on odotettavissa, että kaivantoa tehtäessä tai kaivannon kuivanapidon seurauksena pohjavedenpinta laskee, on selvitettävä pohjaveden alenemisen vaikutukset kaivannon ympäristössä, tarvittaessa estettävä pohjaveden aleneminen ympäristössä tai tehtävä suunnitelma pohjaveden alenemisesta johtuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi.

### 4.10 Ympäristönsuojaus

#### 4.10.1

Pohjarakentaminen on suunniteltava sellaisia menetelmiä käyttäen, että tärinä, melu ja päästöt sekä muut haitat lähialueen ihmisten terveydelle ja viihtyisyydelle, viereisille rakennuksille, muille toiminnoille ja luonnonympäristölle pysyvät sallituissa rajoissa tai silloin, kun raja-arvoja ei ole olemassa, ovat muuten kohtuullisia.

Säilytettävä puusto ja kasvillisuus on suojattava.

### 4.11 Suunnitelmat

# SADEVESI- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVESILAITTEISTO

<http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1-2007.pdf>

## 5.1 Yleiset määräykset

### 5.1.1 Määräys

Sadeveden poisto kiinteistön alueelta on järjestettävä hyvin toimivalla tavalla ja niin, ettei siitä aiheudu vahingon- tai tapaturmanvaaraa, tulvimista tai muuta haittaa. Sadevesilaitteisto on sijoitettava kiinteistöön tarkoituksenmukaisesti ja sen tulee olla riittävän kestävä ja käyttövarma. Sadevesilaitteistoon ei saa johtaa jätevesiä.

## 5.2 Sadevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen

### 5.2.1 Määräys

Kiinteistön alueella olevat pinnat, joihin sadevesi ei pysty imeytymään, on varustettava sadevesilaitteistolla. Kerääntynyt sadevesi on johdettava pois tarkoituksenmukaisella tavalla.

### 5.2.2 Määräys

Kiinteistön perustusten kuivatusvedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa kiinteistön jäte- ja sadevesilaitteistolle. Jäte- tai sadevesiä ei saa johtaa perustusten kuivatusvesiviemäriin.

## 5.3 Sijoittaminen

### 5.3.1 Määräys

Rakennukseen asennettava sadevesiviemäri on sijoitettava niin, ettei siitä aiheudu häiritsevää melua.

### 5.1.1.1 Ohje

Rakennuksen laitteista poistettavat vähäiset vesimäärät, kuten ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteissa ja ilmastoinnin jäähdytyslaitteissa kondensoituva vesi voidaan johtaa sisätiloissa sadevesilaitteistoon.

### 5.2.1.1 Ohje

Sadevedet johdetaan joko yleiseen sadevesiviemäriin, avo-ojaan, vesistöön tai maaperään. Imeytettäessä sadevedettä maaperään on huolehdittava, ettei siitä aiheudu jään muodostusta, tulvimista, kosteusvaurioita tai muita haittoja.

### 5.2.1.2 Ohje

Sadevesiviemäriin tehdään tarpeelliset kaivot. Tarvittaessa sadevesilaitteisto varustetaan erotin- ja käsittelylaittein liitteen 6 mukaisesti.

### 5.2.1.3 Ohje

Sadevedet johdetaan sekavesiviemäriin kohdassa 4.1.2 annettujen ohjeiden mukaan. Jos kiinteistöllä on jätevesien pienpuhdistamo, sade- ja jätevedet yhdistetään vasta puhdistamon jälkeen.

### 5.2.1.4 Ohje

Sadevesiviemäri ei yleensä vaadi tuuletusta. Sadevesiviemäriä ei saa käyttää jätevesiviemäriin tuuletusviemäriinä.

### 5.2.1.5 Ohje

Sade- ja sekavesiviemäröinnissä padotuskorkeutena pidetään yleensä kadun pintaa +100 mm tonttviemäriin liitoskohdassa.

### 5.2.2.1 Ohje

Kiinteistön perustusten kuivatusvedet saadaan johtaa alueen viemäröintijärjestelmästä riippuen avo-ojaan, vesistöön, sadevesiviemäriin tai imeyttää maahan sopivalla paikalla. Jos perustusten kuivatusvedet johdetaan sadevesiviemäriin, ne johdetaan siihen perusvesikaivon kautta. Jos perusvesikaivosta lähtevän putken vesijuoksu on alempana kuin yleisen sadevesiviemäriin padotuskorkeus, varustetaan perustusten kuivatusvesiputki itsestään toimivalla padotusventtiilillä.

### *Selostus*

*Rakentamismääräyskokoelman osa C2: Kosteus*

### 5.3.1.1 Ohje

Rakennuksen sisäpuoliset sadevesiviemärit sijoitetaan niin, etteivät ne rajoitu ääniteknisesti vaativaan tilaan, kuten makuuhuoneeseen tai olohuoneeseen.



### 5.3.2 Määräys

Rakennukseen asennettava sadevesiviemäri on yleensä sijoitettava siten, että se voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä korjata tai vaihtaa.

### 5.3.3 Määräys

Sadevesiviemäri ja perustusten kuivatusvesiviemäri on asennettava maahan siten, että se kestää vahingoittumattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen ja maaperän syövyttävyyden vaikutukset sekä sijaintipaikan mahdollisen painumisen.

## 5.4 Mitoitus

### 5.4.1 Määräys

Sadevesilaitteisto on mitoitettava siten, että viemäriin johdettava mitoitussadetta vastaava virtaama ei aiheuta viemäriin tulvimista.

## 5.5 Käyttövarmuus

### 5.5.1 Määräys

Sadevesiviemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, ettei siihen pääse syntymään haitallista painumaa ja niin, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa. Milloin sadeveden virtauksesta syntyvien voimien vuoksi on tarpeellista, on viemäri ankkuroitava.

### 5.5.2 Määräys

Sadevesilaitteisto on tehtävä sellaisesta materiaalista ja sellaisin liitoksien ja kannakkeiden, että saavutetaan riittävä kestävyys ja toimintavarmuus sen suunnitellun käyttöiän aikana. Sadevesilaitteisto liitoksineen on tehtävä tiiviiksi.

### 5.5.3 Määräys

Sadevesiviemärit on varustettava helposti luoksepäästävin puhdistusaukoin. Aukot on sijoitettava siten, että putkisto voidaan kauttaaltaan puhdistaa.

### 5.5.4 Määräys

Sadevesiviemäri on suojattava haitallista jäätymistä vastaan. Rakennuksen sisäpuolinen sadevesiviemäri on yleensä eristettävä.

### 5.3.2.1 Ohje

Tältä osin noudatetaan soveltuvin osin kohdan 4.3.2. ohjeita.

### 5.3.3.1 Ohje

Tältä osin noudatetaan soveltuvin osin kohdan 4.5.2. ohjeita.

### 5.4.1.1 Ohje

Viettoviemärinä toimivan sadevesiviemäriin mitoitussuhteet esitetään liitteessä 7. Umpivirtausjärjestelmän mitoitustilasto perustuu virtauslaskelmiin. Järjestelmässä käytettävä pienin putkikoko on DN 50.

### 5.5.1.1 Ohje

Tältä osin noudatetaan kohdan 4.5.1. ohjeita.

### 5.5.2.1 Ohje

Viettoviemärinä toimivan sadevesiviemäriin putkimateriaalit ovat rakennuksen sisällä yleensä samat kuin jätevesiviemäriin ja ne esitetään liitteessä 5. Umpivirtausjärjestelmän putkien paineenkestovaatimus on vähintään 300 kPa. Putkiliitosten on oltava tiiviitä myös alipaineella.

### 5.5.2.2 Ohje

Sadevesiviemäri tarkastetaan tarvittaessa sisäpuolisin kuvauksin tai tiiviyskokeella.

### 5.5.3.1 Ohje

Sadevesiviemärit varustetaan puhdistusaukoin kohdan 4.5.6.1 taulukossa 22 (viemäriin puhdistusaukot) esitettyjä ohjeita noudattaen.

### 5.5.4.1 Ohje

Haitallisen jäätymisen estämiseksi sadevesiviemäri sijoitetaan riittävän syväälle maahan tai suojataan muulla tavoin esimerkiksi eristämällä tai lämmittämällä.

### 5.5.4.2 Ohje

Rakennuksen sisäpuolinen sadevesiviemäri kosteudeneristetään, jos sisäilman sisältämän kosteuden tiivistymisen putken pinnalle voi aiheuttaa haittaa.

## Selostus

*Rakentamismääräyskokoelman osa C2: Kosteus.*

### RAKENTAJAN TEHTÄVÄLISTA

Jätevesisuunnitelma pitää toimittaa kunnan rakennusvalvontaan yhdessä julkisivu- ym. rakennuslupa-asiakirjojen kanssa. Jos kyseessä on jo olemassa oleva kiinteistö, myös sen kohdalla suunnitelman on oltava samantasoinen, mutta tällöin riittää toimenpideluvan hakeminen.

Yleisesti suunnitelman laatijalta vaaditaan teknikon/rakennusmestarin tai ylempää koulutusta sekä kokemusta vastaavanlaisista suunnittelutehtävistä.

1. Valitse jätevesienkäsittelyjärjestelmän suunnittelija. Rakennushankkeen pääsuunnittelija kokoaa eri suunnitelmat ja varmistaa että suunnitelmat liittyvät toisiinsa saumattomasti. (LVI-, rakenne-, arkkitehti-, pohjarakennus-, jätevesi- yms. suunnitelmat)
2. Selvitä yhdessä asiantuntijan/suunnittelijan kanssa
  - onko mahdollista nyt tai tulevaisuudessa liittyä kunnan viemäriin (kunnan vesihuollon toiminta-alue)
  - mahdollisuus yhteiseen puhdistamoon naapureiden kanssa
  - mahdolliset alueelliset tms. erityismääräykset (kaava-, pohjavesi-, suojelu- tms. alue)

3. Valitse kohteeseen soveltuva käsittelyjärjestelmä keskustelemalla suunnittelijasi kanssa.

- huomioi päätöstä tehdessäsi rakentamis-, huolto- ja käyttökustannukset

Maaperäkäsittely on edullisin ratkaisu.

4. Liitä suunnitelmat käyttö- ja huolto-ohjeineen rakennuslupa-anomuksen liitteeksi. Pelkän jv- saneerauksen yhteydessä toimenpideluvan hakeminen.

5. Rakenna järjestelmä suunnitelman mukaan. Käytä ammattitaitoista urakoitsijaa. Tee tarvittavat ilmoitukset rakennusvalvontaan. Sovi suunnittelijan kanssa katselmuksesta ja mahdollisten rakentamisaikaisten muutosten merkitsemisestä suunnitelmaan. Täytä asennuspöytäkirja.

6. Käytä ja huolla jätevesijärjestelmääsi ohjeiden mukaisesti. Muista etenkin tyhjentää sakokaivot riittävän usein.

7. Pidä huoltokirjaa tyhjennyksistä päivämäärineen ja vesimittarilukemineen. Samoin merkitse ylös havainnot, viat, puutteet, korjaukset yms. Seuraa näiden avulla järjestelmän toimivuutta.

**JITA OY**

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2017

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 §:n 4 kohta, muutetaan 156, 157 ja 238 §, sekä lisätään lakiin uusi 154 a, 154 b, 156 a—156 d ja 157 a §, seuraavasti:

154 a §

#### *Haja-asutuksen kuormitusluku*

Haja-asutuksen kuormitusluvulla osoitetaan yhden asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien keskimääräinen kuormitus orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta grammoina vuorokaudessa. Kuormituslajikohtainen luku perustuu kuormituksen alkuperään eri kuormituslajeilla. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä haja-asutuksen kuormitusluvusta kuormituksen alkuperän ja eri kuormituslajien mukaan eroteltuina.

154 b §

#### *Perustason puhdistusvaatimus*

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (perustason puhdistusvaatimus).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuksen mitoitusperusteista ja menetelmistä.

156 §

#### *Talousjätevesien käsittelyjärjestelmä*

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet.

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta.

156 a §

#### *Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella*

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään

100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

#### 156 b §

##### *Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano muulla alueella*

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että muualla kuin 156 a §:ssä tarkoitettulla alueella olevan, 156 a §:ssä tarkoitettun jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä:

- 1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemäri-laitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
- 2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

#### 156 c §

##### *Perustaso ankarampi puhdistusvaatimus*

Riippumatta siitä mitä 154 b, 156, 156 a ja 156 b §:ssä säädetään, kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä perustaso ankarampi puhdistusvaatimus, jos siitä muualla laissa säädetään tai lain nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus.

#### 156 d §

##### *Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen*

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitettulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi

kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

- 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitettulla alueella;
- 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
- 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

#### 157 §

##### *Selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja käyttö- ja huolto-ohjeet*

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvityksen on sisällettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on sisällettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu 157 a §:ssä tarkoitettu suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse olla.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista säädetään lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja sen nojalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöistä.

#### 157 a §

##### *Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma*

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan.

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen.

Suunnitelman on sisällettävä riittäviin lähtötietoihin perustuvat tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisällöstä.

*Kiinteistön jätevesijärjestelmä*

Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, 154 b §:ssä säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta 156 a tai 156 b §:ssä tarkoitettulla alueella sijaitsevan sellaisen kiinteistön 9 päivänä maaliskuuta 2011 olemassa olleeseen käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta.

Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka on tehty ennen vuotta 2004 rakentamisajankohtanaan voimassa olleiden vaati-

**1. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT**

Jätevesien käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:

- 1) *saostussäiliö* (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai useampiosaista, vesitiivistä mekaanista esikäsittelylaitetta, jonka läpi jätevesi virtaa ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettä kevyemmät aineosat;
- 2) *jäteveden umpisäiliö* (umpikaivo), jolla tarkoitetaan vesitiivistä, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkupuutkea ympäristöön;
- 3) *jäteveden maahanimeyttämö*, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrytettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsittely jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen;
- 4) *jäteveden maasuodattamo*, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrytettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsittely jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun, pääasiassa hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan suodatinkerroksen läpi ja se kootaan putkistolla sekä johdetaan edelleen ympäristöön tai jatkokäsittelyyn;
- 5) *pienpuhdistamo*, jolla tarkoitetaan muuta kuin edellä kohdissa 1-4 mainittua talousjäteveden käsittelylaitetta ja jonka toimintaperiaate voi olla fyysikaalinen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä.

**2. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS JA SUUNNITELMA SEKÄ NIIDEN SISÄLTÖ****A. Jätevesijärjestelmän suunnitelma**

Sen lisäksi mitä ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:ssä säädetään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoittamisesta ja mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja -asetuksessa (895/1999) sekä niiden perusteella annetussa Suomen rakentamismääräyskokoelmassa säädetään rakentamista koskevista suunnitelmista, vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämättömän

musten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka sijaitsee 156 a §:ssä tarkoitettulla alueella, on saatettava tämän lain 154 b §:ssä säädetyn mukaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019.

HE 128/2016

YmVM 20/2016

EV 248/2016

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti

Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri

Kimmo Tiilikainen

jätevesijärjestelmän suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- 1) suunnitelma perustuu riittäviin rakennuskohteen maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesikaivojen selvityksiin;
- 2) jätevesien käsittelyjärjestelmä mitoitetaan syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelun perusteella ottaen huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö ja sen vaihtelu rakennusten elinkaaren aikana siten, että mitoitus täyttää kohdassa C esitetyt vaatimukset;
- 3) suunnitelmassa esitetään jätevesijärjestelmän rakenne, jätevesien käsittelyjärjestelmän toimintaperiaate sekä luotettava arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta; mikäli suunnitellun jätevesien käsittelyjärjestelmän puhdistustuloksista ja ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ei ole esitettävissä luotettavaa tietoa, suunnitelmassa on esitettävät toimet, joilla vaatimusten täytyminen varmistetaan;
- 4) sadevesiä, hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei suunnitelmassa esitetä johdettavaksi jätevesijärjestelmään ennen jätevesien käsittelyä;
- 5) suunnitelma on riittävän yksityiskohtainen, jotta sen perusteella voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä ja valvoa rakentamistyön laatua;
- 6) jätevesien käsittelyjärjestelmä suunnitellaan siten, että siihen tulevasta ja siitä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa edustavia näytteitä; maahanimeyttämössä jätevesien käsittelyjärjestelmän toiminta on voitava varmistaa tarvittaessa vesinäyttein pohjaveden havaintoputkesta, joka sijoitetaan imeyttämön läheisyyteen alavirtaan pohjavesien virtauksen suunnassa;
- 7) säännöllistä hoitoa ja huoltoa vaativat laitteet ja rakenteet suunnitellaan siten, että hoito- ja huoltotoimet voidaan suorittaa vaivattomasti vuodenaikasta ja sääolosuhteista riippumatta;
- 8) jätevesien käsittelyjärjestelmään suunnitellaan tarpeelliset varo- ja hälytyslaitteet, jotka ilmoittavat järjestelmän tukkeutumisesta, ylitäytöstä tai muusta toimintahäiriöstä; jätevesien umpisäiliössä täyttymistä osoittava varo- ja



hälytyslaite on aina tarpeellinen; sekä

9) suunnitelmassa esitetään lisäksi jätevesijärjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot:

a) toimista, joilla ehkäistään käsittelemättömien talousjätevesien aiheuttamaa kuormitusta;

b) jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja sen laitteista mitoitustietoineen;

c) putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista ja korkeusasemasta suhteessa läheisiin jätevesijärjestelmän mahdollisessa vaikutuspiirissä sijaitseviin rakennuksiin, talousvesikaivoihin tai muuhun vedenottoon, pinta- ja pohjavesiin sekä muuhun maankäyttöön;

d) talousjäteveden käsittely- ja purkupaikan mitatusta pintaveden ja pohjavesipinnan korkeudesta sekä perusteltu arvio edellä mainitun vedenpinnan ylimmästä korkeudesta ja siitä miten jätevesijärjestelmä tällöin toimii;

e) hälytys- ja valvontalaitteiden suunnittelusta toiminnasta;

f) säännöllistä hoitoa ja huoltoa vaativista kohteista sekä hoidon ja huollon suorittamiseksi tarvittavista rakenteista ja kulkureiteistä kuten huoltoteistä, käytettävistä rakennusten sisätiloista ja niiden kulkuyhteyksistä sekä sähkö- ja vesipisteistä; sekä

g) muista vastaavista seikoista

Suunnitelmassa voidaan esittää jätevesijärjestelmä toteutettavaksi eri vaiheissa silloin, jos rakennuskohteen todellinen käyttötilanne ja elinkaareen perustuva mitoitustilanne (CI) poikkeavat merkittävästi toisistaan ja vaiheittainen toteutus on käsittelyjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi perusteltua. Rakentamisen eri vaiheet on tällöin kuvattava suunnitelmassa.

**B. Selvitys jätevesijärjestelmästä**

Jätevesijärjestelmästä tehtävässä selvityksessä on esitettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvitykseen on liitettävä asemapiirros, josta ilmenee jätevesijärjestelmän

sijainti ja jätevesien purkupaikat. Lisäksi siihen on liitettävä jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset muut, kohdassa A esitetyt tiedot.

**C. Jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitus**

Sen lisäksi mitä jätevesijärjestelmästä on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty ja sen perusteella määrätty, jätevesien käsittelyjärjestelmän suunnittelussa käytettävien mitoituserusteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset;

1) asuinkiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä mitoitetaan tarpeen mukaan siten, että se täyttää asetetut vaatimukset elinkaarensa kaikissa todennäköisissä käyttötilanteissa; mitoituksen on perustuttava vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, kuitenkin siten, että mitoituksen asukasluku on vähintään viisi (5);

2) majoituspalvelurakennusten jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoittava asukasmäärä on vähintään majoituspaikkojen enimmäismäärä, ja ravitsemuspalveluissa mitoittava asukasmäärä on vähintään asiakaspaikkojen enimmäismäärä jaettuna kolmella; edellä mainitut mitoitustilanteen asukasmäärät on laskettava yhteen mikäli jätevesijärjestelmän piirissä on sekä majoitus- että ravitsemuspalveluja;

3) karjatilojen maitohuoneiden ja pienimuotoisen elinkeinotoiminnan käsittelemättömien talousjätevesien keskimääräisen kuormituksen tulee perustua tutkimuksiin tai muuhun luotettavaan tietoon; ja

4) jätevesijärjestelmän aiheuttama ympäristökuormitus lasketaan eri kuormitusten summaksi;

jätteiden erotteluun perustuvien jätevesijärjestelmien kuormituslaskelmissa käytetään taulukossa 1 esitettyjä tai luotettaviin yleisiin tai kohteissa tehtyihin tutkimuksiin perustuvia arvoja.

Taulukko 1. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/p d) ja niiden prosenttiosuudet (%).

Kuormituksen alkuperä	Orgaaninen aine, (BHK7)		Kokonaisfosfori		Kokonaistyyppi	
	g/p d	%	g/p d	%	g/p d	%
Uloste	15	30	0,6	30	1,5	10
Virtsa	5	10	1,2	50	11,5	80
Muu	30	60	0,4	20	1,0	10
Kuormitusluku	50	100	2,2	100	14	100

## JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Sen lisäksi mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja -asetuksessa (895/1999) ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa säädetään rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeista, tulee jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden

täyttää kohdassa A, B ja C olevat vaatimukset.

A. Ohjeissa tulee olla jätevesijärjestelmän turvallisen käytön ja parhaan ympäristönsuojelullisen käytännön ja luotettavan toimintatuloksen varmistamiseksi tarvittavat seuraavat tiedot:

1) ohjeet jätevesijärjestelmän ja sen laitteiden normaalista

käytöstä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä;

2) säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua vaativat kohteet, niissä suorirettavat toimet sekä kuinka usein nämä on tehtävä;

3) toimintaohjeet jätevesijärjestelmän yleisimmissä viikatilanteissa;

4) ohjeet jätevesijärjestelmän tärkeimpien laitteiden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavista määräaikaistarkastuksista, jotka perustuvat suunniteltuun käyttöikään sekä tarkastusten edellyttämästä asiantuntemuksesta;

5) jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja rakentajan sekä hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen yhteystiedot.

B. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää seuraavat jätevesien käsittelyjärjestelmän menetelmien ja laitteiden hoito-, tarkastus ja kirjanpito vaatimukset:

1) jäteveden saostussäiliö

- ohje lietteenpoistosta, joka on tehtävä ainakin kerran vuodessa; sekä

- ohje rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksesta, joka on tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa;

2) jäteveden umpisäiliö

- ohje säiliön täyttymistä osoittavan hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta, joka on tehtävä ainakin kerran vuodessa;

- umpisäiliön tiiviiden valvomiseksi ohje poiskuljetetun jätevesimäärän seurantakirjanpidosta sekä kirjanpito-malli; sekä

- ohje säiliön vesitiiviiden ja muun käyttökelpoisuuden

tarkastuksesta, joka on tehtävä ainakin kerran viidessä vuodessa;

3) jäteveden maahanimeyttämö ja maasuodattamo

- ohje käsiteltävän jäteveden jakokaivon tai -rakenteen puhtaana pitämisestä ja toiminnan tarkastuksen aikavälistä;

- ohje imeytysputkiston padotuksen hälytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta ja tarkastusvälistä tai padotuksen seurannan tarkastustiheydestä; sekä

- ohje rakenteen kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastuksesta, johon sisältyy imeytysputkien puhdistus, tarkastus on tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa;

4) jäteveden pienpuhdistamo

- ohje ylijäämälietteen suunnitelmallisesta poistamisesta, joka on tehtävä ainakin kerran vuodessa;

- ohjeet sähköisesti ja mekaanisesti toimivien laitteiden toiminnan suunnitelmallisista tarkastuksista ja niiden aikavälistä sekä laitteiden hälytysjärjestelmän toimintatarkastusten aikavälistä; sekä

- ohjeet rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksista, jotka on tehtävä ainakin kerran kymmenessä vuodessa; tarkastuksiin on sisällyttävä altaiden riittävä tyhjennys ja puhdistus veden alla olevien rakenteiden kunnon selvittämiseksi.

C. Hoito- ja huolto-ohjeet on pidettävä ajan tasalla ottamalla huomioon toteutetut jätevesijärjestelmän tehostamistoimet suunnitelmassa esitetyt rakentamisen eri vaiheet ja muut muutokset.

## SAKOJÄRJESTELMÄT, MITOITUS min. 5 HLÖÄ KAIKKIEN JÄTEVESIEN MAAPERÄKÄSITTELY

Paketti sisältää:


- 2,5 m<sup>3</sup>/kolmeosastoisen sakosäiliön
- jakokaivon
- imeytyskenttään sisältyvät putket, osat ja suodatin-kankaan

Lisäämällä kokooja-putkistopakettin järjestelmäsi täydentyy maasuodatuksen soveltuvaksi.

Paketti sisältää:

- kokoojakaivon ja kokoomaputkiston

Järjestelmä varustettu erillisellä jakokaivolla, mitoitus 5 hengelle, pinta-ala 25 m<sup>2</sup>

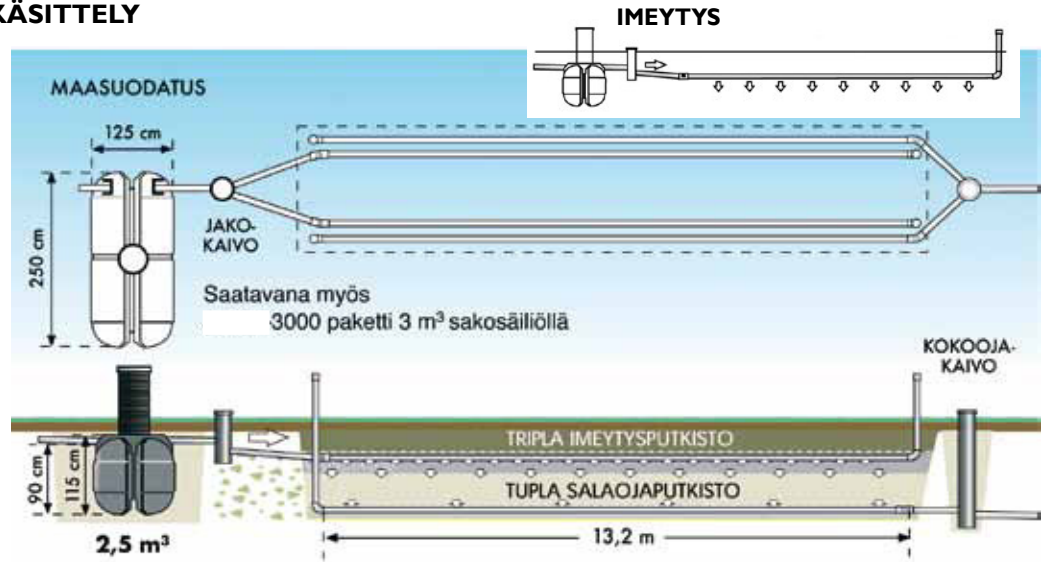


## SAKOJÄRJESTELMÄT, VANHAN JÄRJESTELMÄN SANEERAUS

Soveltuu kun..

- nykyiset betonikaivot ovat hyväkuntoiset
- pohjavesi > 2,5 m syvyydessä
- vesistöön riittävä etäisyys
- imeytys tai suodatus valitaan perusmaan mukaan

Jos betonikaivot ovat syöpyneet tai vuotavat, kannattaa ne uusia kokonaan.

Käytettävissä on 2500 L tai 3500 L säiliöllä varustettu järjestelmä, lisättyä tarvittaessa maasuodatuksen soveltuvaksi kokoomaputkistolla, kuten uudisrakennuksellakin.

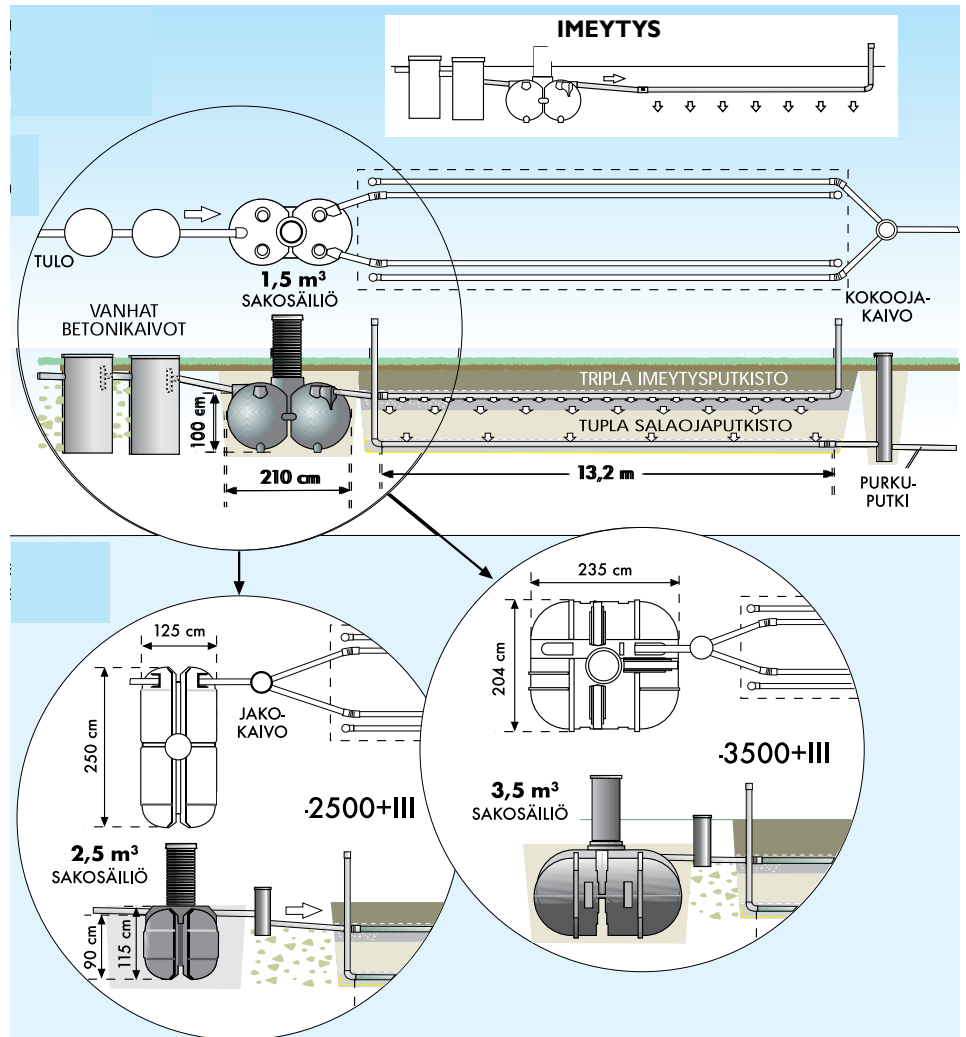

## SAKOJÄRJESTELMÄT, KAKSIVESIJÄRJESTELMÄT

Soveltuu...

- vesistöjen lähellä
- pohjavesialueella

Harmaiden vesien käsittelypaketti sisältää:

- 1,5 m<sup>3</sup> sakosäiliön
- imeytyskenttään sisältyvät putket, osat ja suodatin-kankaan

Lisäämällä kokoojaputkistopakettin järjestelmäsi täydentyy maasuodatukseen soveltuvaksi

Kokoojaputkistopaketti sisältää:



- kokoojakaivon ja kokoomaputket

Umpisäiliövaihtoehdot 3 m<sup>3</sup>, 5,5 m<sup>3</sup> ja 11 m<sup>3</sup>

Mikäli tontin kaivuolosuhteet ovat haastavat, voidaan käyttää yhdistelmäsäiliötä, joka sisältää sekä umpisäiliön (5,0 m<sup>3</sup>) wc-vesille että kaksiosastoisien sakosäiliön (1,0 m<sup>3</sup>) harmaille vesille. Säiliö mahtuu pienempään tilaan ja säästää kustannuksissa.

Harmaat vedet maasuodatukseen, wc-vedet umpisäiliöön. Jos käytössä on kompostoiva wc, tarvitset vain harmaiden vesien käsittelyn.

### HARMAIDEN VESIEN IMEYTYYS

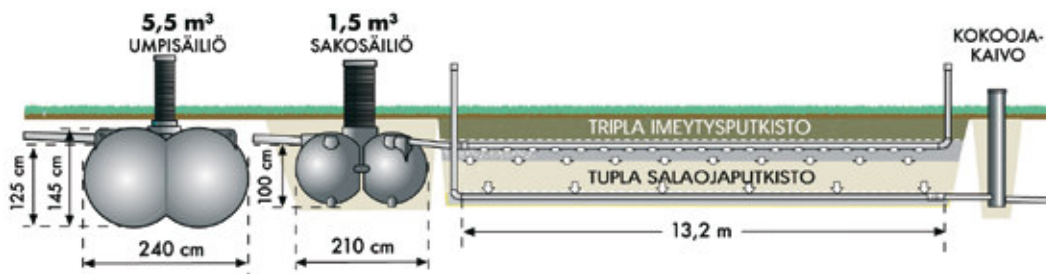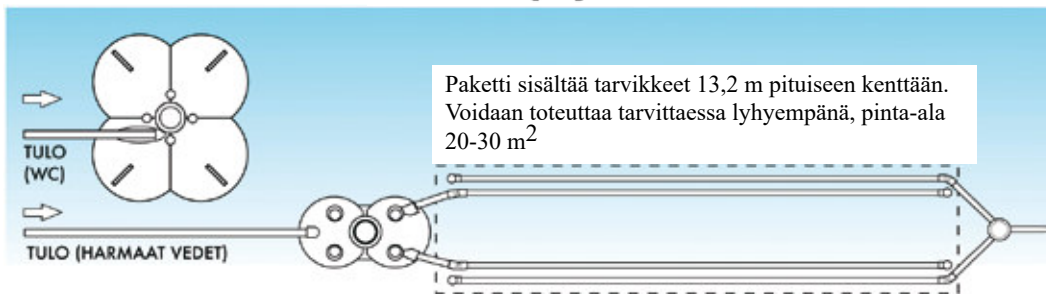

Harmaiden vesien jälkikäsittelyyn on useita eri vaihtoehtoja kuten imeytys- tai suodatuskenttä. Haastaviin olosuhteisiin on myös turvetytteen harmaavesisuodatin.



### Asetuksen mukainen maaperäkäsittelyjärjestelmä

Maaperäkäsittely on erittäin pitkäikäinen, toimintavarma ja helppokäyttöinen järjestelmä. Oikein suunniteltu, rakennettu, huollettu ja käytetty maaperäkäsittelyjärjestelmä (imeytys tai maasuodatus) alittaa lika-ainemäärien osalta asetuksen vaatimukset. Järjestelmä tulee rakentaa annettuja mitoitus- ja asennusohjeita noudattaen. Erityisen huolellinen tulee olla maa-ainesten, hiekan ja sepelin, valinnassa.

Mitattaessa järjestelmän puhdistustuloksia lähtöarvoina tulee käyttää asetuksessa ilmoitettuja nimellislukuja:

Orgaaninen aine 50 g/hlö/d, kokonaisfosfori 2,2 g/hlö/d ja kokonaistyyppi 14 g/hlö/d.  
Käsittelyn jälkeen lika-ainemäärät saavat olla enintään seuraavan taulukon mukaiset:

	g/hlö/d
BHK7	10
Fosfori	0,66
Typpi	9,8


Suodatinkentän toiminnalliseksi keski-ikäksi on tutkimuksissa päädytty 25–28 vuoden ikään. Mikäli rakennusvalvonta edellyttää maaperäkäsittelyn fosforinpoiston tehostamista, on tähän olemassa erilaisia ratkaisuja. Yksi edullisimmista ja tehokkaimmista ratkaisuista on fosforin lisäsaostus, jossa jäteveden sekaan annostellaan fosforia sitovaa kemikaalia. Automaattinen annostelulaitteisto, jolla kemikaali, esim. Polyalumiinikloridi, voidaan annostella viemäriverkostoon, maksaa n. 500 euroa. Kemikaalikustannus on n. 100-150 euroa / vuosi. Jätevesijärjestelmien yhteydessä käytettävien kolmeosastoisten sakosäiliöiden tulee olla CE-merkittyjä.

Jita Oy

### VESIJOHDOTTOMAT MÖKIT JA SAUNAT

#### MÖKIN IMEYTYSPAKETTI

Soveltuu mökkiin, jossa kantovesi, sauna ja tiskiallas mutta ei painevettä

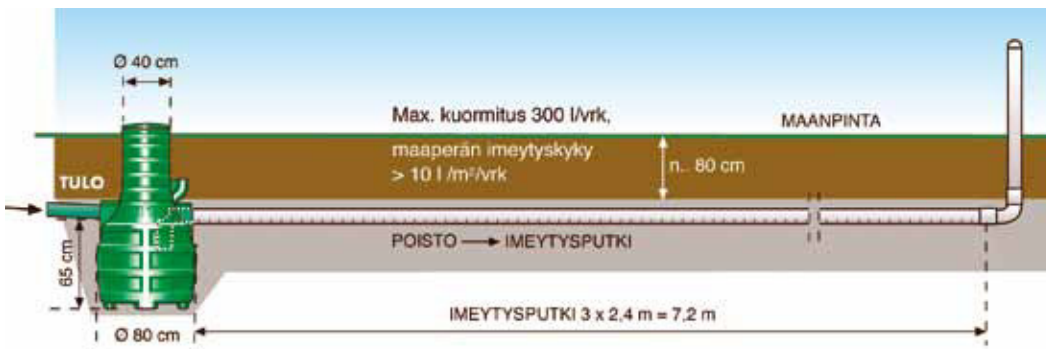



# RAKENTAJAN SÄHKÖOPAS

## Sähköliittymä

Sähköliittymän hinta riippuu hankittavan liittymän sijainnista eri liittymismaksuvyöhykkeillä. Lisäksi hintaan vaikuttaa liittymän koko ja etäisyys olemassa olevasta verkosta.

## Vyöhykejako

### Vyöhyke I

Liittymismaksuvyöhykkeen I kaava-alueita ovat Verkko Korpela Oy:n verkkolupa-alueen keskustajamien yhteiset kaava-alueet, joissa kaikki liittäjät liitetään vyöhykkeen I hinnastossa esitetyillä liittymähinnoilla.

### Vyöhyke II

Enintään 50 A liittymät, etäisyys liittämiskohtaan enintään 600 metriä olemassa olevasta muuntamosta. (Ei koske aluehinta-alueita eikä muuntopiirejä, joissa on voimassa normaalia kalliimman liittymän palautusehto).

Etäisyyden ollessa yli 600 metriä, liittymismaksu määräytyy vahvistamis- ja rakentamiskustannusten mukaan, kuitenkin vähintään vyöhykkeen II hinnaston mukainen maksu. Yli 50 A liittymissä liittymismaksu määräytyy aina liittymän aiheuttamien rakentamis- ja vahvistamiskustannusten perusteella, kuitenkin vähintään vyöhykkeen II hinnaston mukainen maksu.

### Vyöhyke II+

Liittymät, jotka voidaan liittää jakeluverkkoon ottaen huomioon liittymien rakentamiselle asetetut tekniset vaatimukset ilman että olemassa olevaan jakeluverkkoon joudutaan tekemään muutoksia. (Ei koske aluehinta-alueita eikä muuntopiirejä, joissa on voimassa normaalia kalliimman liittymän palautusehto). Etäisyys liittämiskohtaan on vähintään 600 m olemassa olevasta muuntamosta. Liittymismaksu on vyöhykkeen II hinnaston mukainen maksu.

### Vyöhyke III

Muut kuin vyöhykkeisiin I, II ja II+ kuuluvat alueet. Liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun ja on aina vähintään vyöhykkeessä II noudatettavan hinnaston suuruinen.

Hinnastot ja tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivuiltamme [www.korpelanvoima.fi](http://www.korpelanvoima.fi).

## Liittymän tilaaminen

Uusi liittymä kannattaa tilata vähintään kahta kuukautta ennen tarvetta, jotta Korpelan Voima ehtii tehdä tarvittavat suunnitelmat, hankkia maankäyttöluvat ja rakentaa jakeluverkon. Jakeluverkko rakennetaan tontille saakka tai tontin välittömään läheisyyteen. Sähkönmittauskeskukselle tuleva muutamia kymmeniä metrejä pitkä liittymisjohto ei kuulu liittymän hintaan. Sähkömittari sisältyy sähköntoimitukseen.

## Sopimukset ja työmaasähkö

Sähköliittymän hankintaa ja sähköntoimitusta koskevat sopimukset voidaan tehdä samalla kertaa. Yleensä palveluneuvojamme käyvät samalla käynnillä tekemässä kaikki sopimukset ja suunnittelemassa tarvittavat johtoreitit. Tässä yhteydessä voidaan sopia myös työmaa-aikaisen sähkön hankkimisesta tai työmaakeskuksen vuokraamisesta. Sopimukset voi luonnollisesti tehdä myös konttorillamme Kannuksessa tai palvelupisteissämme.

## Liittymän siirto

Kiinteistön myynnin tai luovutuksen yhteydessä liittymä ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan siitä tulee olla maininta kauppakirjassa. Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko konttorillamme tai palveluneuvojillemme. Siirrosta tehdään aina kirjallinen sopimus ja samassa yhteydessä tehdään myös sähköntoimitussopimus.

## Kaapelinäyttö

Korpelan Voiman omistamien maakaapelien sijainnin näyttö tehdään työpäivisin rakentajalle veloituksetta. Kaapelinäyttö tulee tilata vähintään kaksi päivää ennen tarvetta. Asiakkaan omien liittymisjohtojen ja muiden johtojen näytöstä peritään palvelumaksu.

## Sähkölämpö

Omakotitalon lämmitystavaksi sopii sähkölämmitys eri muodoissaan erinomaisesti. Erityisesti varaava lattialämmitys, maalämpö ja ilmalämmitys ovat rakentajien suosioissa tällä hetkellä. Sähkölämmitystalon sähköliittymä on yhtä edullinen kuin tavallinenkin liittymä.

## Palvelemme

Kaikissa sähköntoimitukseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä sähkönsiirron asiakaspalveluumme numerossa: **06 874 7231**

## KORPELAN VOIMA

Junkalantie 15  
69100 Kannus

Asiakaspalvelu: (06) 874 7350

[www.korpelanvoima.fi](http://www.korpelanvoima.fi)

## Aluskate ja ruoteet

Aluskatteen käyttöä suosittelemme aina, estämään kondenssiveden pääsyä yläpohjan eristeisiin. Ruoteiksi riittää yleensä 32\*100 mm ristikkojaolla k 900–1200 mm. Ruoteiden mitoituksesta vastaa kohteen rakennesuunnittelija.

Huomioitavaa on, että jokainen muotokate tarvitsee yksilöllisen ruodejaon profiilin poikittaiskuvion takia.

## Muotokatteet Tiilikainen, Aaltokainen ja Elite

Muotokatteita käytetään omakoti-, rivitalo- ja vapaa-aika-asunnoissa sekä uudis- että peruskorjausrakentamisessa. Määrämittaisilla muotokatteilla saadaan rakennukseen erittäin tyylikäs ulkonäkö, joka samalla on myös kevyt, kestävä ja tiivis. Kuitenkin tämä varma ratkaisu tulee helpon asennuksen ja pienten hukkaneliöiden ansiosta edulliseksi kokonaisratkaisuksi.

Muotokatteet toimitetaan rakennuspaikalle määrämittaisina, yksilöllisesti talojen mittojen mukaan. Keveytensä ansiosta levyjen siirtely ja asennus on helppoa. Profilointinsa ansiosta levyt asettuvat tiiviisti toisiinsa ja erillisiä tiivisteitä ei tarvita kuin harjalistojen alla. Muotokatteiden minimipituus on 800 mm ja maksimipituus 8000 mm.

Muotokatteiden määrien laskennassa voidaan käyttää apuna atk-ohjelmaa, jolla samalla huomioidaan katossa olevat kuviojakosovitukset aumoissa, sisäjiireissä ja ulokkeissa.

Muotokatteilla loivin suositeltu kattokaltevuus on 1:4.

## Ruukki Classic ja Ruukki Classic Silence

Ruukki Classic ja Ruukki Classic Silence ovat profiloimalla valmistettuja pystysaumakattoja. Innovatiivisen saumaratkaisun ansiosta tämä vesikate on helppo ja nopea asentaa, mikä vaikuttaa suoraan vesikaton korjauksen kokonaiskustannuksiin. Pystysaumojen ja tavanomaista paksumpien katelevyjen (0,6 mm) ansiosta Ruukki Classic ja Ruukki Classic Silence ovat ilmeeltään linjakkaita, ryhdikkäitä ja pitkäikäisiä kattoratkaisuja. Ne soveltuvat ilmeeltään sekä perinteisiin että nykyaikaisiin pientaloihin.

Ruukki Classicia on kahta mallia: Ruukki Classic 475C ja Ruukki Classic 475D. Ruukki Classic 475D:ssä on pystysaumojen väliin profiloitu pitkittäissuuntaiset jäykisteurat. Ruukki Classic Silenceä on saatavilla vain C mallina.

Ruukki Classic malleissa on taitettu eturäystäs ja pituussaumassa sekä saumasuljin että tehtaalla saumaan asennettu myrskytiiviste. Saumassa olevan myrskytiivisteen ansiosta Ruukki Classic profiileille on saatu ainoana Suomessa VTT:n vesitiiveysertifikaatti.

Ruukki Classic Silence mallissa on näiden lisäksi tehtaalla pellin alapintaan valmiiksi liimattu pohjan levyinen Silence materiaali.

Ruukki Classic-profiilit valmistetaan 0,6 mm

kuumasinkitystä teräksestä (laatuluokka 50 plus Puralmatta BT-pinnoite). Puralmatta BT on mattamainen maalipinnoite.

Ruukki Classic-teräskatteen minimipituus on 800 mm, maksimipituus 12 500 mm, hyötyleveys 475 mm ja sauman korkeus 35 mm. Ruukki Classic -vesikatelevyn alla suositellaan käytettäväksi äänitiivistenauhaa. Ruodejaoksi suositellaan keskeltä keskelle 200 - 300 mm.

Ruukki Classic ja Ruukki Classic Silence profiileilla loivin suositeltu kattokaltevuus on 1:7

## Ruukki Nordic

Ruukki Nordic on profiloimalla valmistettu pystysauma-katto. Saumaratkaisun ansiosta tämä vesikate on helppo ja nopea asentaa, mikä vaikuttaa suoraan vesikaton korjauksen kokonaiskustannuksiin.

Ruukki Nordic profiilia on kahta mallia: Ruukki Nordic 477C ja Ruukki Nordic 477D. Ruukki Nordic 477D:ssä on pystysaumojen väliin profiloitu pitkittäissuuntaiset jäykisteurat. Ruukki Nordic malleissa on taitettu eturäystäs.

Ruukki Nordic profiilia valmistetaan kuumasinkitystä teräksestä ainepaksuuksilla 0.50 mm (laatuluokka 40 Crown BT pinnoite) ja 0.60 mm (laatuluokka 30 polyesteri pinnoite). Crown BT on puolikiiltävä ja polyesteri on kiiltävä maalipinnoite. Ruukki Nordic soveltuu ilmeeltään sekä perinteisiin että nykyaikaisiin pientaloihin.

Ruukki Nordic profiilin minimipituus on 800 mm, maksimipituus 10 000 mm, hyötyleveys 477 mm ja sauman korkeus 35 mm. Ruukki Nordic -vesikatelevyn alla suositellaan käytettäväksi äänitiivistenauhaa. Ruodejaoksi suositellaan keskeltä keskelle 200 - 300 mm.

Ruukki Nordic profiilin loivin suositeltu kattokaltevuus on 1:7

## Poimulevyt

Ruukin poimulevy valikoimassa on useita erilaisia teräskatemalleja, jotka soveltuvat mitä erilaisimpien rakennusten vesikatteiksi. Poimulevyjä voidaan toimittaa useilla eri pinnoite ja väri vaihtoehdoilla.

Poimulevyjen loivin suositeltu kattokaltevuus määräytyy profiilin korkeuden ja limitystavan perusteella.

Lisätietoja suositelluista kattokaltevuuksista saat Ruukin vesikatemyynnin teknisestä neuvonnasta.

## Sadevesijärjestelmä pientaloihin

Ruukin sadevesijärjestelmät on suunniteltu sopiviksi niin teräs, tiili kuin huopakatollekin. Oli siis kattomateriaalisi mikä tahansa, voit valita Ruukin sadevesijärjestelmät käyttöösi.

Ruukin sadevesijärjestelmä poistaa sadevedet katolta tehokkaasti ja ohjaa veden pois rakennuksen perustuksista. Laadukkaan sadevesijärjestelmän muotoilu miellyttää silmää ja on myös toiminnallisuuksiltaan huippuluokkaa. Sileäksi muotoillut mutkat vähentävät roskien

kerääntymistä. Kätevät ulkopuoliset kiinnityskoukut eivät kerää roskia kouruun eivätkä haittaa puhdistusta.

Sadevesijärjestelmän kaikki osat on valmistettu kuumasinkitystä, molemmiin puolin maalipinnoitetusta 0,6 mm teräksestä. Tehdasvalmisteiset osat ovat mittatarkkoja, tiiviitä ja helppoja asentaa. Valmis sadevesijärjestelmä on lähes huoltovapaa. Kevyt puhdistus vuosittain riittää antamaan kodillesi parhaan suojan sadevesien varalta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vesikourumme ja alastulomme on suunniteltu Suomen ilmaston äärimmäisiin olosuhteisiin. Siksi annammekin niille 20 vuoden teknisen takuun.

### **Raaka-aineet**

*Ruukki laatuluokka 50 Plus* on erityisesti vesikatteisiin kehitetty kiilloton maalipinnoite. Sen kestävyys ja käsiteltävyys ovat huippuluokkaa. Uusissa rakennuksissa maalipinnoite on hillitty ja tyylikäs, saneerauskohteissa kiilloton pinta sopii hyvin yhteen vanhankin julkisivun kanssa.

*Ruukki laatuluokka 40*, Ruukin kehittämä moderni maalipinnoite tarjoaa tyylikkään ja kestäväen maalipinnoitteen rakennuslevyille. Strukturoitu himmeä pinta antaa aistikkaan ilmeen rakennusten vesikatteisiin ja suojapellityksiin.

*Ruukki laatuluokka 30* suositellaan käytettäväksi kohteissa, joissa maalipinnoitteelta ei edellytetä erityistä sääkestävyyttä. Pinnoite sopii katto- ja seinäpellitysten lisäksi myös muuhun rakennuspellitykseen.

*HIARC* on värinkestoltaan paras maalipinnoite. Se kestää hyvin liuottimia ja korkeitakin lämpötiloja.

*HIARC* -maalipinnoitteisia levyjä suositellaan käytettäväksi erityisesti rakennusten julkisivuissa ja korkealaatuisissa vesikattolevyissä.

### **Levyjen käyttö**

Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on levyn valinnassa kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Riittävä levyn paksuus: julkisivuissa ja vesikatoissa suositeltava levyn vähimmäispaksuus on 0,5 mm.
- Riittävä sinkin määrä: pinnoitteen alla olevan sinkin määrä tulee olla vähintään 275 g/m<sup>2</sup>
- Oikea pinnoite käyttötarkoitukseen

### **Tuotteiden varastointi**

Tuotteet säilyvät parhaiten lämpimässä kuivassa sisätilassa. Mikäli profiililevyjä varastoidaan kauan ulkona, on ne syytä korottaa irti maasta ja erottaa toisistaan välirimoja ja latoa kaltevaan asentoon veden poistamiseksi. Muiden tuotteiden osalta pakkaukset on avattava ilmankierron varmistamiseksi jotta mahdollinen kosteus pääsee poistumaan.

### **Käsittely**

Levyjen pinoamisessa ja käsittelyssä on vältettävä niiden hankaantumista ja naarmuuntumista. Levyjä ei saa vetää toisiaan vasten, vaan levyjen irrotus nipusta tapahtuu

vesiurasta nostamalla useasta kohdasta yhtä aikaa. Yksittäisiä levyjä käsiteltäessä on huomioitava, ettei pitkiä levyjä saa nostaa päistä. Paras tapa on ”roikottaa” levyä poikittaissuunnassa vesiurastaan. Pystysaumakatteilla leikattuja paloja pitää nostaa ehjistä saumasta profiilin taantumisen välttämiseksi.

### **Työstäminen**

Kattolevyt toimitetaan määrämittäisinä. Aumat ja läpiviennit työstetään oikeaan muotoonsa rakennuspaikalla. Leikkaus voidaan suorittaa vain kovametallipalaterällä varustetulla käsisirkkelillä, nakertajalla tai kuviosahalla. *Katkaisulaikalla varustetun kulmahiomakoneen (rälläkkä) käyttö on kielletty*, koska levyistä lentävät leikkauslastut palavat pinnoitteeseen kiinni ja ruostuessaan jättävät siihen jälkiä. Kulmahiomakoneen käyttö johtaa pinnoitetakuun raukeamiseen.

### **Suojaus**

Seiniä käsiteltäessä (maalauk/rappaus) tulee katto suojata kunnolla roiskeiden varalta. Jos kuitenkin roiskeita menee pinnoitteelle, niin puhdistusta pinta välittömästi.

### **Puhdistus**

Asennuksen aikana levyn pinnalle mahdollisesti jääneet poraus- ja leikkauslastut on poistettava. Levyn pinta voidaan puhdistaa pesemällä käyttäen mietoja kotitalouspuhdistusaineita. Voimakkaita liuottimia ei saa käyttää.

### **Katon huolto**

Tee vuosittain, 1-2 kertaa, kattosi huoltotarkastus. Tarkastuksen yhteydessä poista katolta roskat ja epäpuhtaudet (pehmeä harja ja vesi, pinttyneempi lika voidaan pestä yleispesuaineella tai katon pesuun tarkoitettulla pesuaineella).

### **Lumen poisto**

Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varoen pintaa vaurioittamatta ja jätä katolle vähintään 10 cm lunta suojakerrokseksi. Kysy Ruukin kattoturvatuotteiden huolto-ohjetta Ruukin vesikatemyynnin teknisestä neuvonnasta.

### **Paikka- ja huoltomaalaus**

Mikäli levyyn on tullut asennusaikana vaurioita, ne kannattaa aina korjata. Korjaamattomat kohdat lyhentävät tuotteen käyttöikä. Maalaukseen on käytettävä maalipinnoitteen korjaukseen soveltuvia maaleja. Ennen maalausta naarmukohta on puhdistettava lakkabensiinillä. Kuivumisen jälkeen naarmu maalataan mahdollisimman pienellä pensselillä 1-2 kertaa. *Spray-maalauk on kielletty*. Teräskate tarvitsee huoltomaalauksta 10–30 vuoden kuluttua asennuksesta, käytetystä pinnoitteesta ja vallitsevista olosuhteista riippuen.

**Ruukki**

# TIEDÄTKÖ MITÄ KATTOREMONTTISOPIMUKSESI SISÄLTÄÄ?

## Tutustu sisältöön huolellisesti

- Kattoremontin teettäjän on erittäin tärkeää tutustua tarjouksen sisältöön huolellisesti, sanoo Ruukin myyntipäällikkö Jukka Torpakko.
- Tarjousvaiheessa on tiedettävä mitä ja minkälaiselta yritykseltä ollaan tilaamassa. Päätös kannattaa tehdä harkiten.
- Moni ongelma onkin vältettävissä, jos kattoremontin tilaaja tutustuu urakkatarjouksen sisältöön hyvin ja pyrkii vertailemaan tarjouksia keskenään.

On myös tärkeää varmistua siitä, että urakkatarjous ja allekirjoitettava sopimus ovat keskenään yhteneväiset ja työturvallisuusasioista on huolehdittu.

- Osalla toimijoista urakkasopimus ei ole yhteneväinen tarjouksen kanssa. Tällöin halvin tarjous voi mennä läpi puutteellisena, ja urakasta voi jäädä puuttumaan esimerkiksi Rakentamismääräyskokoelman osa F2 mukaiset lumiesteet tai sadevesijärjestelmä.

”Jopa tuhansien eurojen hintaeroja saadaan aikaan esimerkiksi tarvikkeiden määriä vaihtamalla tai käyttämällä halvempia pinnoitteita.”

## Huomioi laatu ja luotettavuus

Tarjouksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin se soveltuu kyseiseen kohteeseen, tarjottujen tuotteiden laatuun sekä takuuajoihin. Mitä pidemmän takuuajan valmistaja antaa, sitä kestävämmästä materiaalista on kyse. Esimerkiksi Ruukin kolme laatuluokkaa tekevät valinnasta helpon ja selkeän.

- Kattotuotteilla on oltava takuu, josta selviää kuka vastaa ja miltä osin. Kaikilla luotettavilla kattotoimittajilla on takuupaperit, jotka on syytä liittää urakkasopimukseen.
- Katto tehdään kymmeniksi vuosiksi. Siksi on hyvä miettiä, onko kattoremontin tekevä porukka vastaamassa työstään vaikkapa 15 vuoden kuluttua. Kiinnitä siis huomiota sekä kattotuotteiden laatuun että tekijän luotettavuuteen.

## Tee aina kirjallinen sopimus

Kattoremontista on syytä olla mustaa valkoisella. Sopimusvaiheen pahimpana virheenä pidetään sitä, että kirjallista sopimusta ei tehdä lainkaan.

- Sopimus olisi hyvä tehdä kokonaispaketista. Jos sen ulkopuolelle jää työtä, josta voi laskuttaa jälkikäteen, on mahdotonta etukäteen tietää kattoremontin kokonais-kustannusta. Nykypäivän luotettavat toimijat käyttävät sähköisiä tarjouslaskenta- ja sopimusjärjestelmiä. ”Rasti ruutuun” -sopimukset eivät ole tätä päivää.

On muistettava, että luotettava kattoremontin tekijä huolehtii siitä, että yläpohjan tuuletus toimii myös remontin jälkeen.

- On yleinen väärinkäsitys, että hengittävä aluskate tuulettaa. Näin ei välttämättä ole, vaan tuulettuva yläpohja on kosteusvaurioiden estämisessä tärkeää.

Keskeistä kattoremontin onnistumiselle on se, että remonti tehdään huolellisesti.

- Todellinen katon teko-aika on 3-5 päivää. Jos asennusajaksi luvataan paljon vähemmän, on yleensä jostakin tingitty: ei esimerkiksi asenneta uusia otsalautoja tai kattoturvatuotteita on riittämättömästi.

***”Tärkeintä ei olekaan se kuka tekee nopeimmin, vaan kuka tekee parhaiten.”***

## Huomioi kattoremontin tarjousvaiheessa nämä:

- Tutustu tarjouksen sisältöön huolella.
- Vertaile tarjouksia.
- Varmistu tarjousten yhteneväisyydestä ennen urakan allekirjoitusta.
- Huomioi tarjottujen materiaalien laatu, takuu-aika sekä urakoitsijan luotettavuus.
- Tee aina kirjallinen sopimus.
- Varmistu kattoremontin aikataulusta.

**Lähde: Myyntipäällikkö Jukka Torpakko  
Ruukki**



# CLT – ristiin liimatusta puusta kestävä ja terveellinen rakennus

CLT tulee sanoista Cross Laminated Timber, joka tarkoittaa ristiin liimattua puuta. Materiaalina käytetään pääosin C24 lujuusluokiteltua sahatavaraa, jota liimataan kolmeen, viiteen, seitsemään tai jopa kahdeksaan kerrokseen siten, että joka toinen lamellikerros on toisin päin. Liima levitetään kerrosten väliin ja joillain valmistajilla on käytössä myös syrjäliimaus.

CLT on kehitetty 1990-luvun alussa Itävallassa ja Saksassa ja se yleistyi toden teolla Keski-Euroopassa 2000-luvun puolella. Edelleenkin CLT:n valmistus on keskittynyt Alppien alueelle, mutta valmistajia on syntynyt nyttemmin myös muualle kuten Baltiaan ja Ranskaan. Suomeen perustettiin ensimmäinen tehdas vuonna 2014 Kuhmoon, jonka jälkeen on perustettu tehtaot Alajärvelle ja Kauha-joelle. Tällä hetkellä kotimaisen CLT:n tuotanto on noin 100 000m<sup>3</sup>.

## CLT:n edut

- Rakenteellinen lujuus CLT:ssä ja betonissa samaa luokkaa
- Mahdollisuus suuriin yhtenäisiin levyihin kooltaan jopa 3,5m x 16m, levy on tyypillisesti 60-400mm paksua
- Valmistetaan tehtaalla säältä suojassa
- Noin viidenneksen betonin painosta, mikä mahdollistaa kevyemmät perustukset ja lisäkerrosten rakentamisen perustuksia muuttamatta
- CLT on helppo yhdistää esim. teräkseen, lasiin ja betoniin
- Hyvät tekniset ominaisuudet, kuten korkea sisäilman laatu, ilmatiiviys, lämpöeristys, kosteustasapaino ja akustiikka
- Liimat ovat ympäristöystävällisiä eivätkä sisällä formaldehydiä tai liuottimia
- Esteettinen materiaali, joka voidaan jättää sellaisenaan näkyville
- Tarjoaa arkkitehdeille lähes rajattomat mahdollisuudet, sillä mittatarkkuus on 1mm:n luokkaa
- Hyvä palonkestävyys massiivirakenteen ansiosta, sillä CLT:n pintalamelli hiiltyy, mutta ei syty palamaan
- Sopii erinomaisesti korkeiden kerrostalojen rakentamiseen
- Puu on uusiutuva, ekologinen, runsaasti saatavilla oleva ja kotimainen luonnonvara, jonka käyttöä valtio haluaa tukea



## Mihin CLT soveltuu?

CLT soveltuu käytettäväksi betonielementtien tapaan seinien, kattojen ja välipohjien runkorakennusmateriaalina kerros-, liike- ja yksityisrakentamisessa sekä julkisessa rakentamisessa. Hyviä esimerkkejä käyttökohteista ovat koulut, päiväkodit, urheiluhallit, omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, autotallit ja pysäköintihallit sekä maatilarakennukset ja teollisuushallit. CLT käy hyvin myös mm. puusiltoihin ja meluaitoihin.

Rakentamisessa CLT-levyä käytetään joko levynä, suurelementtinä tai tilaelementtinä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa CLT-tehdas valmistaa liimatun sekä valmiiksi työstetyn, aukotetun ja hiotun levyn, joka menee suoraan työmaalle. Siellä se asennetaan paikoilleen ja lisätään ikkunat yms. paikan päällä. Suurelementin kohdalla levy menee tehtaalta elementtivalmistajalle, joka lisää siihen ikkunat, mahdolliset ulkoverhoukset, kipsilevyt jne. ennen työmaalle toimitusta. Tilaelementissä CLT:stä tehdään kokonainen kolmiulotteinen rakennuksen osa kiintokalusteineen valmiiksi tehdasoloissa, joka työmaalla yksinkertaisesti liitetään toiseen tilaelementtiin kiinni ja yhdistetään putket ja sähköjohdot.

**Lähde CLT Plant Oy**

## VESIVAHINGOT pientaloissa ja niiden tehokas estäminen

Vesivahinkojen määrä on kasvanut rajusti viime vuosikymmenen aikana ja joka vuosi vakuutusyhtiöt korvaavat niitä lähes 175 miljoonalla eurolla. Vahinkojen todelliset kustannukset arvioidaan kuitenkin tätäkin suuremmiksi, sillä kaikki vahingot eivät mene vakuutusyhtiöiden maksettaviksi. Summissa eivät myöskään ole mukana vesivahinkojen seurannaisvaikutukset kuten home- ja terveysongelmat. Kappalemääräisesti Suomessa sattuu yli 36 000 vesivahinkoa vuodessa, eli 100 joka päivä. Mistä vesivahingot aiheutuvat? Omakoti- ja rivitaloissa yleisimpänä vesivahingon aiheuttajana on kylmän käyttöveden putkisto. Tilastollisesti liki puolet vesivahingoista sattuvat 1960-80-luvuilla rakennetuissa taloissa joissa valtaosassa on alkuperäiset putkistot. Yleisimpiä vahingon aiheuttajia ovat putken tai liitoksen mekaaninen rikkoutuminen tai korroosio, eli syöpyminen. 1990- ja 2000-luvulla rakennetuissa taloissa vesivahinkojen syyt juontavat taas pääsääntöisesti asennus- tai materiaalivirheistä. Ongelmana on se, että huonosti puristettu tai virheellisesti tehty puristusliitos ei aina paljastu painekokeessa, vaan saattaa irrota vasta vuoden parinkin päästä asennuksesta. Tavallisia ovat myös lämminvesivaraajan vuotovahingot jotka useimmiten johtuvat säiliön puhkisyöpymisestä. Vaikka varaajan tekninen käyttöikä on useimmiten 15- 20 vuotta, on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin mm. varoventtiilin toiminta ja yhteiden tiiviys. Vesivahinkoja aiheuttavat myös verkostoon liitetyt astianja pyykinpesukoneet. Yleisimmin vuodon aiheuttaa täyttö- letkun liittimen löystyminen ja poistoletkun murtuminen. Täyttö- ja poistoletkut onkin tarkistettava ja uusittava varmuuden vuoksi 5-7 vuoden välein. Turvakaukalo on hyvä asentaa, sillä se mahdollistaa vuodon havaitsemisen, mutta käytännössä kaukalokaan ei isomman vuodon sattuessa pysty keräämään kaikkea vuotavaa vettä. Aina ei vesivahinko ilmoita itsestään isompana virtausvuotona vaan voi piillä talon rakenteissa vuosia, kuten talon alapohjan putkistossa, välipohjassa tai seinissä. Mitä pienempi vuoto, sitä pidempään se saa tehdä tuhojaan ennen kuin kosteus näkyy rakenteissa. Usein piilovuodon ensimmäisiä merkkejä ovat ilmassa leijuva ummehtunut haju, rapiseva maalipinta tai turpoava parketti. Vesivahingon sattuessa onkin aina oleellista, että vuoto havaitaan ajoissa ja että se pysäytetään välittömästi. Kotivakuutus korvaa yleensä vain osan vesivahingon korjauksista. On hyvä muistaa, että useimmat kotivakuutukset korvaavat ainoastaan äkillisiä ja odottamattomia tapahtumia kuten putkirikkoja ja koneiden rikkoutumisia. Laajakaan vakuutus ei kuitenkaan korvaa rakennusvirheistä tai rakenteiden huonosta kunnosta ja haurastumisesta aiheutuneita vahinkoja. Myöskin asukkaan huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot, kuten kodinkoneen jättäminen yksin

pyörimään tai vesiliitaintöjen pitäminen auki muulloin kuin vettä käyttävän koneen käydessä, jäävät korvauspiirin ulkopuolelle. Putkistosta lasketaan myös ikävähennykset, jotka pienentävät korvaussummaa. Vesivahingon jälkeiset purku-, kuivaus ja korjaustyöt saattavat kestää kuukausia eikä vakuutus välttämättä korvaa sijaisasumisen kuluja.

### Ympäri vuorokautinen suoja vesivuotovahdilla

Vesivahinkoja voi ehkäistä teknisillä ratkaisuilla ja markkinoilla on saatavilla karkeasti kahdenlaisia laitteita: kosteushälyttimiä ja vesivuotovahteja. Kosteushälytyn sijoitetaan tavallisesti tiettyihin riskipaikkoihin ja se reagoi, kun anturin pinnalle tulee vettä. Kosteushälyttimellä aikaansaadaan pistevalvonta ja se hälyttää palovaroittimen tavoin mutta ei katkaise vedentuloa, kuten ei palovaroitin sammuta paloa. Vesivuotovahti asennetaan vesijohtoon siihen kohtaan minkä jälkeistä putkistoa halutaan valvoa, pääsääntöisesti heti vesimittarin jälkeen, jolloin valvontaala on koko käyttövesiputkisto ja siihen liitetyt vesikalusteet. Havaittuaan vuodon, vesivuotovahti sekä hälyttää että katkaisee vedentulon, jotta laajemmilta vahingoilta välttyään. Markkinoilla olevien vesivuotovahtien kyvykkyydessä havaita vuotoja ja nopeudessa reagoida tapahtuvaan vuotoon, on huomattavia eroja. Leakomatic vesivuotovahti on tässä sarjassa markkinoiden tarkin ja monipuolisin. Leakomatic vesivuotovahdin toimintaperiaate perustuu kolmeen erilliseen vuototestiin jotka valvovat käyttö- vesiverkostoa vuorokauden jokaisena hetkenä. Pikatesti tarkkailee tuntikohtaisesti tippavuotoja ja virtaustesti sitä, että vesi ei pääse virtaamaan liian pitkäksi ajaksi. Tämän lisäksi järjestelmä suorittaa jokaisena vuorokautena tiivistestini, joka varmistaa, ettei käyttövesijärjestelmässä esiinny piilovuotoja. Tarkkuus on ylivoimainen, sillä laite tunnistaa vuodon joka vastaa ainoastaan teelusikallista puolella tunnissa. Yhdessä nämä vuototestit antavat täydellisen suojan äkillisiltä ja piileviltä vuodoilta ja auttavat tunnistamaan vuotavia vesikalusteita, jotka kuluttavat turhaan vettä ja rahaa. Esimerkiksi vuotava wc saattaa kuluttaa jopa kuution verran vettä vuorokaudessa ja monesti mitättömältä kuulostava tiputteleva hana saattaa kuluttaa 40 litraa vuorokaudessa, eli jopa 1200 litraa kuukaudessa.

Leakomatic vesivuotovahdin toiminta ei häiritse normaalia vedenkäyttöä arjessa sillä venttiili sulkeutuu ainoastaan kuin laite havaitsee vuodon, välttämällä näin turhat putkistoon kohdistuvat paineiskut jatkuvan venttiilin käytön aiheuttamana. Jännitteettömänä auki oleva venttiili mahdollistaa myös sen, että Leakomatic jatkuvasti mittaa putkiston ja vesikalusteiden tiiviiden. Laitteen



ohjaus onnistuu sekä paikan päältä näyttöyksiköltä että etänä ilmaisen sovelluksen avulla. Sen voi myös liittää ja ohjata kotiautomaatio- tai hälytysjärjestelmän kautta. Järjestelmään voidaan myös liittää vesikiertoisten patterien ja lattialämmitysten valvonta sekä esimerkiksi lämpötilan valvonta. Sovelluksen kautta Leakomatic tuottaa myös ajantasaista tietoa talon vedenkäytöstä joita voi seurata reaaliajassa ja halutulta ajanjaksolta. Käyttäjähallinnan avulla eritasoisia käyttöoikeuksia voi luoda

kaikille perheenjäsenille, naapurille tai huoltoyhtiölle. Vesivuotovahdin hankinta tuo asumiseen turvaa, säästöjä vedenkulutuksessa ja säilyttää talon jälleenmyyntiarvon. Useat vakuutusyhtiöt myöntävät myös erityisiä etuuksia kuten alennuksia kodin ja irtaimiston vakuutusmaksuihin Leakomatic vesivuotovahdin hankinnan yhteydessä. Taloa suojaamalla voi siis säästää selvää rahaa.

**Leakomatic**

**Leakomatic on Suomen johtava vesivuotovahtien valmistaja, ja yrityksen tuotteita on asennettu jo yli 13 500 erikokoiseen kiinteistöön. Tuotevalikoima kostuu sekä omakotitaloihin että julkisiin rakennuksiin soveltuvista vesivuotovahdeista, joita voidaan soveltaa pientalojen lisäksi monissa muissakin käyttökohteissa, kuten rivi- ja kerrostaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa ja tuotantotiloissa.**

**Tuotteiden monipuolisuus mahdollistaa tehokkaan turvan ja valvonnan käyttövesiputkistojen ja suljettujen kiertojen vuotojen osalta. Leakomatic vesivuotovahti voidaan laajentaa myös lämpötilan mittauksella. Lisäksi järjestelmät mahdollistavat myös vedenkulutuksen mahdollistaa koko kiinteistön vedenhallinnan vuotojen ehkäisemisestä vedenkulutuksen seurantaan ja laskuttamiseen yhdellä ratkaisulla.**

**Kattava jälleenmyynti-, asennus- ja huoltoverkosto palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita ympäri maata.**

# VALESOKKELIN KORJAUS

## Mikä valesokkeli on

Suomessa on yli miljoona omakotitaloa, joka on merkittävä kansallisomaisuus. Valesokkeli perustusratkaisuna on ollut yleinen tapa rakentaa 1960-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun saakka, jonka jälkeen alettiin yleisesti havaita rakenteen kosteuden riskialttius. Valesokkeli on riskikohde, em vuosikymmenillä rakennetuista tiiliverhoiluista omakotitaloista on lähes kaikki ja puutaloista suurin osa toteutettu valesokkelilla. Suuressa osassa valesokkelirakennuksissa on ongelmia. Tutkituissa rakennuskannassa ulkoseinärakenteissa on esiintynyt 35 %:ssa vaurioita. Suomen pientalokannasta noin 350 000 vaatii korjauksia ulkoseinärakenteissa. Asumisterveysliiton tutkimuksessa on selvinnyt, että 35 % perheistä oli



Valesokkeli

kärsinyt homeen aiheuttamista terveysongelmista. Vauriot alapohjan rakenteisiin on aiheuttanut vesi tai ylimääräinen kosteus, johtuen virheellisistä ratkaisuista. Tutkimusten mukaan alapohjan mikrobivaurion aiheuttajia on rivi- ja ketjutaloissa yhtä usein kuin pientaloissa. Yleinen paine kosteusvaurioiden korjaamiseen kasvaa jatkuvasti.

## Home- ja mikrobivauriot

Kun seinän alaosan puurakenteet ovat maanpinnan tasossa tai sen alapuolella, on rakenne aina riskirakenne. Yksi riskeistä on kapilaarinen kosteus ja maaperän kosteus. Seinärakenteen alaosan tuuletus ja kosteuden poistuminen rakenteista ei tapahdu kuten maanpäällisissä rakenteissa.



Valesokkeli  
korjattu  
termotuotteilla

## Termotuotteen hyödyt

Homevaurioituneiden seinärakenteiden korjaukseen on kehitetty patentoitu menetelmä

Alan ammattilaiset ovat olleet asialla. Pitkällisen tuotekehitysprojektin ja useiden eri vaiheiden ja testauksien jälkeen tuotteistettiin uusi tuote ja korjausmenetelmä; Termokenkä ja Termopalkki. Termotuotteet voittivat Kosteusturvallisen rakentamisen ensimmäisen palkinnon Rakennusfysiikkapäivillä vuonna 2013. Termotuotteilla on korjattu jo satoja kohteita.

Termotuotteiden ominaisuuksia on tutkittu Ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot ([www.hometalkoot.fi](http://www.hometalkoot.fi)) toimenpideohjelmassa.



## Termotuotemenetelmä

Aikaisemmin valesokkelikorjaus on suoritettu muuramalla harkko valesokkeliin. Harkkomuurausmenetelmässä korjaus suoritetaan siten, että pystyrunko katkaistaan, betonisokkelia korotetaan harkkoilla ja ulkopuolelle lisätään vesieristys. Harkkomuurausmenetelmä on hidaskorjaus ja usean eri työvaiheen takia kallis korjausmenetelmä ja se vaatii pitkän kuivumisajan, lumikuorman aikana on lisäksi rakennuksen notkahdusvaara. Termotuote-menetelmällä pystyy yksi rakennusmies tekemään korjaustyön, se on nopeampi suorittaa ja kustannukset ovat oleellisesti pienemmät. Uudella termokenkämenetelmällä seinärakenteen lämmöneristyskyky paranee, koska harkko vaihtuu eristeeseen.

Vanhaan menetelmään sisältyneet korjattavan tilan alipaineistus, seinän tuennat, siirto-, asennus- ja purkutyöt,

harkon kuljetukset, muurauslaastin valmistus ja harkon muuraukset jäävät pois, usein myös harkon kuivattaminen, koska märkää harkkoa ei voida asentaa seinän sisään. Uudella termokenkämenetelmällä tulee oleellinen kustannussäästö korjausajassa, sitä kautta työ- ja materiaalikustannuksissa ja korjattavan tilan käytön olennaisesti pienempi häiriö. Vastaava työ tehtynä termokenkämenetelmällä tulee 15 - 20 % edullisemmaksi. Asennustyö lyhenee jopa 60 % harkkomuuraukseen verrattuna.

Lisätietoa uudesta korjausmenetelmästä [www.lamox.fi](http://www.lamox.fi)  
050 – 583 5096  
[info@lamox.fi](mailto:info@lamox.fi)

Linkkejä:

[http://www.rakentaja.fi/tuoteinfo/TM\\_2013\\_valesokkelin\\_korjausmenetelma\\_lamox.htm](http://www.rakentaja.fi/tuoteinfo/TM_2013_valesokkelin_korjausmenetelma_lamox.htm)

[http://www.suomela.fi/Termotuote\\_korjaa-kosteusvaurioitunut-valesokkeli-helposti](http://www.suomela.fi/Termotuote_korjaa-kosteusvaurioitunut-valesokkeli-helposti)

<http://www.finnfoam.fi/kayttokohteet/seinat/valesokkelin-korjaus/>

<https://fi.wikipedia.org/wiki/Kosteusvaurio#Valesokkeli>

# MAAPERÄTUTKIMUS, miksi omakotitalorakentajan pitäisi teettää maaperätutkimus

Maaperätutkimuksen ja siihen liittyvien mittausten ja maanäytetutkimusten päätarkoituksena on selvittää rakennuspaikan maaperän rakenne siten, että suunnitellulle rakennukselle voidaan suunnitella riittävän varma ja taloudellinen perustus.

Tavanomaisen omakotitalon maaperätutkimukseen kuuluu yleensä neljä painokairausta, näytteenotto yhdestä tutkimuspisteestä ja pohjavedenpinnan mittaus. Kallio-moreenialueella voidaan kairaukset korvata koekuopilla tai porauksilla, jos oletetaan kantavan perusmaan tai kalliopinnan olevan lähellä maanpintaa.

Kairauksilla selvitetään perustamistapa ja se taso, jonka varaan perustukset voidaan tehdä, maanäytteillä selvitetään maalajit, routivuus ja tarvittaessa pohjamaan painumisominaisuudet. Pohjavedenpinnan tason selvittäminen on erityisen tärkeä kellarillisissa taloissa ja myös kaivutöiden ja työnaikaisen kuivatuksen sekä salaojituksen kannalta.

Mittaustyöt käsittävät tutkimuspisteiden paikalleen mittauksen, rakennuspaikan korkeusmittaukset siinä laajuudessa, että rakennuksen korkeusasema voidaan määrittää. Usein mitataan myös viereisen kadun ja viereisten kiinteistöjen korkeusasema, alueella olevat merkittävät puut yms. ja mahdolliset rakenteet ja avo-ojat.

Suoritetuista maastotutkimuksista, kairauksista, mittauksista ja laboratoriotutkimuksista laaditaan pohjatutkimusasiakirjat ja niiden perusteella laaditaan perustamistaparaportti. Tässä raportissa esitetään perustamistapa, sopivat perustamistasot, niille sallittava maapohjan kantavuus ja muut perustamistöiden kannalta oleelliset asiat. Lisäksi esitetään salaojituksen tarve, routasuojauksen tarve, kaivutöiden suoritus, kapillaarisuuteen ja radoniin liittyvät seikat.

Raportissa voidaan myös esittää ohjeet pihateiden rakennekerroksista ja tontille tulevien putkijohtojen perustamisesta.

Maaperätutkimusten ja mittausten suorittaminen sekä perustamissuunnittelu ovat koulutusta ja kokemusta vaativia tehtäviä. Perustamistaparaportin laatijalla tulisi olla tekninen koulutus alalta. Tutkimusten ohjelmointi on työn tärkein vaihe ja se kuuluu suunnittelijalle.

Omakotitalojen yleisimpiä perustamistapoja ovat maanvarainen perustaminen joka anturoilla tai jäykistetyllä laatalla pohjamaan varaan tai massanvaihdolle. Pehmeän pohjamaan tapauksessa perustamistapa on paalutus teräsbetoni- tai teräspaaluilla. Joskus käytetään myös kahden perustamistavan yhdistelmää.

Rakennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen perustukset perustamistaparaportissa esitetyn mukaisesti, tarvittaessa yhteistyössä maaperätutkimuksen laatijan kanssa.

Pohjatutkimuksen suorittamisesta on vaatimukset esim. Suomen rakentamismääräyskokoelma B3, Pohjarakenteet, kohta 2 ja Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) § 135.

Monelle omakotitalon rakentaminen on elämän suurin hanke. Siksi siihen pitää suhtautua suurella huolellisuudella. Perustusten tekemisessä tulleet virheet ovat hankalia tai jopa mahdottomia korjata ja tulevat kalliiksi.

## Lähde Soilcon Oy

# ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS

## 129 a §

### *Rakennusjärjestyksen määräys vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta*

Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

## 137 §

### *Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella*

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

- 1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
- 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatalaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen.

## 137 a §

### *Alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella*

Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, kunta voi tehdä päätöksen 137 §:n 1 momentissa säädettyjen rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta samalla kertaa useamman kuin yhden rakennuspaikan osalta. Tällainen päätös voidaan tehdä alueella, joka oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on osoitettu kyläalueeksi tai muutoin rakentamiseen soveltuvaksi alueeksi. Päätös voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta. Alueellinen päätös ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Alueellista päätöstä tehtäessä noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä.

## 191 §

### *Valitusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä*

Sen lisäksi, mitä kuntalain 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia.

# KORJAUSVELKA JA RAKENNUSOSIEN KÄYTTÖIÄT

Oulun rakennusvalvonta

Tiedätkö paljonko on talosi korjausvelka?

## Korjausvelka=

**Tekemättä jääneet korjaukset**, jotka **rakennusosien käyttöikä huomioiden** olisi tullut suorittaa sekä em. korjaus-toimien suorittamisen vaatima **investointi**.

## Oletko sinä pitänyt huolta omasta talostasi vai onko korjausvelkaa päässyt kertymään?

Jokainen pientalo vaatii säännöllistä huoltoa ja **pintaremonttien** lisäksi myös **peruskorjausta**. Korjausvelka ja laiminlyödyt huollot alentavat talosi arvoa.

## Vanheneeko talosi käsiin?

Laitteilla ja rakenteilla on erilaiset **käyttöiät**. Mikään rakenne tai laite ei ole ikuinen ja talosi osia tuleekin **huoltaa, korjata** tai **vaihtaa** tasaisin väliajoin.

Esimerkkejä käyttöiästä:

Ulkooverhous, lauta	30 - 70 v.
Salaojat	30 - 50 v.
Lämminvesivaraaja	25 - 30 v.
Ilmanvaihtolaite	30 - 40 v.
Vesikate	20 - 50 v.
Keittiön kaapistot	20 - 30 v.
Parketti	10 - 40 v.
Hanat	15 - 25 v.

## Taloa ostamassa?

Ovatko talon edelliset omistajat pitäneet huolta talosta vai onko korjausvelkaa päässyt kertymään?

# PIENTALOASUJAN KEVÄÄN TARKASTUSLISTA

Mitä kohtia pientaloasujan kannattaisi joka kevät talostaan tarkastaa ja tarvittaessa korjata

TARKASTETTU

1. Rännit ja sadevesikaivot .....
2. Salaojat .....
3. Kellari ja alapohja .....
4. Vesikatto ja läpiviennit .....
5. Julkisivut, ikkunat ja ovet .....
6. Piha-alueet .....
7. Ilmanvaihto .....
8. Märkätilat ja lattiakaivot .....
9. Imuri ja siivousvälineet .....
10. Huoltokirja ja kulutustiedot .....

Lisätietoa tehdyistä toimenpiteistä toisella sivulla

Talon kuntoarvio on tehty viimeksi vuonna .....

Päivämäärä .....

Tarkastaja .....



# PIENTALOASUJAN SYKSYN TARKASTUSLISTA

Mitä kohtia pientaloasujan tulisi joka syksy talostaan tarkastaa ja tarvittaessa korjata.

TARKASTETTU

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Rännit ja sadevesikaivot .....            | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tekninen tila + lämmityslaitteistot ..... | <input type="checkbox"/> |
| 3. Patterit ja termostaatit .....            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Yläpohjan tuuletustila ja ullakko .....   | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ikkunat ja ovet .....                     | <input type="checkbox"/> |
| 6. Piha-alue .....                           | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ilmanvaihto .....                         | <input type="checkbox"/> |
| 8. Koneet ja työkalut .....                  | <input type="checkbox"/> |
| 9. Turvallisuus .....                        | <input type="checkbox"/> |
| 10. Huoltokirja ja kulutustiedot .....       | <input type="checkbox"/> |

Lisätietoa tehdyistä toimenpiteistä/havaituista epäkohdista voit merkitä toiselle sivulle.  
Talon kuntoarvio on tehty viimeksi vuonna .....

Päivämäärä ..... Tarkastaja .....

## Tarkempia ohjeita toimenpiteiden suorittamiseen

1. Rännit ja sadevesikaivot – Puhdista sadevesijärjestelmä, kourut ja kaivot. Jos tontilla on paljon lehtipuita, työn voi joutua tekemään normaalia useammin.
2. Tekninen tila + lämmityslaitteistot – Siisti tekninen tila, vie pois sinne kuulumattomat tavarat. Tarkista ja huolla laitteistot, esim. vesikeskuslämmityksen venttiilien käyttäminen ajoittain vähentää niiden kiinnijuuttumisen ja vuotojen riskiä.
3. Patterit ja termostaatit – Tarkista, että kaikki patterit lämpenevät ja termostaatit eivät ole jumittuneet kiinni. Pattereista kuuluva lorina on merkki ilmasta ja silloin järjestelmä pitää ilmata. Jos huoneiden välillä on lämpötilaeroja, tulee järjestelmä perussäätää.
4. Yläpohjan tuuletustila ja ullakko – Tarkista yläpohjan kunto, etsi jälkiä vuodoista. Paras aika tarkastukselle on saateella (vuodot on helppo havaita). Tarkista, että yläpohjan tuuletus toimii joka puolelta / kaikilta räystäiltä. Tarkista, ettei ullakolle varastoidut tavarat haittaa rakenteiden tuulettumista.
5. Ikkunat ja ovet – Tarkista tiivisteiden kunto ja toimivuus. Kokeile kaikkien ikkunoiden toimivuus, tarvittaessa voitele lukot ja saranat. Tarkista myös hätäpoistumistiet (esim. yläkerran makuuhuoneista on päästävä hätätilanteessa ulos ikkunan kautta).
6. Piha-alue – Tarkista, että piha-alueet ovat valmiina talven tuloon, mieti etukäteen sopiva lumenläjitys paikka tarpeeksi kauaksi (n. 3-5 m) rakennuksista.
7. Ilmanvaihto – Huolla ilmanvaihtokone/puhaltimet. Vaihda/puhdista koneen ja korvausilmaventtiilien suodattimet. Puhdista ilmanvaihtoventtiilit tarvittaessa.
8. Koneet ja työkalut – Syyshuolla ruohonleikkuri ja muut työkoneet. Vie kesätyökalut varastoon, ota talvivarusteet kuten lumikola valmiiksi esille.
9. Turvallisuus – Varmista, että savuhormit ja tulisijat on nuohottu alle vuosi sitten. Tarkista palovaroittimien patterit sekä toimivuus. Huom. palovaroittimen käyttöikä on n. 10 vuotta, vaihda siis vanhemmat uusiin! Jos kodissa on tulisijoja, tulisi siellä olla myös häikävaroitin. Testaa ulkopistorasioiden ym. vikavirtasuojat. Jos rakennuksessa ei ole viranomaisen toimesta suoritettu palotarkastusta muutamaan vuoteen, kannattaa pyytää paloviranomaiselta ohjeet omavalvonnan suorittamiseksi.
10. Huoltokirja ja kulutustiedot – Tee muutkin huoltokirjassa määritellyt syystoimet, kirjaa huoltokirjaan sähkön-, lämmön- ym. kulutustiedot.

### 3.1 RAKENTAMISEN AIKATAULU

VIIKOT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RAIVAUS JA MAANKAIVU																							
LOUHINTA																							
PAALUTUS																							
ANTURA																							
SOKKELI, PERUSMUURIT																							
SALAOJITUS																							
TÄYTTÖTYÖT																							
ALAPOHJA																							
TALOPAKETTI																							
ULKOSEINÄT																							
KANTAVAT VÄLISEINÄT																							
VÄLIPOHJA																							
YLÄPOHJA																							
VESIKATTORAKENTEET																							
IKKUNAT, OVET																							
KEVYET VÄLISEINÄT																							
SISÄPORTAAT																							
HORMIT																							
TULISIJAT																							
MÄRKÄTILAT																							
SISÄSEINIEN TASOITETYÖT																							
SISÄKATTOJEN TASOITETYÖT																							
LATTIOIDEN PINTAVALUT																							
SISÄSEINIEN PINNOITUS																							
SISÄKATTOJEN PINNOITUS																							
LATTIOIDEN PINNOITUS																							
ULKOSEINIEN PINNOITUS																							
PELLITYKSET																							
KIINTOKALUSTEET																							
LAITTEET JA KONEET																							
SÄHKÖTYÖT																							
LÄMPÖ																							
VESI																							
VIEMÄRI																							
ILMANVAIHTO																							
PIHATYÖT																							



# KUSTANNUSARVIO JA -SEURANTA

(suluissa keskimääräinen kustannusjakauma 100 %)

	ARVIO euroa	TOTEUTUMA euroa		ARVIO euroa	TOTEUTUMA euroa
<b>1. RAKENNUKSEN TOTEUTAMINEN (6,3)</b>			<b>7. VÄLI- JA YLÄPOHJARAKENTEET (6,4)</b>		
1.1 Asiointi, yhteydenpito	_____	_____	7.1 Väli pohjan kantavat rakenteet ja eristykset	_____	_____
1.2 Suorittajien valinta, määrä- ja kustannuslaskenta	_____	_____	7.2 Yläpohjan kantavat rakenteet ja eristykset	_____	_____
1.3 Rakennuslupamaksut, muut tarkastusmaksut	_____	_____	7.3 Kattojen sisäverhoukset	_____	_____
1.4 Suorittajien valinta	_____	_____	<b>8. VESIKATTO (4,4)</b>		
1.5 Rahoituskustannukset	_____	_____	8.1 Vesikate	_____	_____
1.6 Vakuutukset	_____	_____	8.2 Ruoteet, tuuletusrimat ja aluskate	_____	_____
1.7 Liittymismaksut (lämpö, putki, sähkö, tele)	_____	_____	8.3 Räystäään aluslaudointi ja otsalaudat	_____	_____
1.8 Työmaanwta	_____	_____	8.4 Vesikaton varusteet (kourut, tikkaat yms.)	_____	_____
1.9 Puhelin-, postitus- ja kopiointikulut	_____	_____	<b>9. ULKO-OVET JA IKKUNAT (4,1)</b>		
1.10 Kirjanpito	_____	_____	9.1 Ulko-ovet	_____	_____
<b>2. SUUNNITTELU (4,9)</b>			9.2 Ikkunat	_____	_____
2.1 Pääsuunnittelija	_____	_____	9.3 Vuorilaudat	_____	_____
2.2 Arkkitehtisuunnittelu	_____	_____	9.4 Vesipellit	_____	_____
2.3 Maaperätutkimus	_____	_____	<b>10. VÄLISEINÄRAKENTEET, OVET JA PORTAAT (4,0)</b>		
2.4 Rakennesuunnittelu	_____	_____	10.1 Väliseinien runko ja lämmöneriste	_____	_____
2.5 Lämpö-, vesi- ja viemärisuunnittelu	_____	_____	10.2 Väliseinien pintaverhous	_____	_____
2.6 Ilmanvaihtosuunnittelu	_____	_____	10.3 Väliovet	_____	_____
2.7 Sähkösuunnittelu	_____	_____	10.4 Sisäportaati	_____	_____
2.8 Muu suunnittelu	_____	_____	<b>11. HORMIT JA TULISIJAT (3,4)</b>		
<b>3. HANKINNAT JA TYÖNJOHTO (9,8)</b>			11.1 Tulisijat	_____	_____
3.1 Rahdit ja matkakulut	_____	_____	11.2 Hormit, piippujen hatut ja pellitykset	_____	_____
3.2 Rakennusjätteiden kuljetukset	_____	_____	<b>12. SISÄSEINÄ JA KATTOPINNOITTEET (5,6)</b>		
3.3 Työmaan siivous	_____	_____	12.1 Seinien tasoitus ja vedeneristys	_____	_____
3.4 LVIS-töiden aputyöt	_____	_____	12.2 Seinien pinnoitteet	_____	_____
3.5 Käyttöaineet ja energia	_____	_____	12.3 Kattojen tasoitukset	_____	_____
3.6 Nostot, siirrot ja telinetyöt	_____	_____	12.4. Kattojen pinnoitteet	_____	_____
3.7 Työkoneet, työkalut ja työmaatarvikkeet	_____	_____	<b>13. LATTIANRAKENTEET JA -PINNOITTEET (2,7)</b>		
3.8 Vastaava työnjohtaja, työnjohto ja -suunnittelu	_____	_____	13.1 Lattioiden pintalaatat, rakennuslevyt	_____	_____
3.9 Materiaalihankintojen suoritus	_____	_____	13.2 Lattioiden tasoitukset ja vesieristykset	_____	_____
<b>4. MAA-, POHJA- JA ALUERAKENTEET (9,0)</b>			13.3 Lattioiden pintamateriaalit ja pinnoitteet	_____	_____
4.1 Tontin raivaus ja purkutytöt	_____	_____	<b>14. KIINTOKALUSTEET JA LISTOITUKSET (7,2)</b>		
4.2 Maankaivu, täyttö ja tiivistys	_____	_____	14.1 Keittiökaluusteet	_____	_____
4.3 Louhinta, paalutus	_____	_____	14.2 WC-, kodinhoitohuone- ja kph-kaluusteet	_____	_____
4.4 Salaoja-, sadevesi-, viemäriputket ja -kaivot	_____	_____	14.3 Eteiskaluusteet ja huoneiden kiintokalusteet	_____	_____
4.5 Viher- ja päällysrakenteet	_____	_____	14.4. Saunan lauteet	_____	_____
4.6 Aluevarusteet (aidat, jäteastiat, siivoustelineet yms.)	_____	_____	14.5. Katto-, jalka-, ovi- ja ikkunalistat	_____	_____
<b>5. PERUSTUKSET, ALAPOHJA, KELLARISEINÄT (8,5)</b>			14.6. Verholaudat	_____	_____
5.1 Anturat	_____	_____	<b>15. KODINKONEET, VARUSTEET JA LAITTEET (2,4)</b>		
5.2 Perusmuurit	_____	_____	15.1 Keittiön kodinkoneet	_____	_____
5.3 Routaeristykset	_____	_____	15.2 Kodinhoitolaiteet (pesukone, keskusimuri)	_____	_____
5.4 Alapohja	_____	_____	15.3 Kiuas	_____	_____
5.5 Kellarin ulkoseinät	_____	_____	<b>16. LÄMMITYS-, VESI JA VIEMÄRITYÖT (8,6)</b>		
5.6 Terassit, ulkoportaati, tukimuurit	_____	_____	16.1 Lämmitys	_____	_____
<b>6. ULKOSEINÄRAKENTEET JA -PINNOITTEET (7,2)</b>			16.2 Vesi- ja viemäriputket	_____	_____
6.1 Runko, lämmöneristeet ja tuulensuoja	_____	_____	16.3 Vesikalusteet, altaat ja saniteettiposliini	_____	_____
6.2 Ulkoverhous ja sen pintakäsittely	_____	_____	<b>17. ILMANVAIHTOTYÖT (1,8)</b>		
6.3 Ulkoseinän sisäverhous	_____	_____	17.1 Ilmastointikojeet ja -kanavat	_____	_____
			<b>18. SÄHKÖ-, TELE- JA INFOTEKNIikka (3,7)</b>		
			18.1 Sähkötyöt	_____	_____
			18.2 Puhelinjärjestelmä	_____	_____
			18.3. Antennijärjestelmä	_____	_____
			<b>19. TURVALAITTEET</b>		
			19.1 Lukitus	_____	_____
			19.2. Hälytysjärjestelmät	_____	_____

## RAKENTAJAN VAKUUTUKSET

Oman kodin tai kesämökin rakentaminen on perheelle iso voimanponnistus. Kuten isoissa ja erilaisissa asioissa yleensä, siinä on riskinsä: rakennuksella voi syttyä tulipalo, rakennustarvikkeita voidaan varastaa, rakennuksella työskentelevä palkattu työntekijä tai oman perheen jäsen voi loukkaantua. Rakennus rahoitetaan yleensä ainakin osittain lainoilla, joiden takaisinmaksu perustuu perhehuoltajien ansioihin.

Vahinkoihin varaudutaan vakuutuksilla. Osa rakentajan tarvitsemista vakuutuksista on lakisääteisiä, osaa vaatii esimerkiksi lainoittaja ja osa on rakentajan itsensä harkittavissa.

Vierasta työvoimaa varten on otettava lakisääteiset tapaturma- ja eläkevakuutukset. Rakenteilla olevan rakennuksen ja rakennus-tarvikkeiden vakuuttamista vaatii yleensä lainoittaja. Vaikka lainoja ei olisikaan, vakuutus varmistaa sen, että rakennustyö on varaa tehdä loppuun, vaikka sattuisikin jokin omaisuutta tuhoava vahinko.

Oman perheen jäsenet tekevät usein rakennuksella itselleen vieraita töitä, joissa sattuu helposti tapaturmia. Tapaturmat ovat aina ikäviä, mutta vakuutus helpottaa niiden taloudellisia seurauksia. Perheen-huoltajien henkivakuutusten merkitys korostuu silloin, kun perhe ottaa lainoja ja kun perheen oma työpanos rakennuksen valmistumisessa on tärkeä.

### Rakennus ja rakennustarvikkeet

Rakennus ja rakennustarvikkeet vakuutetaan ottamalla rakennukselle jo ennen rakennustyön alkamista vakuutus, joka vastaa valmiin talon vakuutusta. Vakuutukseksi valitaan yleensä Laaja Kotivakuutus tai tavallinen Kotivakuutus. Palovakuutuskin on mahdollinen: se on huokein ja korvauspiiriltään suppein vaihtoehto.

Kun rakennus on vakuutettuna, vakuutettuna ovat myös rakennuksen kiinteät koneet ja laitteet sekä kaapelit ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka sekä perusanturat.

Rakentajan omat rakennuspaikalla olevat työkalut sisältyvät koti-irtaimiston vakuutukseen yleensä tiettyyn korvausrajaan saakka samoin kuin vakuutusmuodosta riippuen vieraiden työntekijöiden vaatteet ja työkalut, tilapäiset työmaarakennukset, vuokratut ja lainatut koneet ja laitteet. Turvataso ja korvausmäärät tulee tarkastaa vakuutusyhtiössä.

### Vieras työvoima

Pienrakennuttaja on velvollinen ottamaan palkkaamilleen työntekijöille eläkevakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

Kaikki lakisääteiset vakuutukset saa hoidettua vakuutusyhtiössä.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan työntekijälle työssä ja työmatkoilla aiheutuneet tapaturmat ja työstä aiheutuneet ammattitaudit.

Talkootyö on tuttavajoukon rakentajan auttamiseksi suorittamaa palkatonta työtä, ja lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata talkootyötä. Talkoita varten voi ottaa erityisen talkoovakuutuksen.

### Oman väen vakuutusturva

Rakennustyöhön osallistuvan oman väen turva tapaturmien varalta voidaan järjestää liittämällä perheenjäsenet lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen tai hankkimalla yksityinen tapaturmavakuutus.

Lisäksi sairaus- ja henkivakuutusten tarve on syytä miettiä ennen rakennustöiden alkua.

**Lähde: Jari Myllymäki**



## KAIKKI SÄHKÖPALVELUT AMMATTITAITIDOLLA

- Sähkösuunnittelu
- Asennustarvikemyynti
- Moottorimyynti
- Asennukset urakka- ja laskutustyönä
- Teleasennukset
- Lämpökamerakuvaukset
- Hälytysjärjestelmät ja kamerat



## Sähköliike M&T Oy

Savelantie 1, 84100 YLIVIESKA

Myymäälä (08) 420 511

Mikko 044 3341 633, Teemu 044 3341 630

JUKKA 050 5645847 Nivala

sahkoliikemt@sahkoliikemt.fi

www.sahkoliikemt.fi

## Vesi on iso ilo



- Oulaisten  
Vesiosuuskunta  
Keskuskatu 9, Oulainen  
Puh. 08-470 261  
www.oulavesi.fi
- Ylivieskan  
Vesiosuuskunta  
Tasangontie 21, Ylivieska  
Puh. 08-410 9400  
www.yvo.fi
- Alavieskan kunnan  
Vesilaitos  
Pappilantie 1, Alavieska  
Puh. 044 5395 288
- Osuuskunta  
Valkeavesi  
Heinistökuja 1, Kalajoki  
Puh. 08-469 6400  
www.osuuskuntavalkeavesi.fi





# Rakenna koti Oulaisiin!

Oulainen sijaitsee Oulun läänin eteläosassa Pohjanmaan radan varressa noin tunnin ajomatkan päässä Oulusta. Oulaisissa yhdistyvät nykyaikainen, kehittyvä teollisuus ja palvelukaupunki sekä maaseudun luonnonläheisyys.

## Omakotitonttien luovutus

- 1000 € tontti rajattu erä
- tontit kaikkien ostettavissa
- joustavat rakentamistapaohjeet
- edulliset hinnat,  
3,36 €/m<sup>2</sup> - 6,00 €/m<sup>2</sup>
- tonttien koko 1000-2000 m<sup>2</sup>

## Teollisuustontit

- myydään tai vuokrataan
- hinnat 1 €/m<sup>2</sup>
- tonttien koot sopimuksen mukaan



### Lisätietoja:

Tekninen johtaja Ketonen Markku 044 4793 250  
Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola 044 4793 264  
[www.oulainen.fi/tontit](http://www.oulainen.fi/tontit)

# Sähkö siivittää elämää

## Sähkönmyynti

06 874 7340  
[sahkonmyynti@korpelanvoima.fi](mailto:sahkonmyynti@korpelanvoima.fi)

## Asiakaspalvelu

06 874 7350  
[asiakaspalvelu@korpelanvoima.fi](mailto:asiakaspalvelu@korpelanvoima.fi)

## Sähkösiirron asiakaspalvelu

06 874 7231



**KORPELA** [korpelanvoima.fi](http://korpelanvoima.fi)



## KODIKSI KALAJOKI

### Haaveena tontti meren äärellä?

#### **Kesäranta – meren äärellä Hiekkasärkillä**

Kesärannan ainutlaatuisen merenranta-alueen luonnonrauha ja läheiset Hiekkasärkkien matkailualueen palvelut takaavat mukavan asumistason ympäri vuoden.

#### **Marina – eloisa alue vierasvenesatamien**

Matkailualueen paraatipaikalle nouseva upea, merellinen keskus Marina vierasvenesatamien tarjoaa viihtyisää elämää ja vapaa-aikaa palvelujen äärellä.

#### **Kysy vapaita tontteja:**

**Ari Matkaselkä p. 044 469 1219**  
**ari.matkaselka@kalajoki.fi**

[kalajoki.fi](http://kalajoki.fi) | [kodikskalajoki.fi](http://kodikskalajoki.fi)

# KASTEELLI



## KODIN MERKKI

**Kastelli-kauppias**

**Matti Kurikkala**

**p. 050 321 2513**

**[matti.kurikkala@kastelli.fi](mailto:matti.kurikkala@kastelli.fi)**

[www.kastelli.fi](http://www.kastelli.fi)



**VIESKATALO**  
SINULLE SUUNNITeltu

**VIESKAHALLI**  
TILARATKAISUT



TEOLLISUUSHALLIT  
LIIKERAKENNUKSET  
MANEESIT  
KONEHALLIT  
HEVOSTALLIT  
AUTOTALLIT  
VARASTOT

TUTUSTU TARKEMMIN  
[www.vieskatalo.fi](http://www.vieskatalo.fi)

Rakentamisen luotettava  
kumppani vuodesta 1968



VIESKAN ELEMENTTI OY  
85200 Alavieska 08 430 9200

# TAHDO PANKILTASI ENEMMÄN.

Kun tahdot pankkipalvelut  
lähellesi ja asiantuntijan,  
joka ymmärtää sinua.  
Me tahdomme auttaa.



**Säästöpankki**

TAHDON ASIALLA.

**Avain Säästöpankki | 020 758 2310**

Kalajoki | Kannus | Kaustinen | Kokkola | Korttesjärvi | Kälvä | Raahel | Toholampi | Sievi | Ylivieska



# YLIVIESKA

## RAKENNA YLIVIESKAAN!

· viihtyisää asumista · monipuoliset palvelut

[www.ylivieska.fi](http://www.ylivieska.fi)



Lisätietoja:

Rakennusvalvonta, Iiris Nivala  
044 4294 373  
[rakennusvalvonta@ylivieska.fi](mailto:rakennusvalvonta@ylivieska.fi)

Maankäyttöyksikkö, Maria Puranen  
044 4294 247  
[etunimi.sukunimi@ylivieska.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ylivieska.fi)

**sähköinen asiointi: [www.lupapiste.fi](http://www.lupapiste.fi)**